

資料提供

令和5年6月22日（木）
防災・危機管理部原子力安全対策課
担 当； 榎本
内 線； 2915
外線直通； 029-301-2916

原子力機構 J-PARCセンター ハドロン電源棟における 火災について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時（確認時刻）

令和5年6月22日（木） 0時51分頃
県への第一報 1時44分

2 発災場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）
J-PARCセンター ハドロン電源棟（管理区域）

3 状 況

（1）事象の概要

- ・ 本日（6/22）0時51分頃、J-PARCセンター ハドロン電源棟（管理区域）において、ビーム調整運転中のところ、火災報知器が発報した。
- ・ このため、職員がビームを手動停止するとともに、現場を確認したところ、電源装置から火が出ていたことから、粉末消火器を用いて初期消火を実施した。
- ・ 原子力機構は0時54分に119番通報し、公設消防は1時46分に本件を「火災」と判断するとともに、1時55分に鎮火を確認した。
- ・ 本件火災は、放射性同位元素等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。


（2）放射性物質の漏えい； なし

（3）環境への影響； なし

（4）人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

- ・ 原子力科学研究所 施設配置図
- ・ 火災状況写真

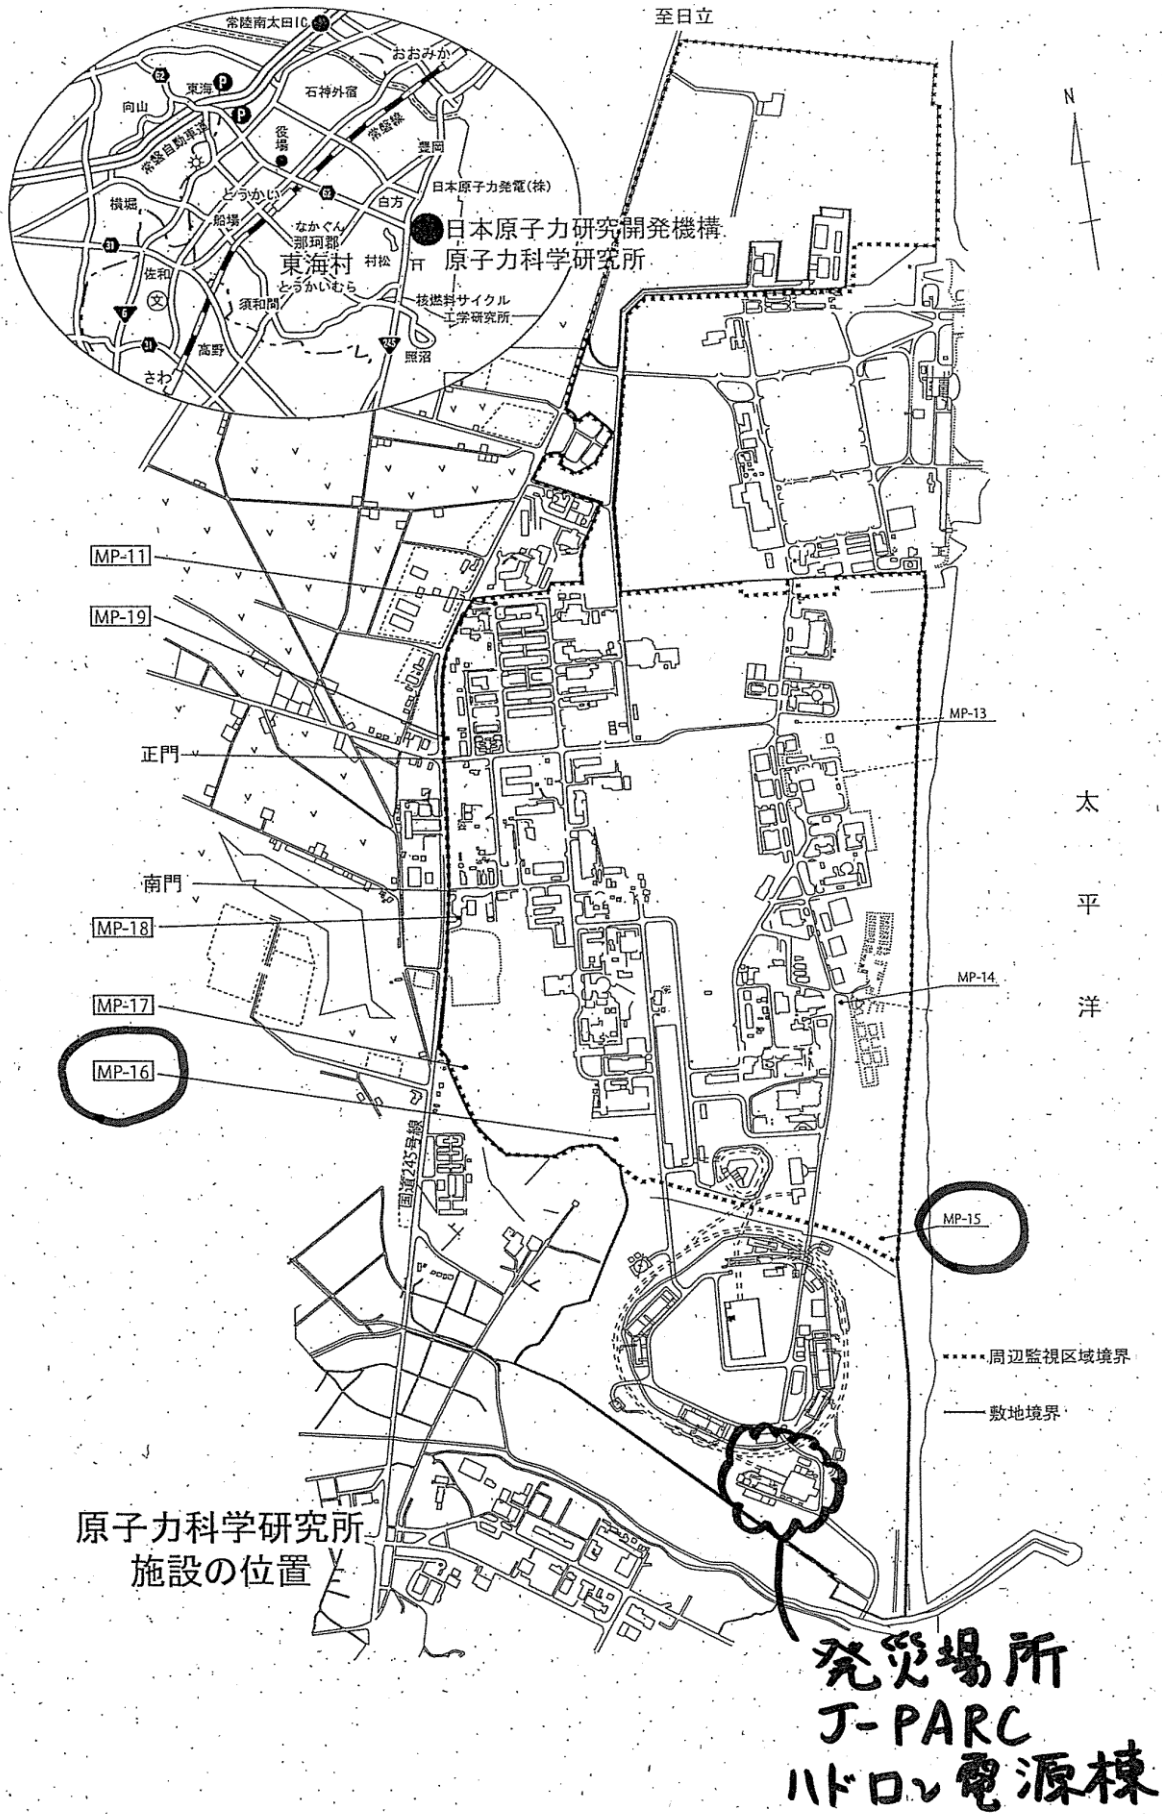

原子力科学研究所 施設配置図

火災状況写真

※原子力機構 J-PARC センター提供



