２０２６年２月末時点

◆下水道管路の全国特別重点調査の結果について

（優先実施箇所＋優先実施箇所以外）

流域名	緊急度Ⅰ 要対策延長	緊急度Ⅱ 要対策延長	合計
霞ケ浦湖北	59 m	497 m	556 m
霞ケ浦常南	1,371 m	1,964 m	3,335 m
那珂久慈	443 m	2,510 m	2,953 m
鹿島臨海特定公共	203 m	402 m	605 m
合計	2,076 m	5,373 m	7,449 m

下水道管路の全国特別重点調査の結果について

【霞ケ浦湖北流域下水道】

判定	要対策延長	凡例 （要対策箇所を含む下水道管路）	備考
緊急度Ⅰ	５９ｍ		優先的に対策を実施
緊急度Ⅱ	４９７ｍ		応急措置を実施した上で、 ５年以内に対策を実施
異状なしまたは軽度の異状	０ｍ		―
合計	５５６ｍ		

「全国特別重点調査結果に関する問合せ先」

茨城県土木部都市局下水道課

＜受付時間＞9:00～17:00（※土日・祝日除く）

＜連 絡 先＞029-301-4684、4690

２０２６年２月末時点

下水道管路の全国特別重点調査の結果について

【霞ケ浦常南流域下水道】

判定	要対策延長	凡例 （要対策延長を含む下水道管路）	備考
緊急度Ⅰ	１，３７１ｍ		優先的に対策を実施
緊急度Ⅱ	１，９６４ｍ		応急措置を実施した上で、 ５年以内に対策を実施
異状なしまたは軽度の異状	０ｍ		―
合計	３，３３５ｍ		

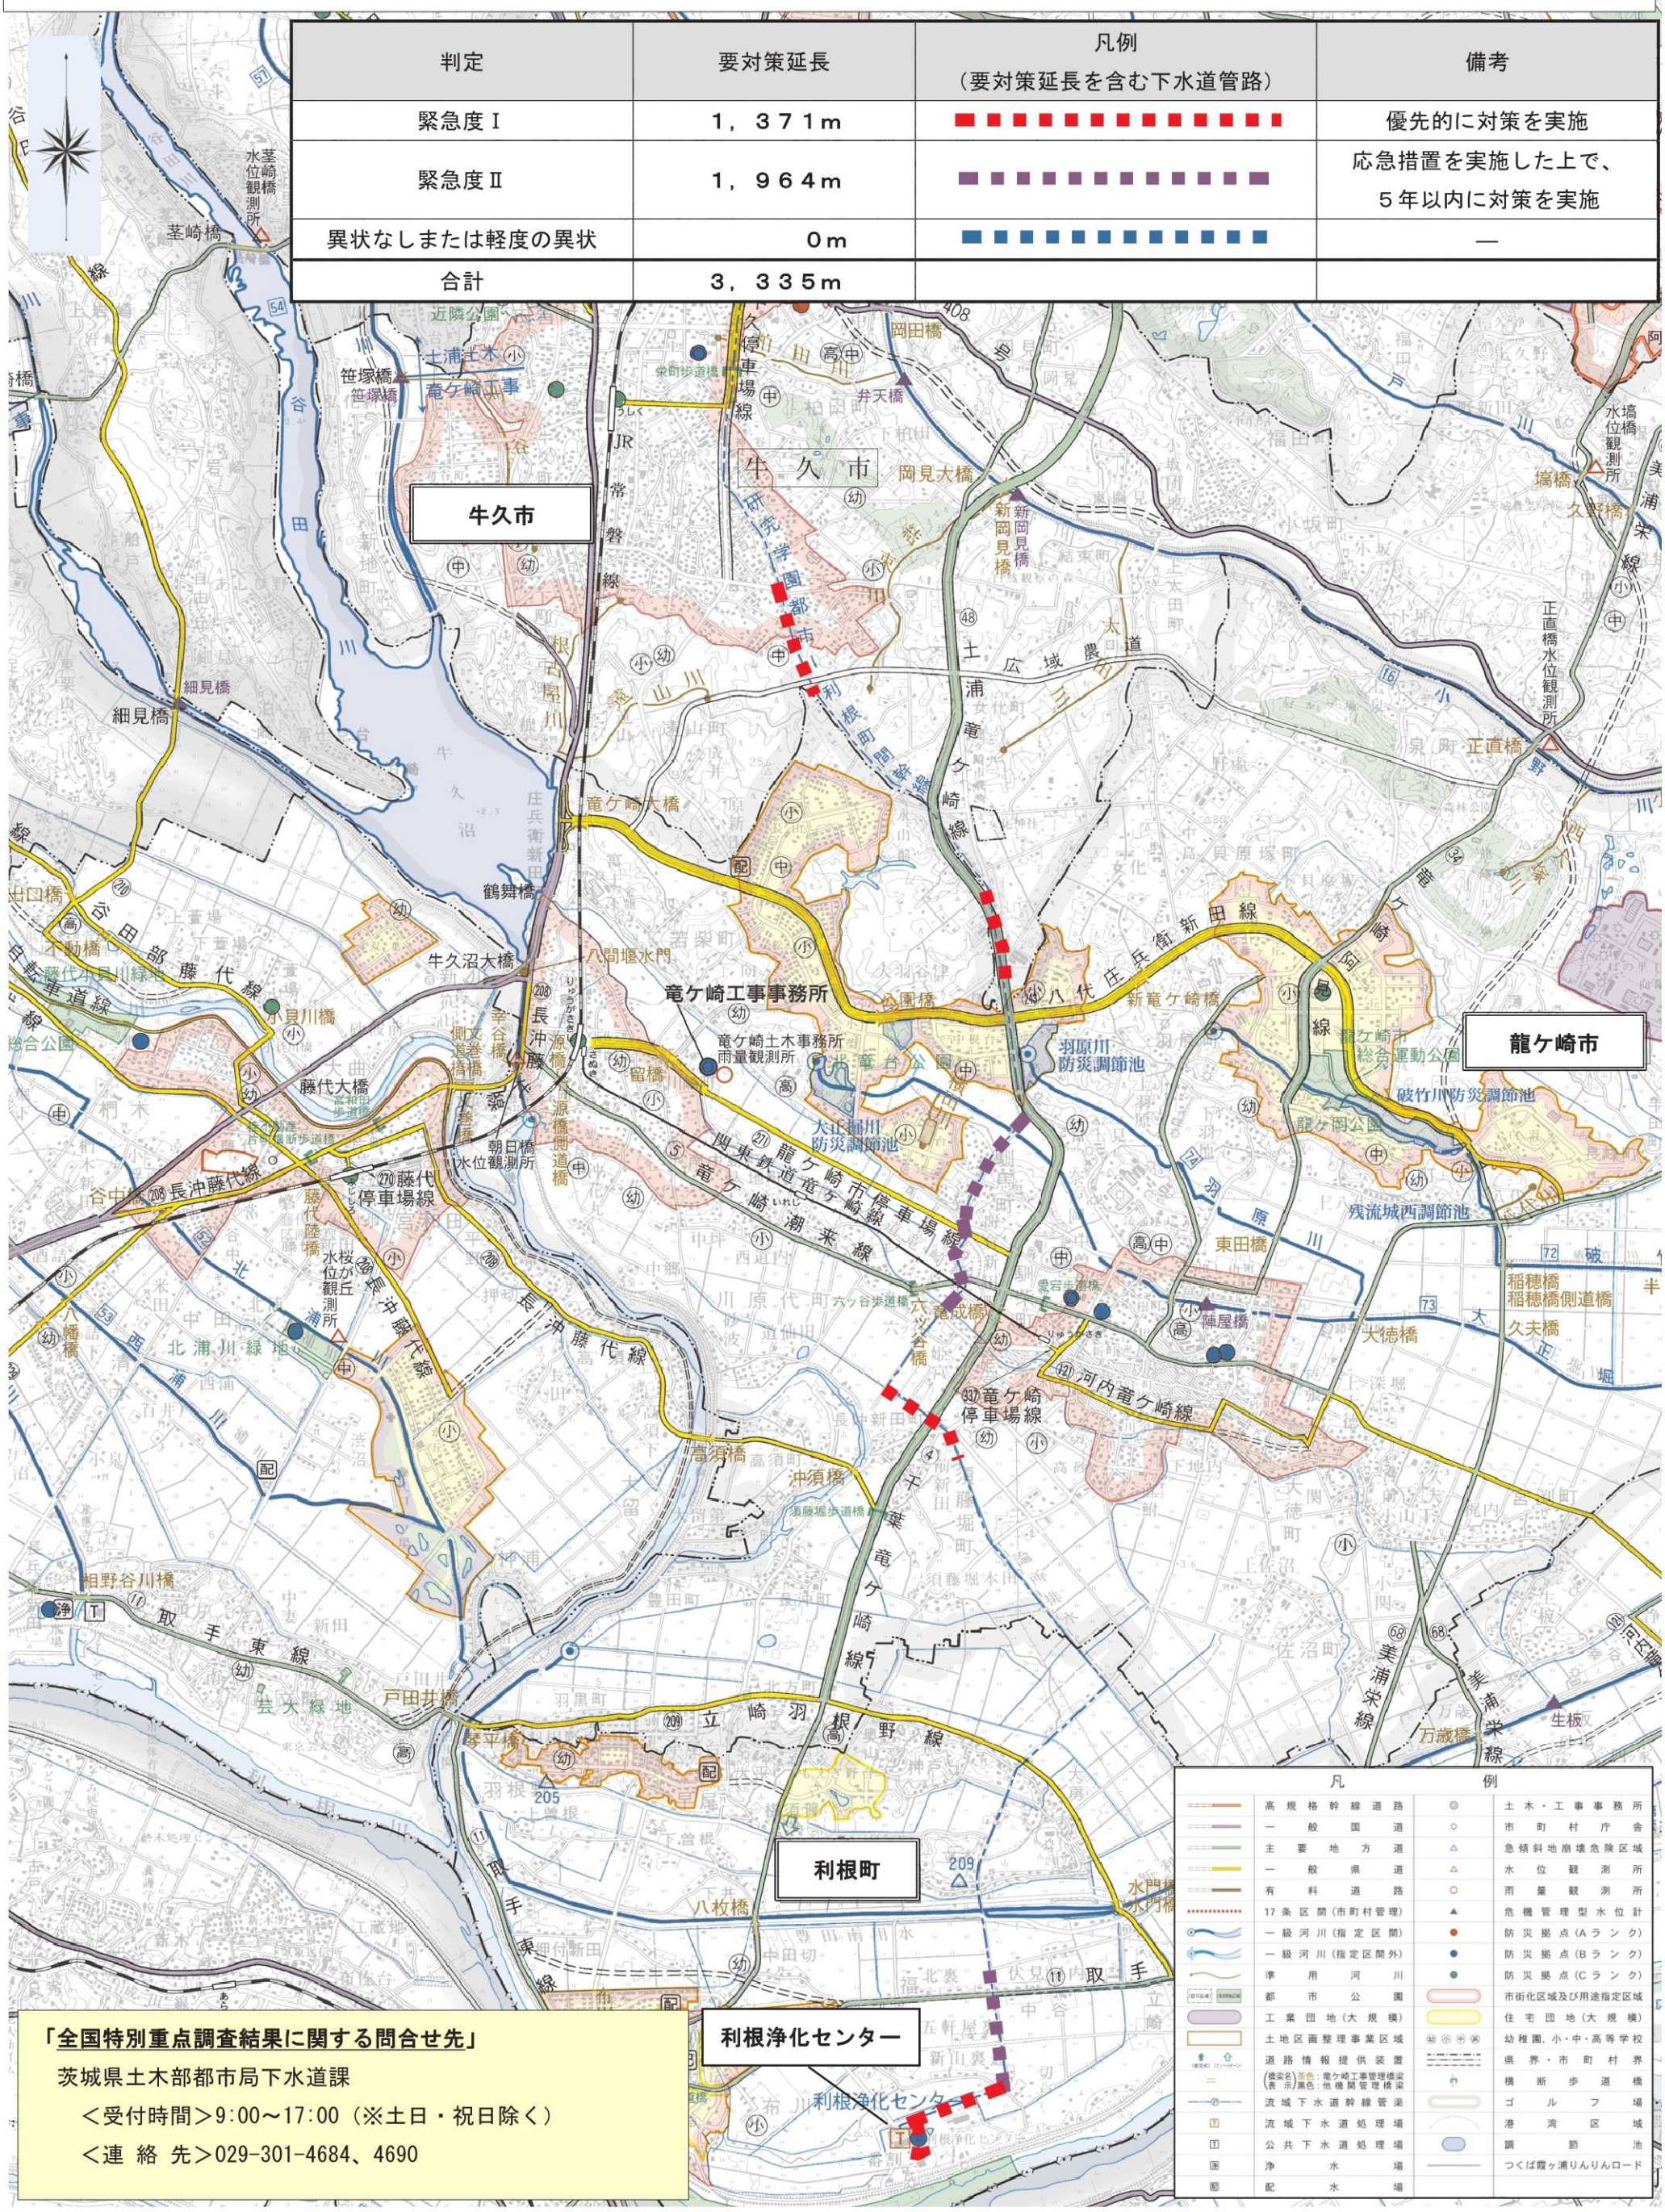

「全国特別重点調査結果に関する問合せ先」

茨城県土木部都市局下水道課

＜受付時間＞9:00～17:00（※土日・祝日除く）

＜連 絡 先＞029-301-4684、4690

２０２６年２月末時点

下水道管路の全国特別重点調査の結果について

【那珂久慈流域下水道】

判定	要対策延長	凡例 （要対策箇所を含む下水道管路）	備考
緊急度Ⅰ	４４３ｍ		優先的に対策を実施
緊急度Ⅱ	２，５１０ｍ		応急措置を実施した上で、 ５年以内に対策を実施
異状なしまたは軽度の異状	０ｍ		―
合計	２，９５３ｍ		

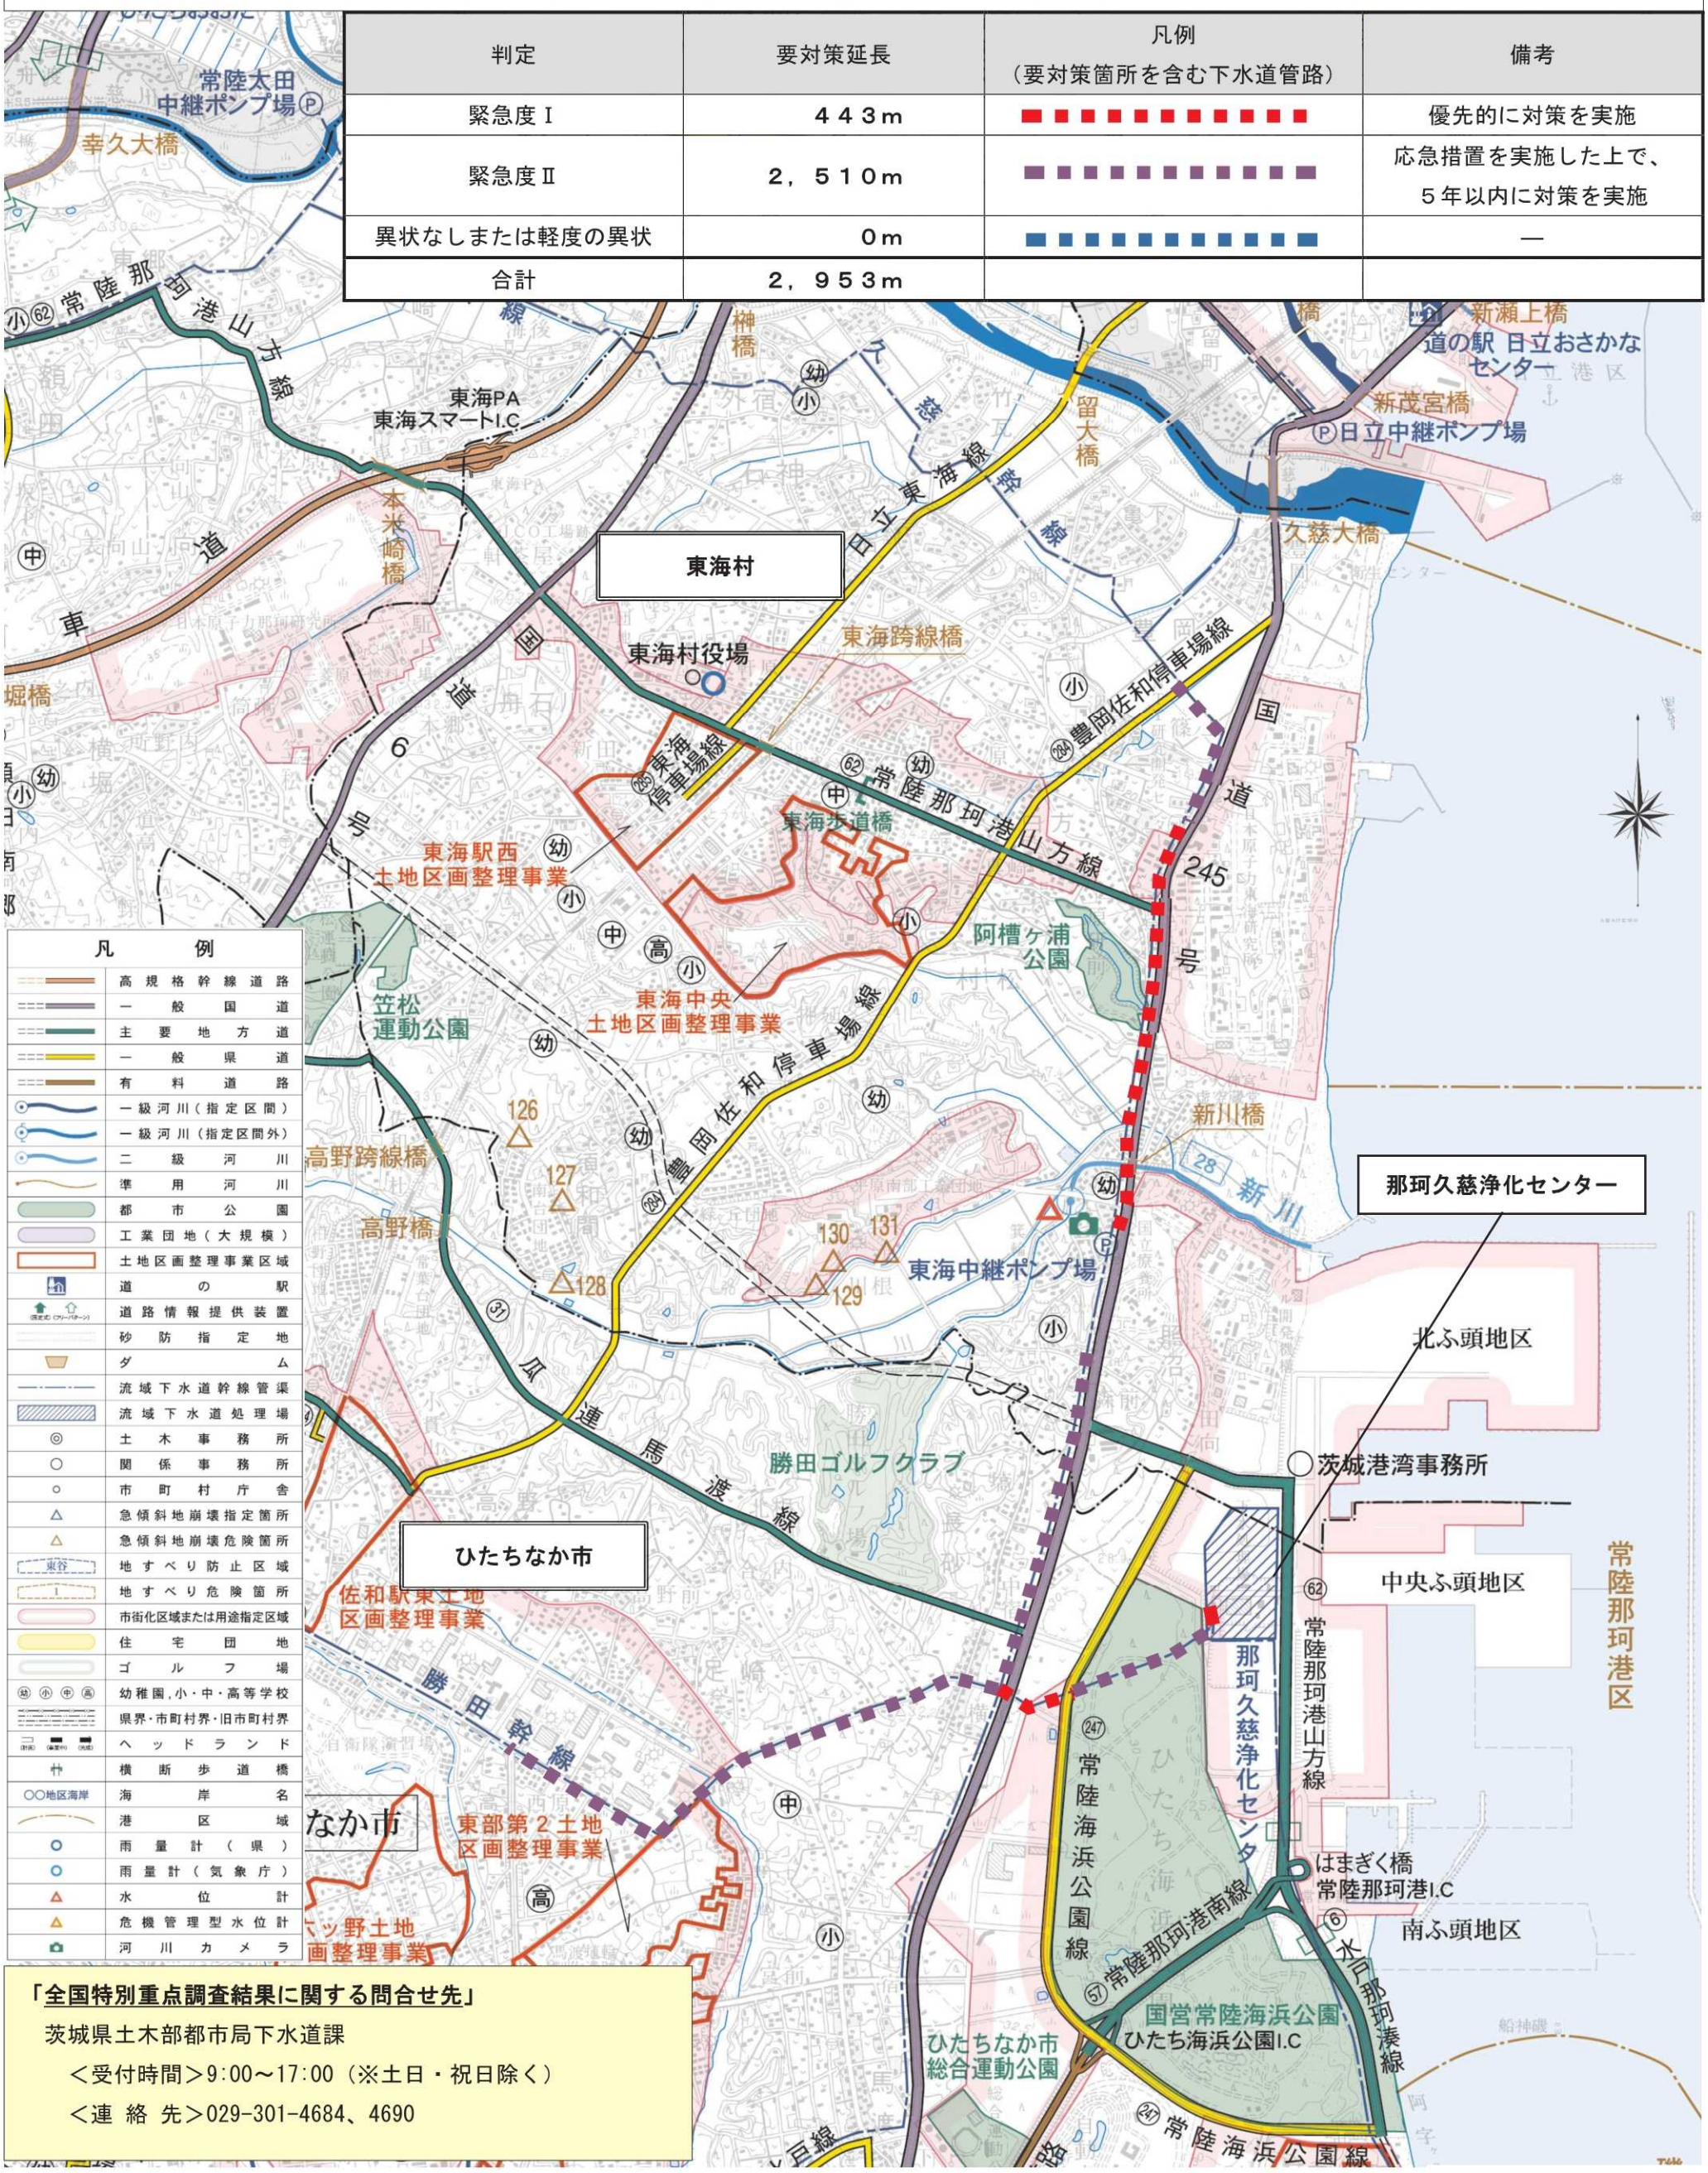

「**全国特別重点調査結果に関する問合せ先**」

茨城県土木部都市局下水道課

＜受付時間＞9:00～17:00（※土日・祝日除く）

＜連 絡 先＞029-301-4684、4690

２０２６年２月末時点

下水道管路の全国特別重点調査の結果について

【鹿島臨海特定公共下水道】

判定	要対策延長	凡例 （要対策箇所を含む下水道管路）	備考
緊急度Ⅰ	２０３ｍ		優先的に対策を実施
緊急度Ⅱ	４０２ｍ		応急措置を実施したうえ上で、５年以内に対策を実施
異状なしまたは軽度の異状	０ｍ		―
合計	６０５ｍ		数値まるめの都合上、各判定の合計値と一致しない

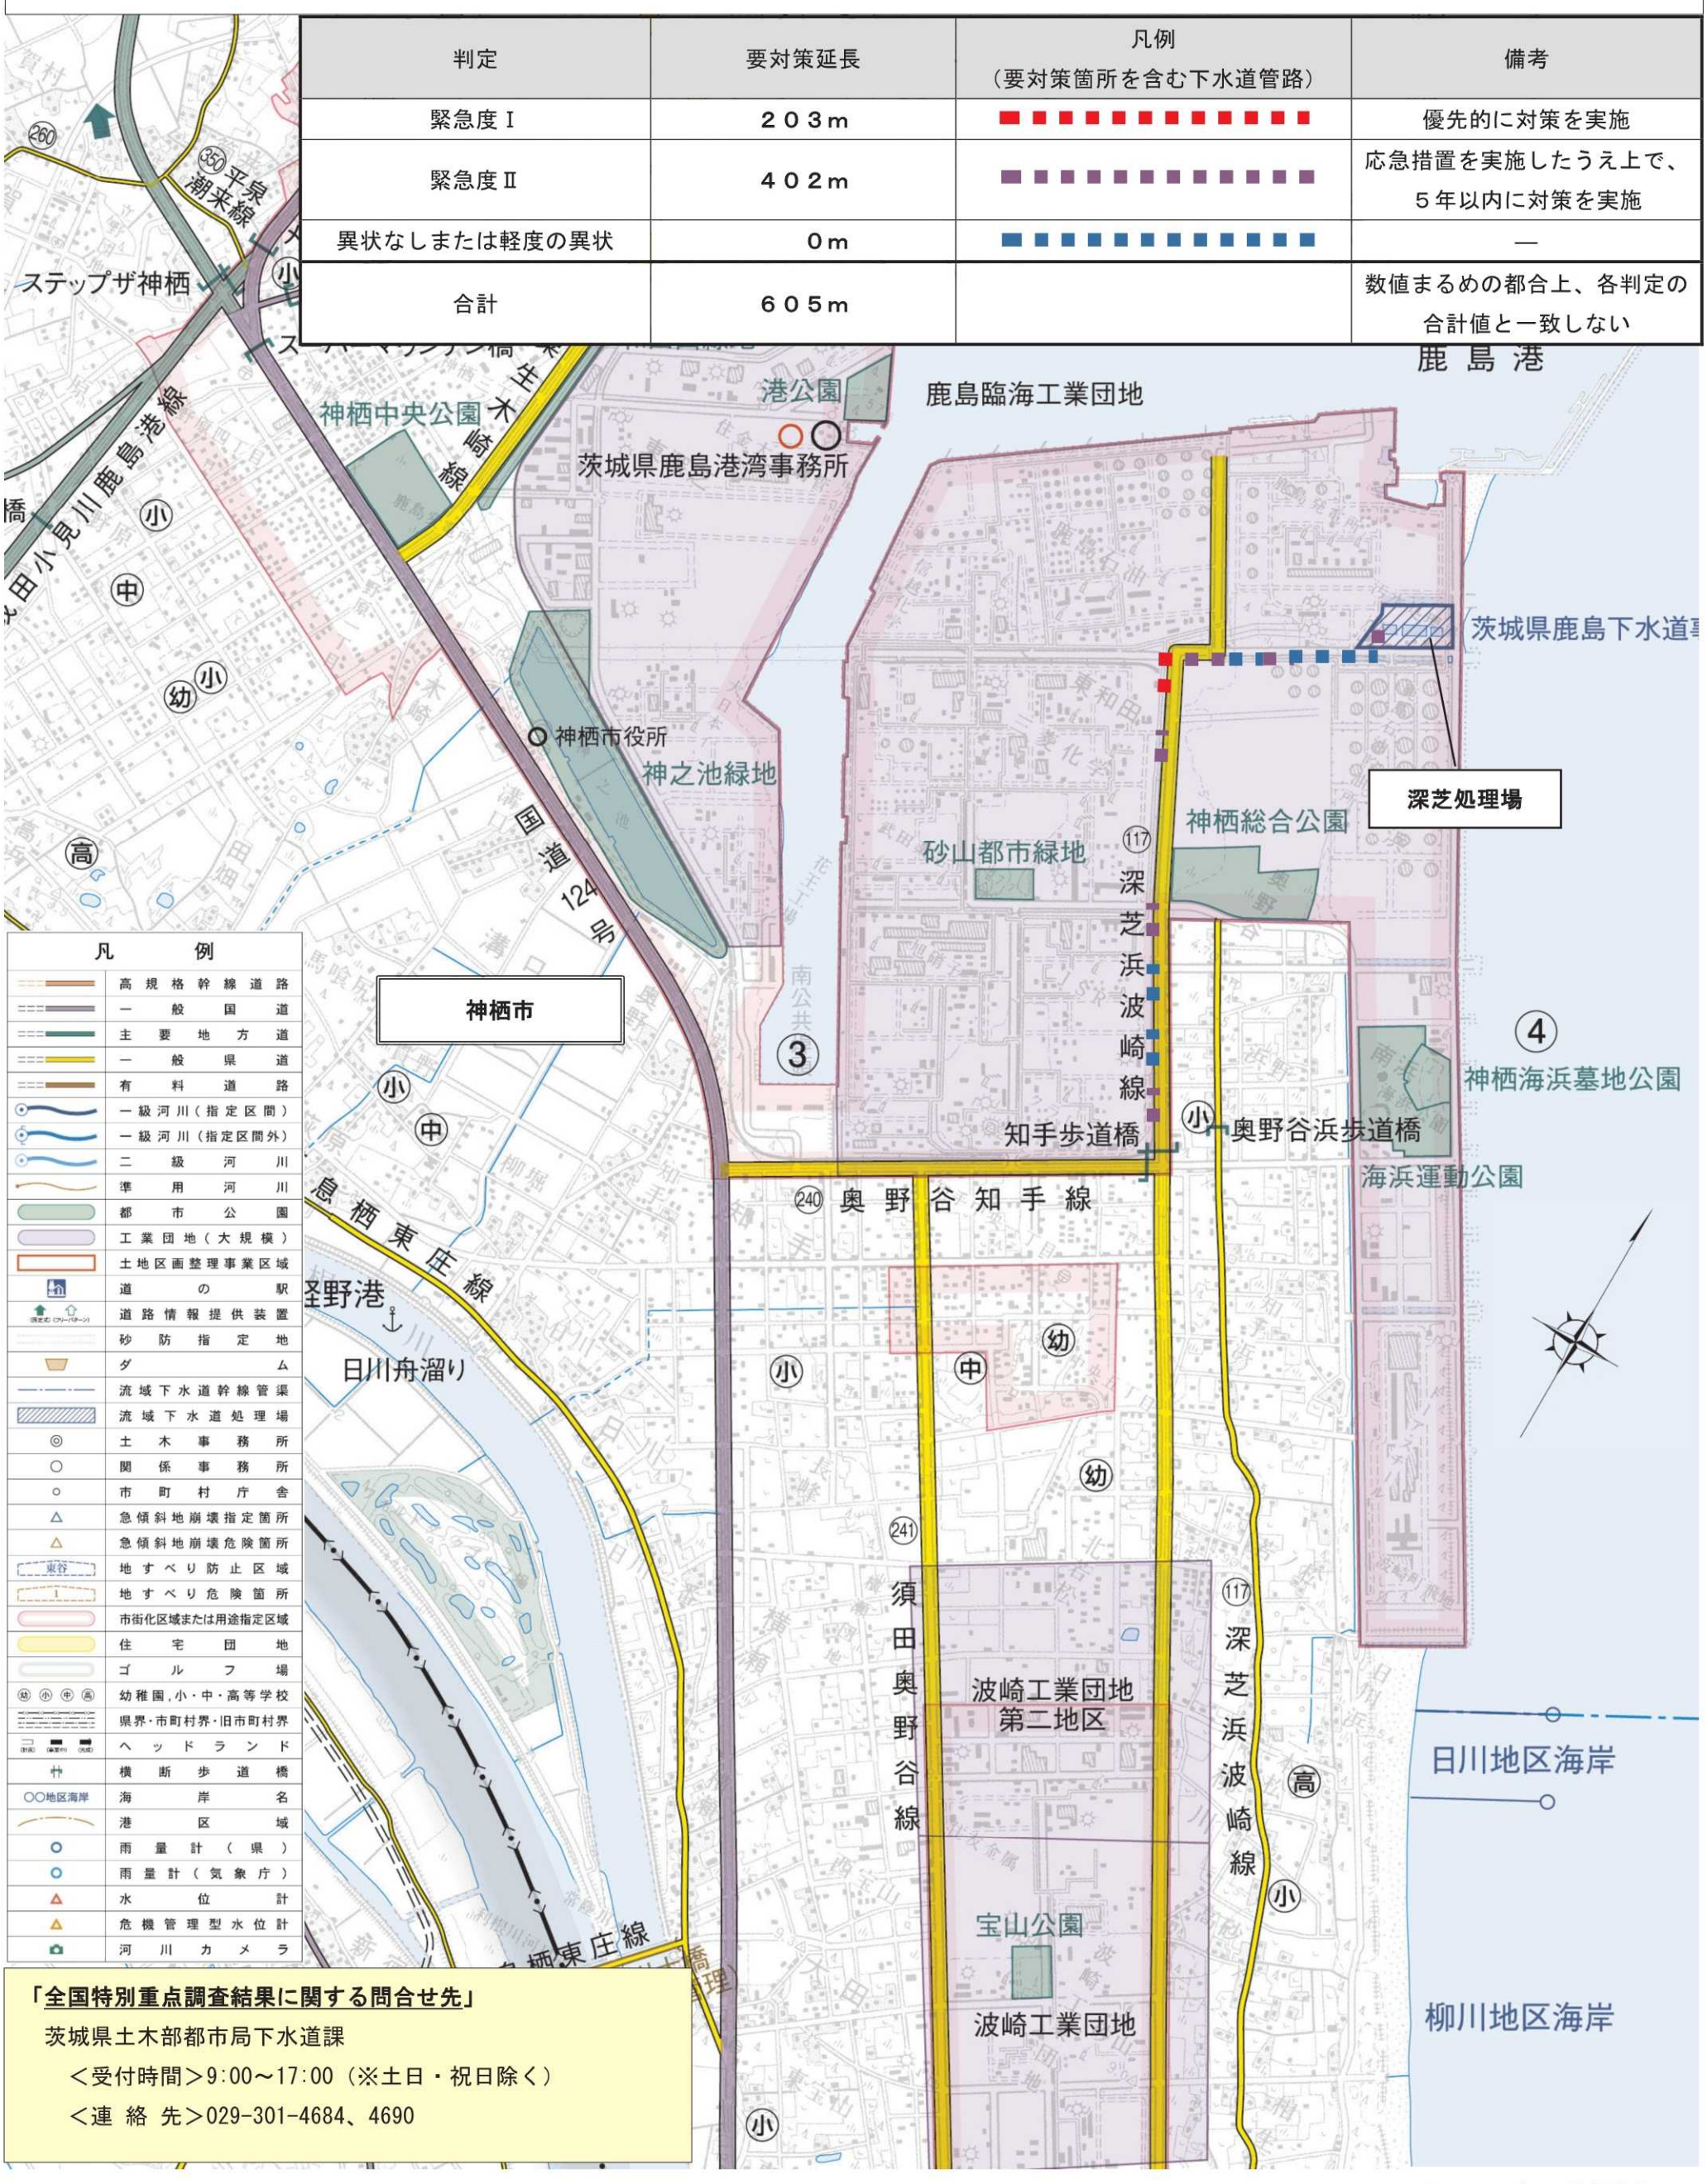

「**全国特別重点調査結果に関する問合せ先**」

茨城県土木部都市局下水道課

＜受付時間＞9:00～17:00（※土日・祝日除く）

＜連 絡 先＞029-301-4684、4690

２０２６年２月末時点