◆下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所以外）の結果について

流域名	緊急度Ⅰ 要対策延長	緊急度Ⅱ 要対策延長	合計
霞ケ浦湖北	6 m	71 m	77 m
霞ケ浦常南	0 m	0 m	0 m
那珂久慈	18 m	0 m	18 m
鹿島臨海特定公共	0 m	2 m	2 m
合計	24 m	73 m	97 m

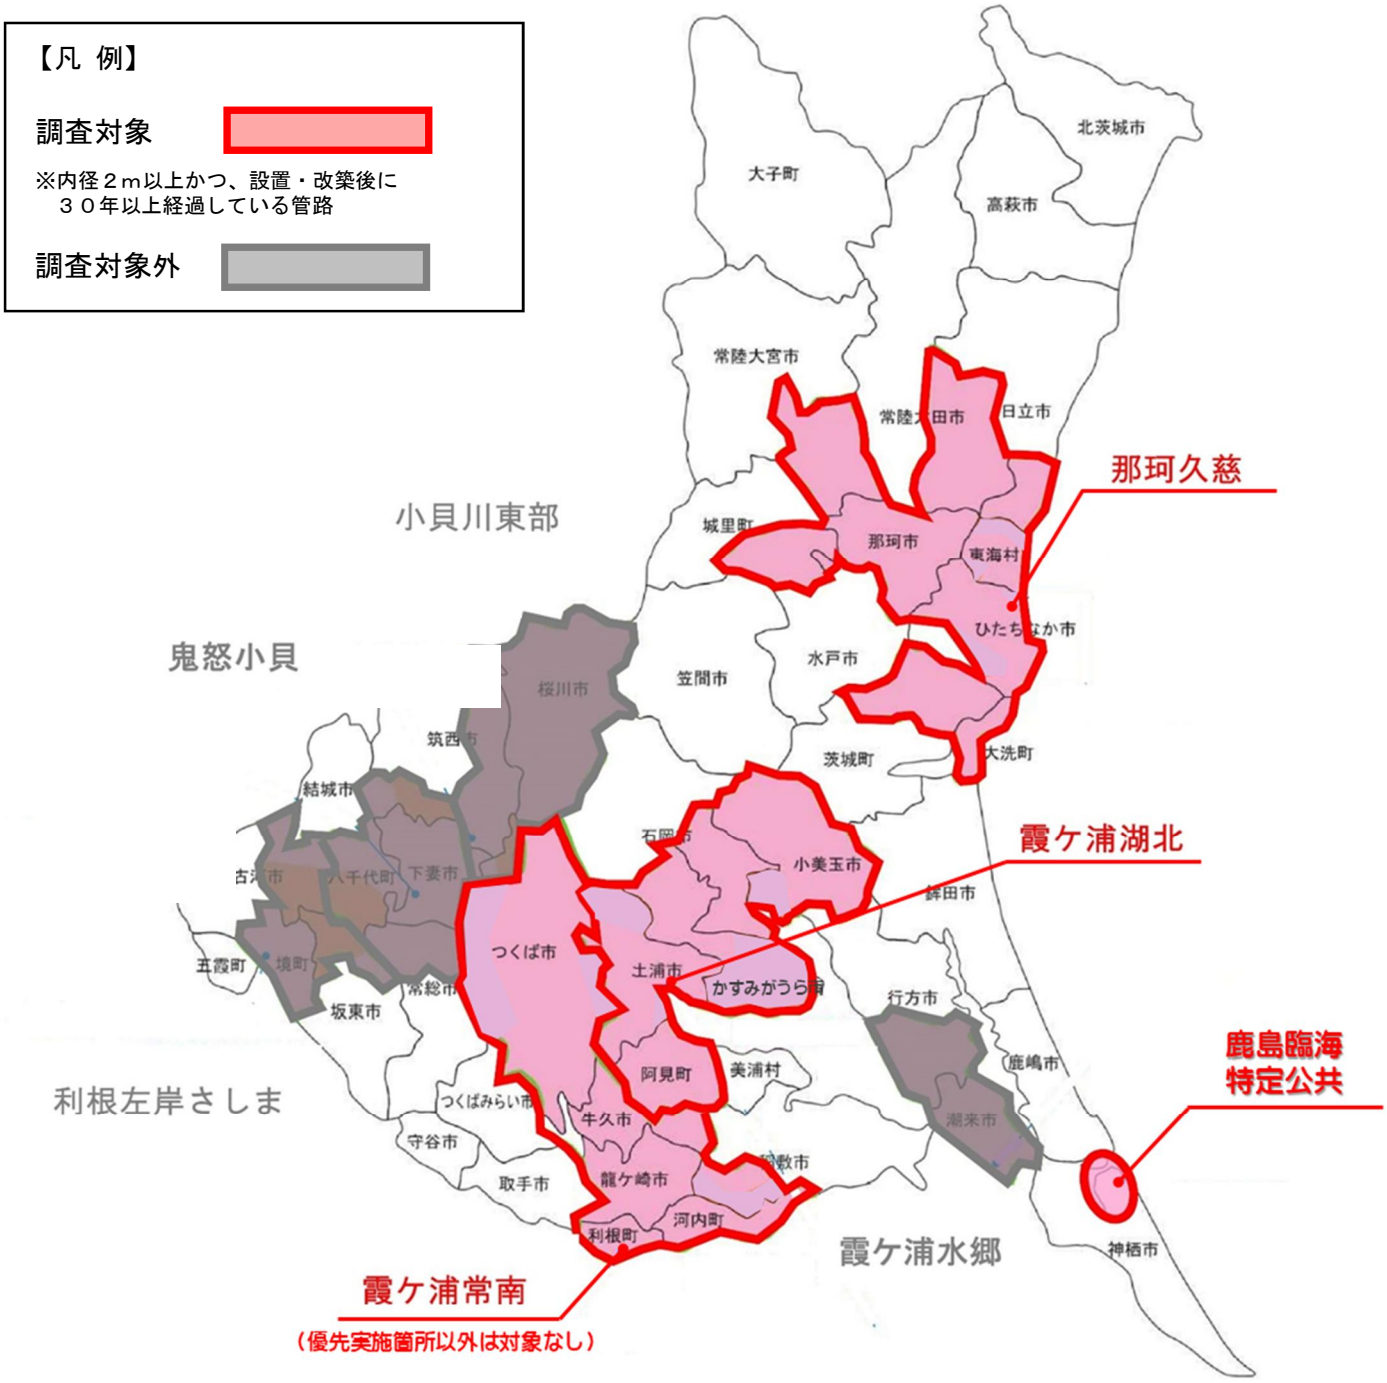

下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所以外）の結果について
【霞ケ浦湖北流域下水道】

判定	要対策延長	凡例 （要対策箇所を含む下水道管路）	備考
緊急度Ⅰ	６ｍ	■■■■■■■■■■■■■■■	優先的に対策を実施
緊急度Ⅱ	７１ｍ	■■■■■■■■■■■■■■■	応急措置を実施した上で、 ５年以内に対策を実施
異状なしまたは軽度の異状	０ｍ	■■■■■■■■■■■■■■■	―
合計	７７ｍ		

「全国特別重点調査結果に関する問合せ先」
茨城県土木部都市局下水道課
＜受付時間＞9:00～17:00（※土日・祝日除く）
＜連 絡 先＞029-301-4684、4690

２０２６年２月末時点

下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所以外）の結果について
【那珂久慈流域下水道】

判定	要対策延長	凡例 （要対策箇所を含む下水道管路）	備考
緊急度Ⅰ	１８m	■■■■■■■■■■■■■■■	優先的に対策を実施
緊急度Ⅱ	０m	■■■■■■■■■■■■■■■	応急措置を実施したうえ上で、５年以内に対策を実施
異状なしまたは軽度の異状	０m	■■■■■■■■■■■■■■■	―
合計	１８m		

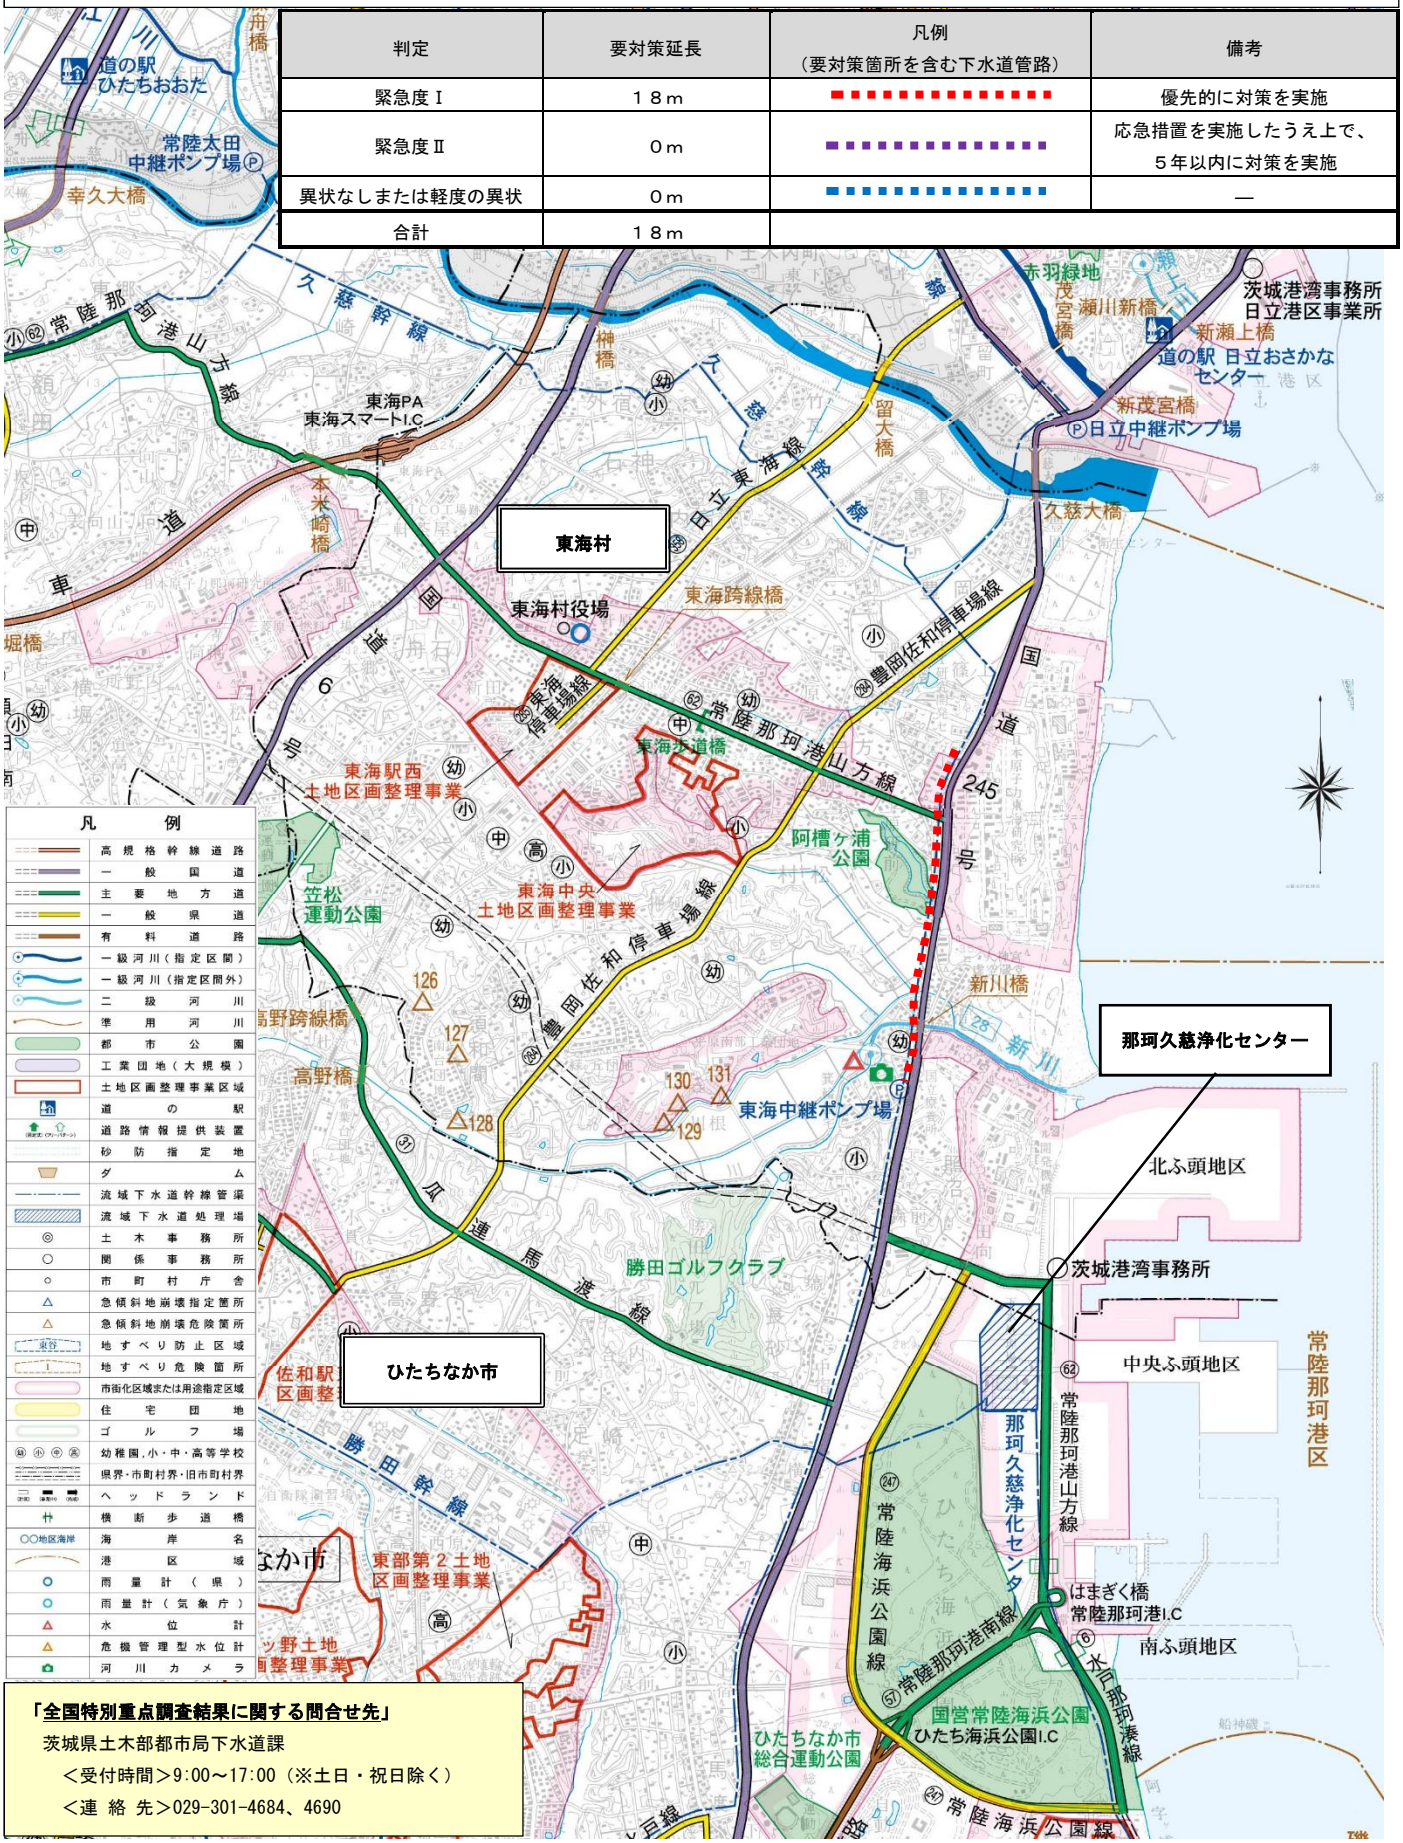

「**全国特別重点調査結果に関する問合せ先**」
茨城県土木部都市局下水道課
＜受付時間＞9:00～17:00（※土日・祝日除く）
＜連 絡 先＞029-301-4684、4690

２０２６年２月末時点

下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所以外）の結果について
【鹿島臨海特定公共下水道】

判定	要対策延長	凡例 （要対策箇所を含む下水道管路）	備考
緊急度Ⅰ	0ｍ	■■■■■■■■■■■■■■	優先的に対策を実施
緊急度Ⅱ	2ｍ	■■■■■■■■■■■■■■	応急措置を実施した上で、 ５年以内に対策を実施
異状なしまたは軽度の異状	0ｍ	■■■■■■■■■■■■■■	―
合計	2ｍ		

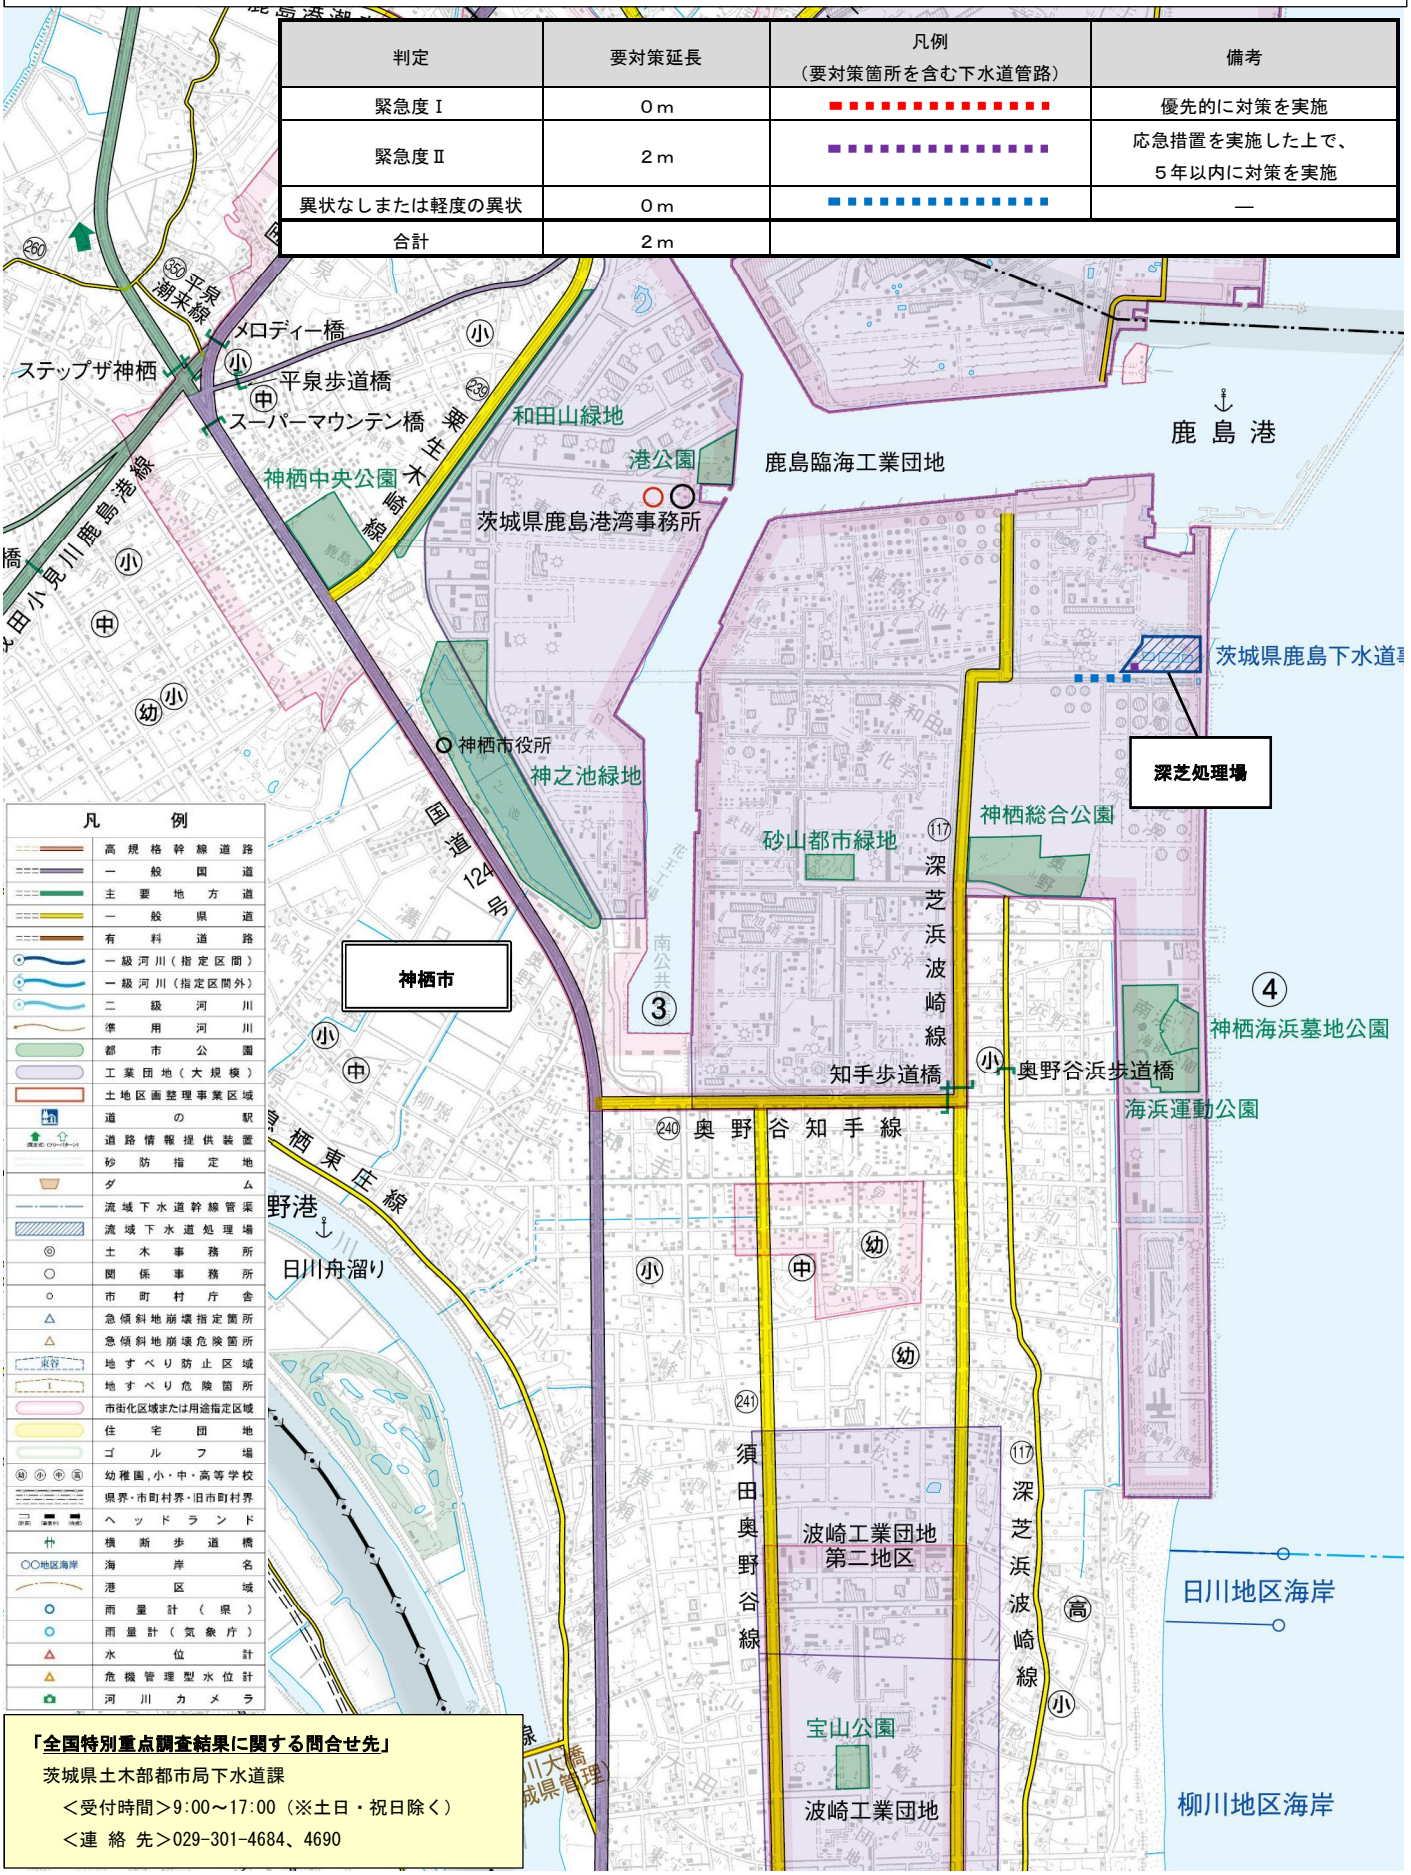

「全国特別重点調査結果に関する問合せ先」

茨城県土木部都市局下水道課

＜受付時間＞9:00～17:00（※土日・祝日除く）

＜連 絡 先＞029-301-4684、4690

２０２６年２月末時点