

耐震設計評価 補足説明資料




1. 弾性設計用地震動Sd	201
2. 既設の耐震補強工事	203
3. 耐震評価手法	214
4. 耐震評価結果一覧	227
5. 機器・配管系構造概要	262
6. 建物・構築物の評価手法（応力平均化）	271
7. 防潮堤の構造	273
8. 屋外アクセスルートの補強対策	281
9. 基準地震動Ss-D1の応答解析と東日本大震災時の観測記録との比較	284
10. 液状化に関する考慮	291
11. 地震動のエネルギー・スペクトル等に関する耐震設計上の考慮	301
12. 構築物、系統及び機器への入力地震動の評価方法及び保守性	306
13. 重大事故等対処設備(サポート系を含む)に係る耐震設計方針	321
14. 緊急時対策所に耐震設計を選択したことの安全上の考え方並びに施設内の設備・機器及び人員等に係る耐震上の評価及び対策	324
15. 使用済燃料乾式貯蔵施設の耐震評価における具体的な応答解析手法	337
16. 耐震評価における具体的な保守性及び許容値等に対する裕度	341
17. PHB(Post-Head-bar)工法の具体	349
18. 加振試験に係る具体的な試験条件とその保守性	351

19. 安全機能を有する構築物、系統及び機器に関する耐震設計方針(重要度分類等含む)	361
20. 機器・配管等の具体的な耐震補強対策等	370
21. 外部電源の送電線・送電鉄塔・開閉所に対する地震対策、ガス絶縁開閉装置の耐震性	380
22. ブローアウトパネルに係る加振試験の再試験結果	388

1. 弹性設計用地震動Sd (1/2)



○ 弹性設計用地震動Sdの応答スペクトル

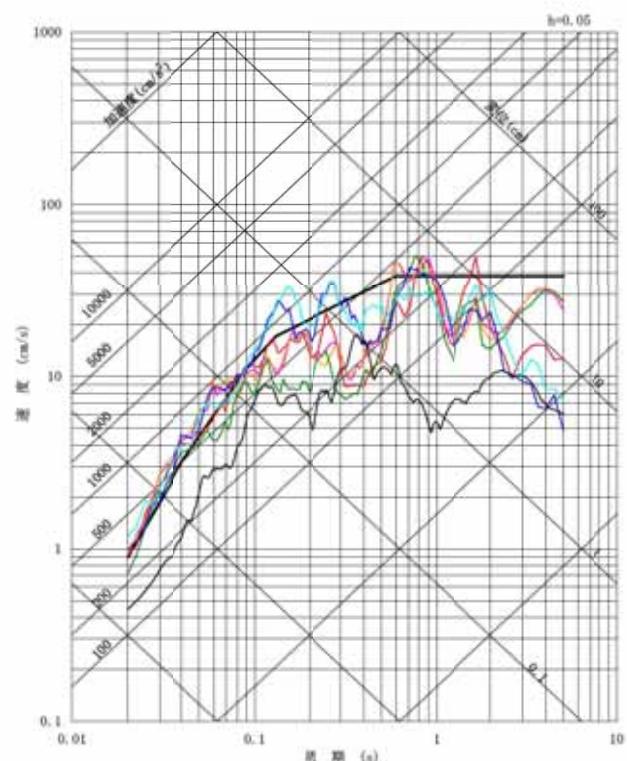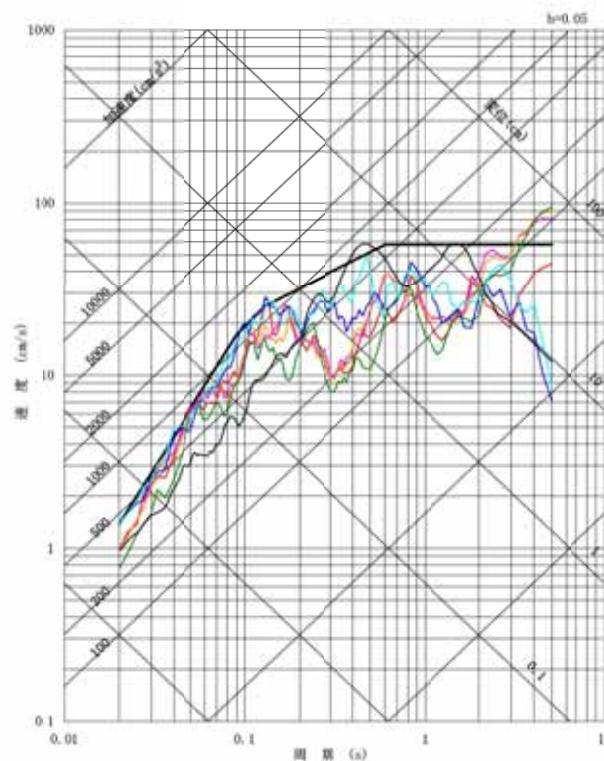
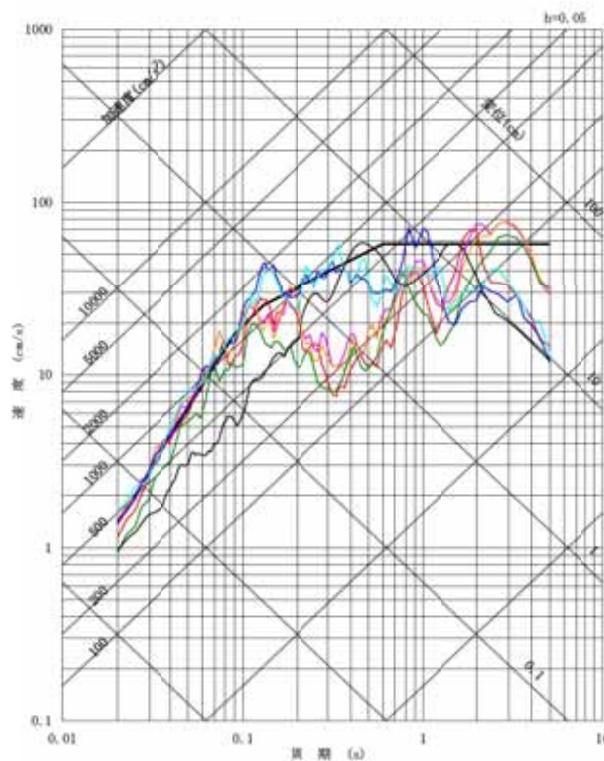


1. 弹性設計用地震動Sd (2/2)

○ 弹性設計用地震動Sdの最大加速度の一覧


弹性設計用地震動	最大加速度(cm/s ²)		
	NS成分	EW成分	UD成分
Sd-D1		435	280
Sd-11	359	309	290
Sd-12	435	313	301
Sd-13	452	309	300
Sd-14	293	241	226
Sd-21	451	443	310
Sd-22	505	437	368
Sd-31		305	140

2. 既設の耐震補強工事 (1/11)

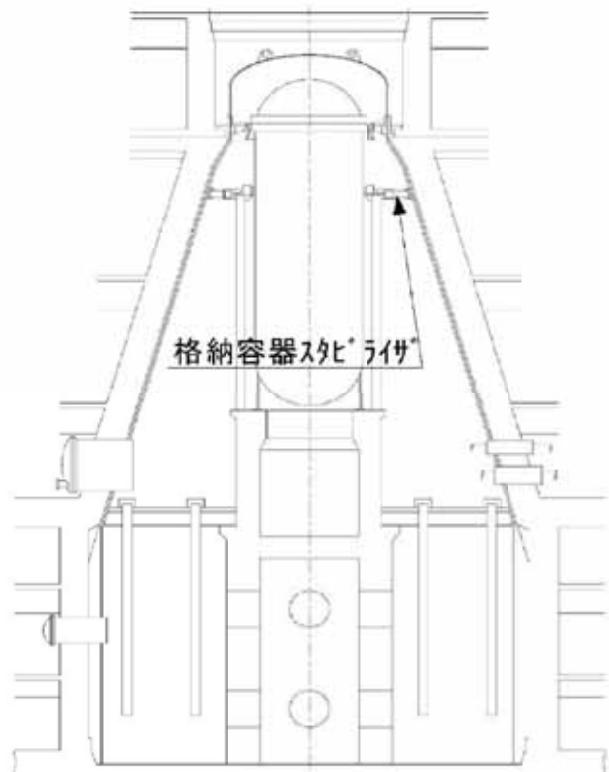

補強項目


- ・ボルト材質を SCM3 から SNB24-1 に変更

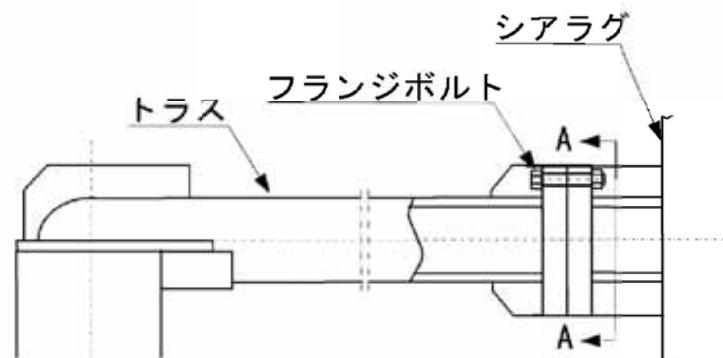

格納容器スタビライザ構造概要図



格納容器スタビライザの耐震補強概要図

2. 既設の耐震補強工事 (2/11)

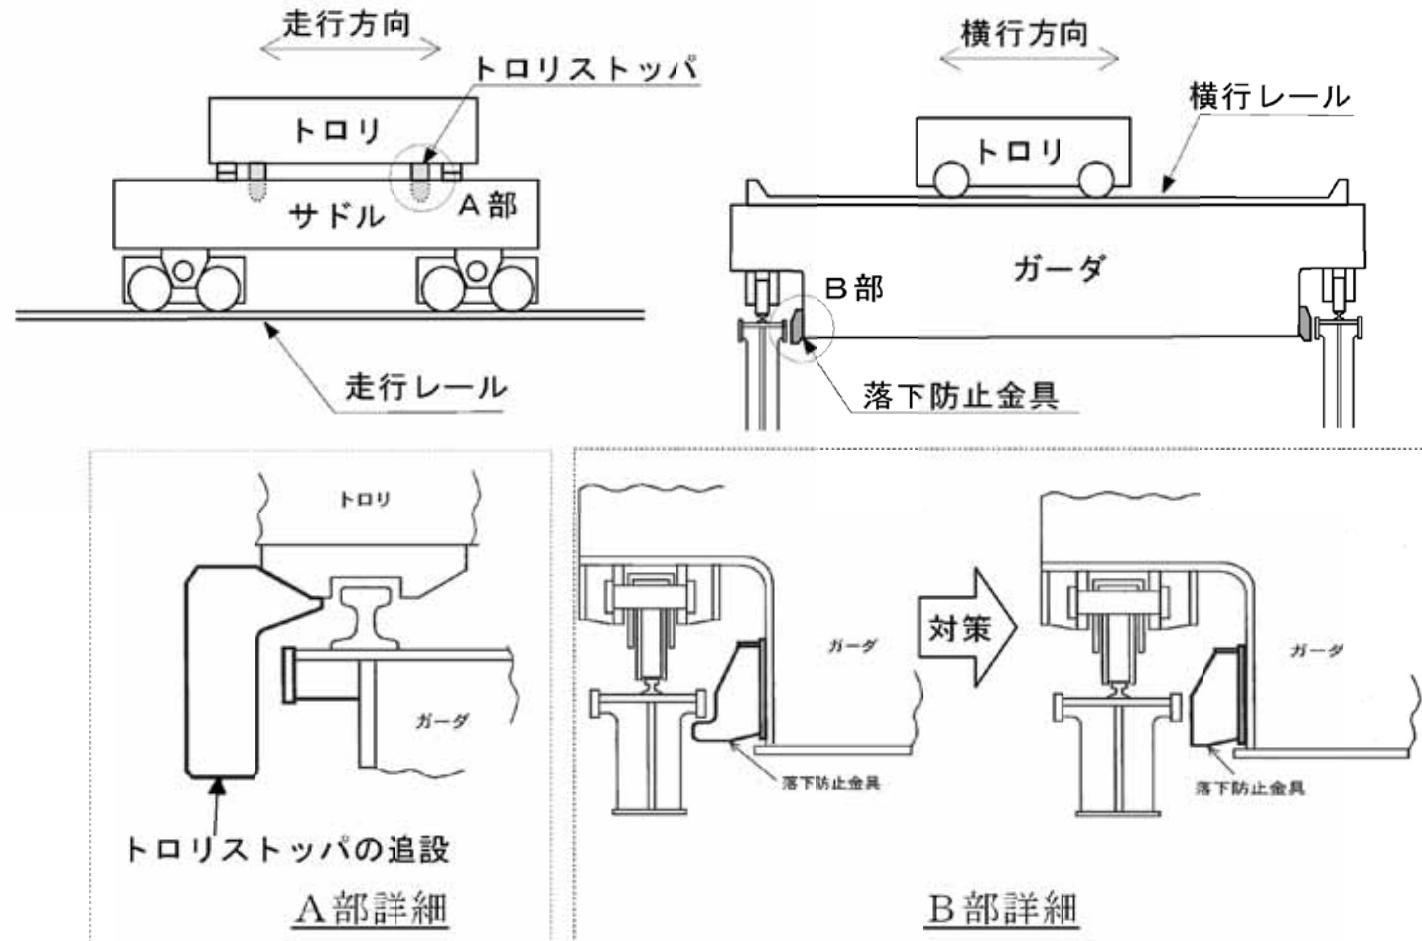


原子炉建屋クレーンの耐震補強概要図

2. 既設の耐震補強工事 (3/11)

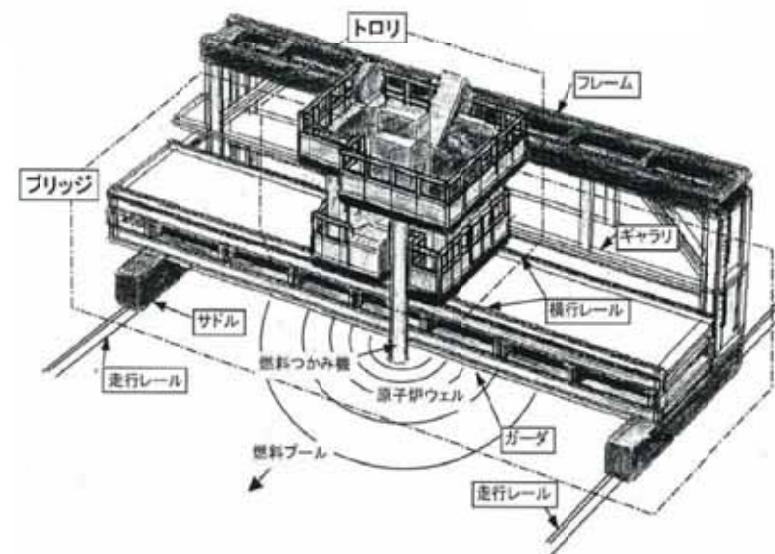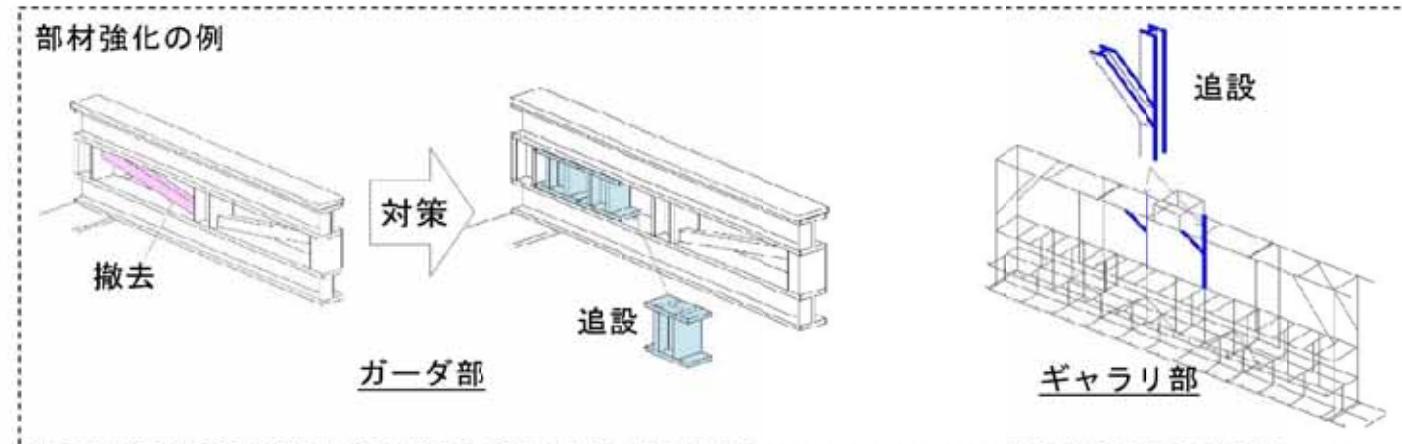


燃料取替機の耐震補強概要図

■ : 補強対象サポート
■ : 追加サポート

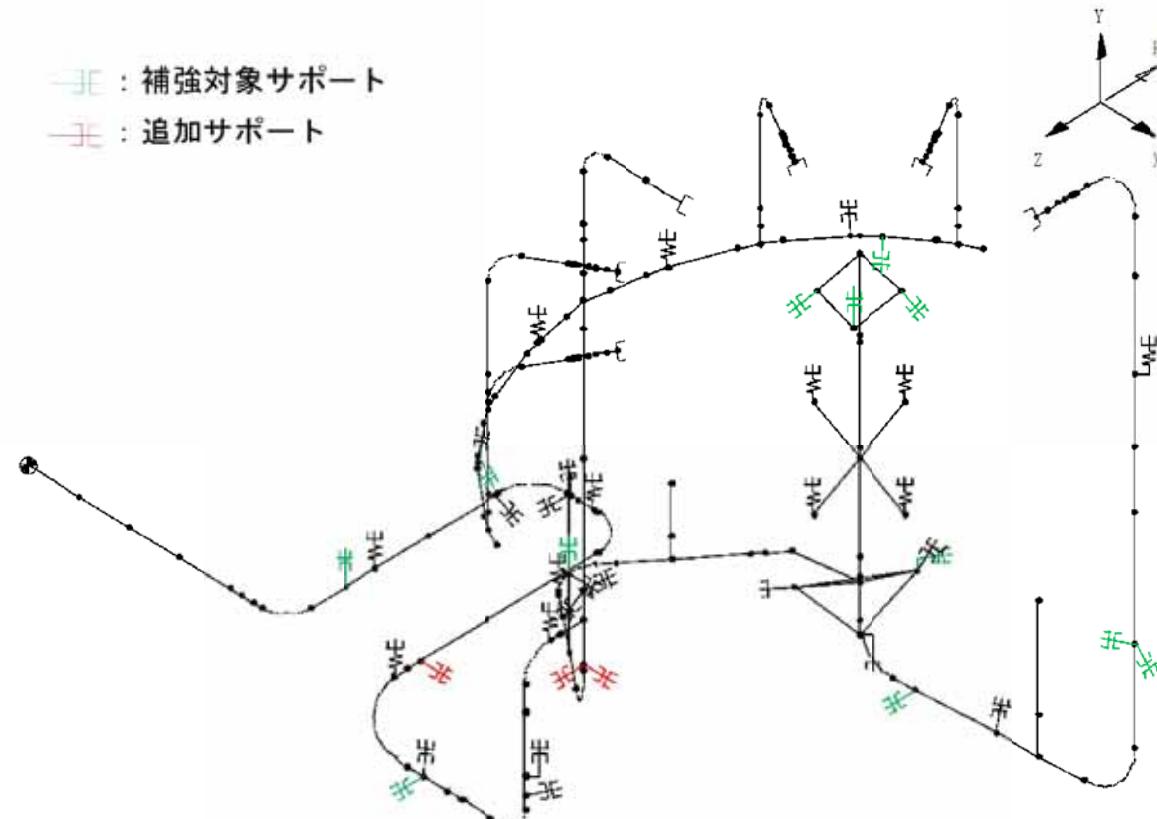


原子炉再循環系配管の耐震補強の例

配管系の耐震補強概要図

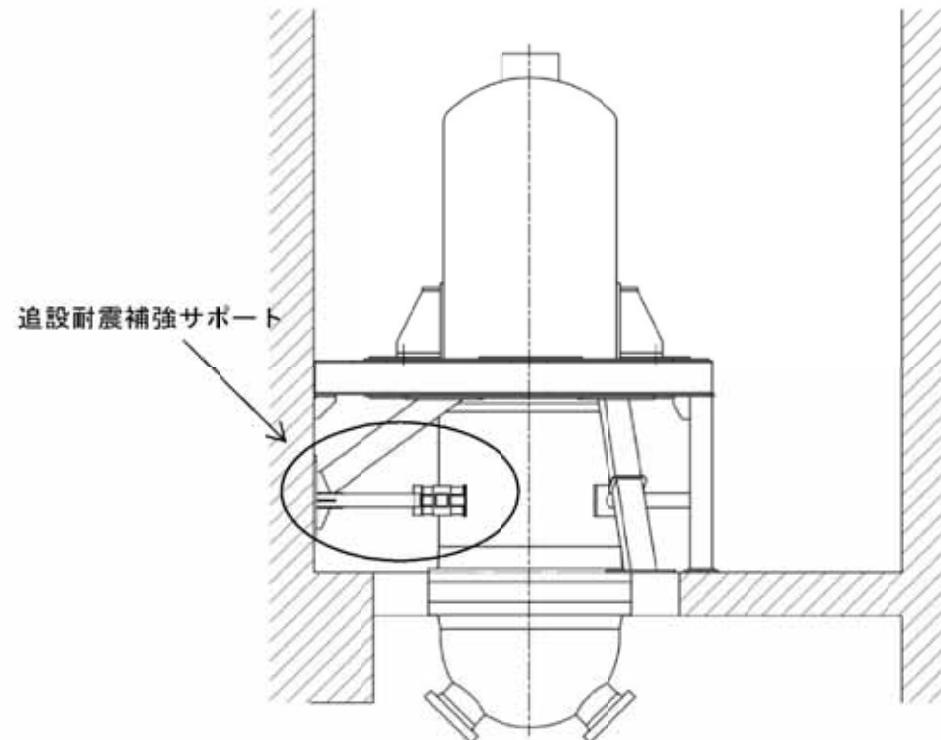


残留熱除去系熱交換器の耐震補強概要図


2. 既設の耐震補強工事 (6/11)

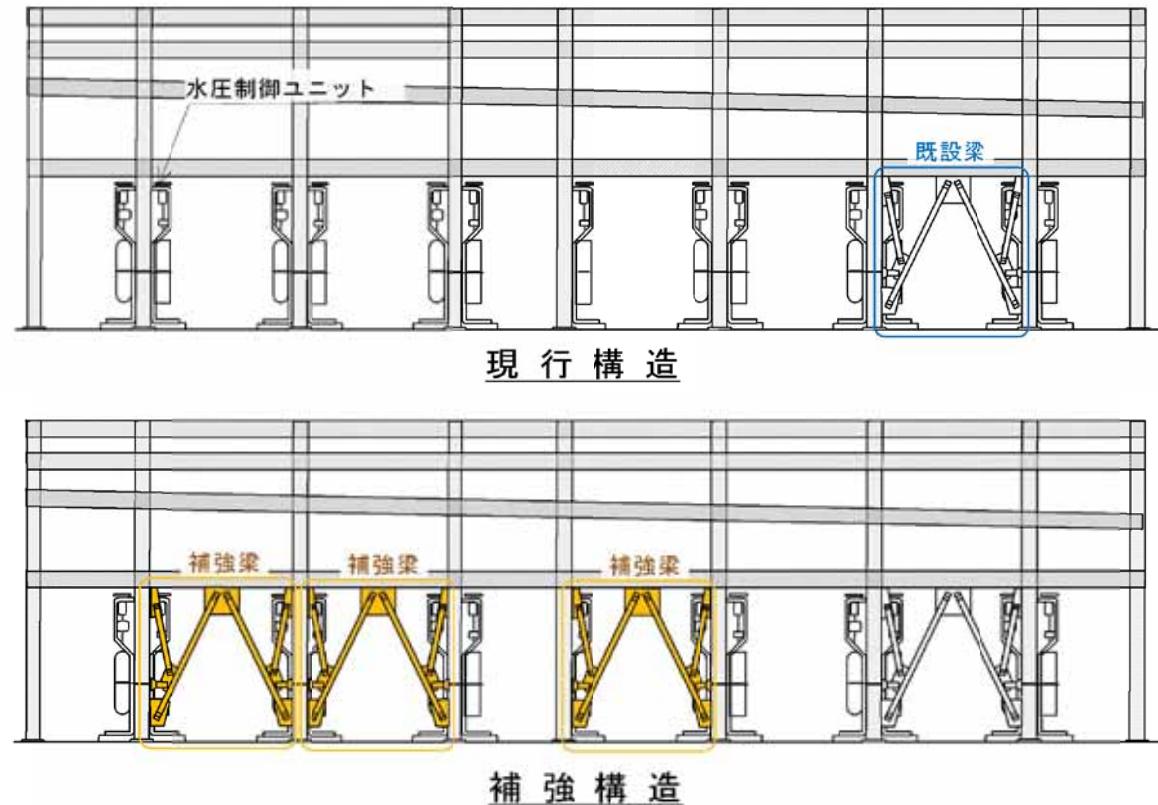

水圧制御ユニットの耐震補強概要図

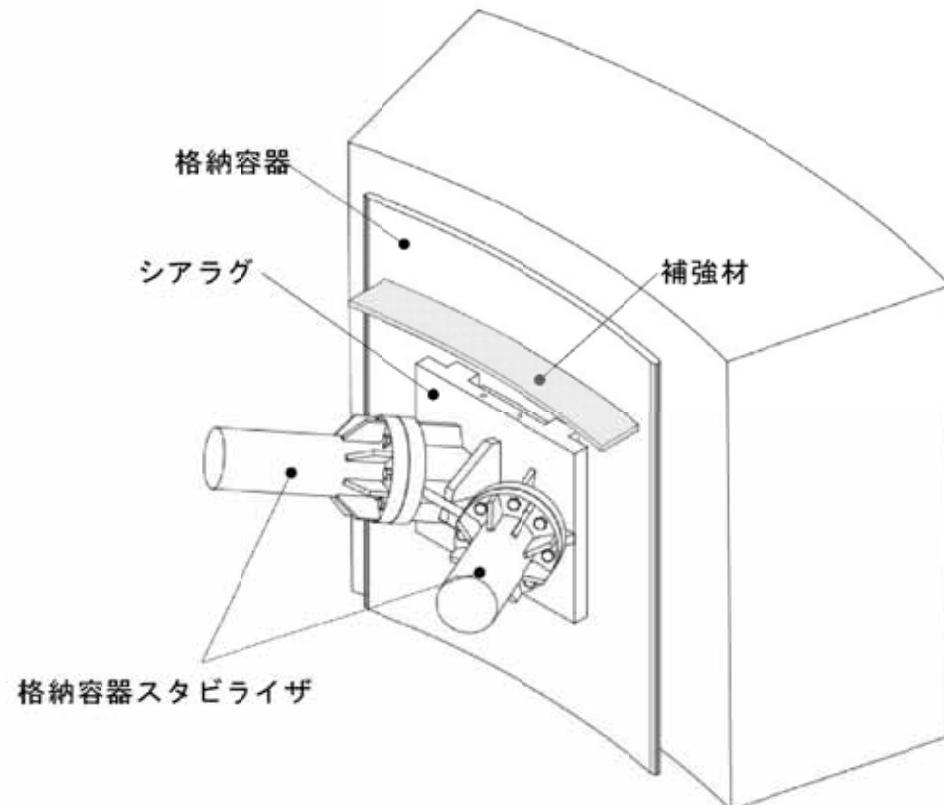


格納容器シラグ部の耐震補強概要図

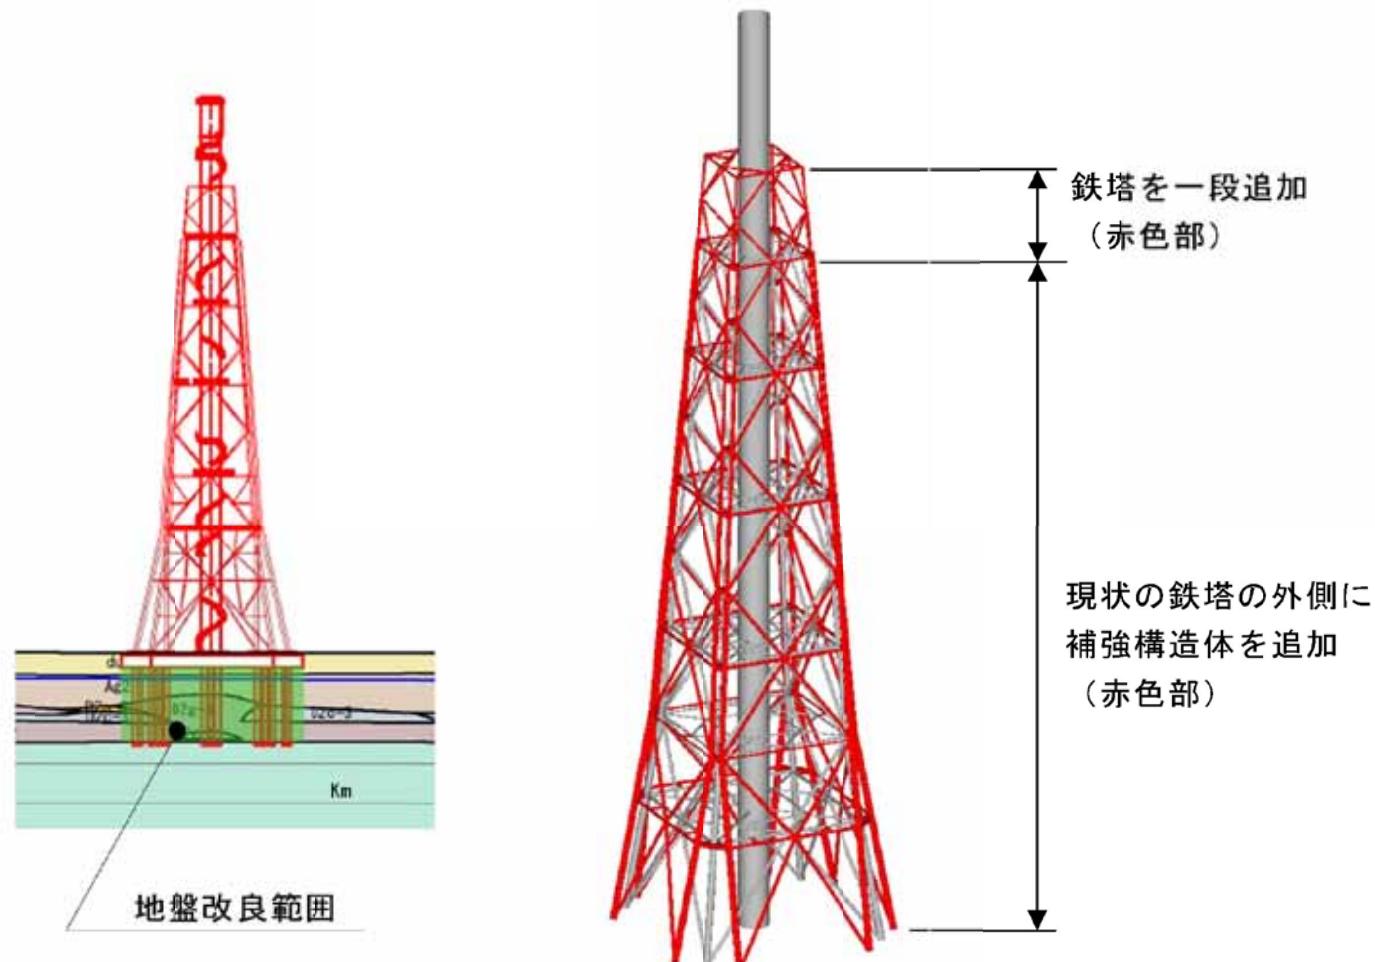


排気筒の耐震補強概要図

2. 既設の耐震補強工事 (9/11)

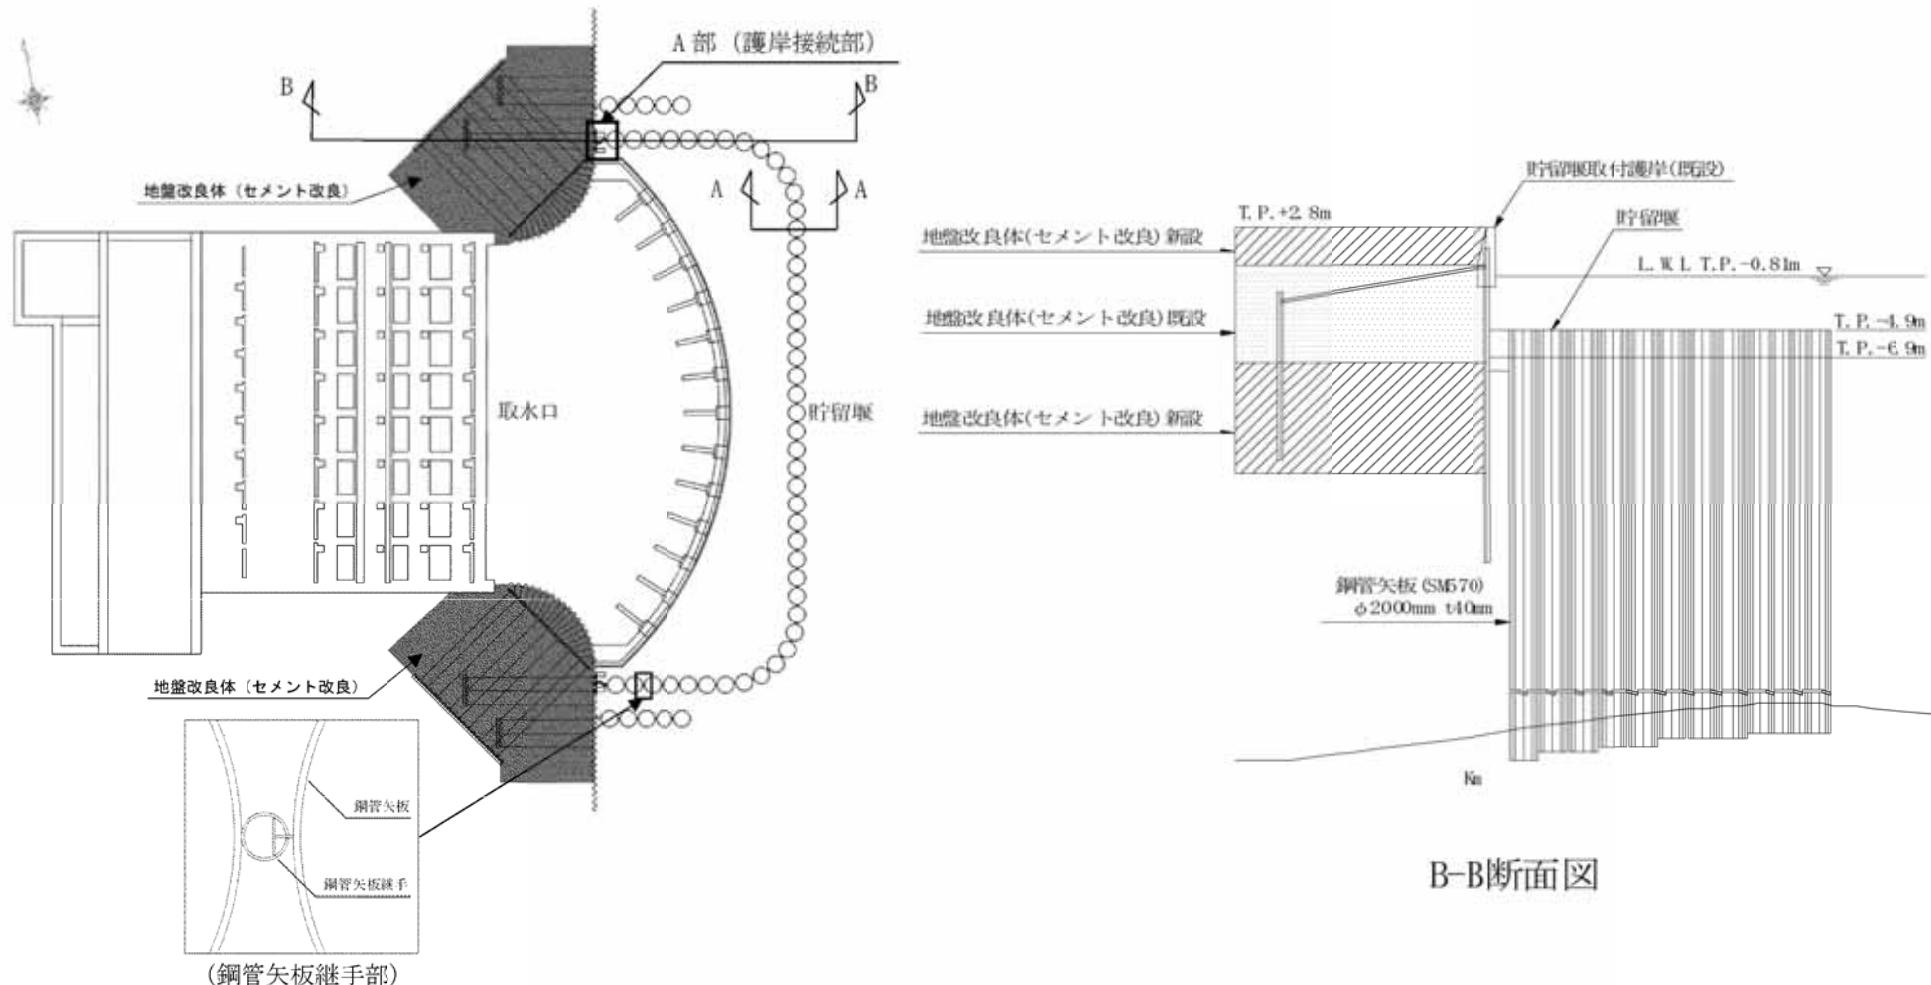





貯留堰取付護岸の耐震補強概要図

2. 既設の耐震補強工事 (10/11)

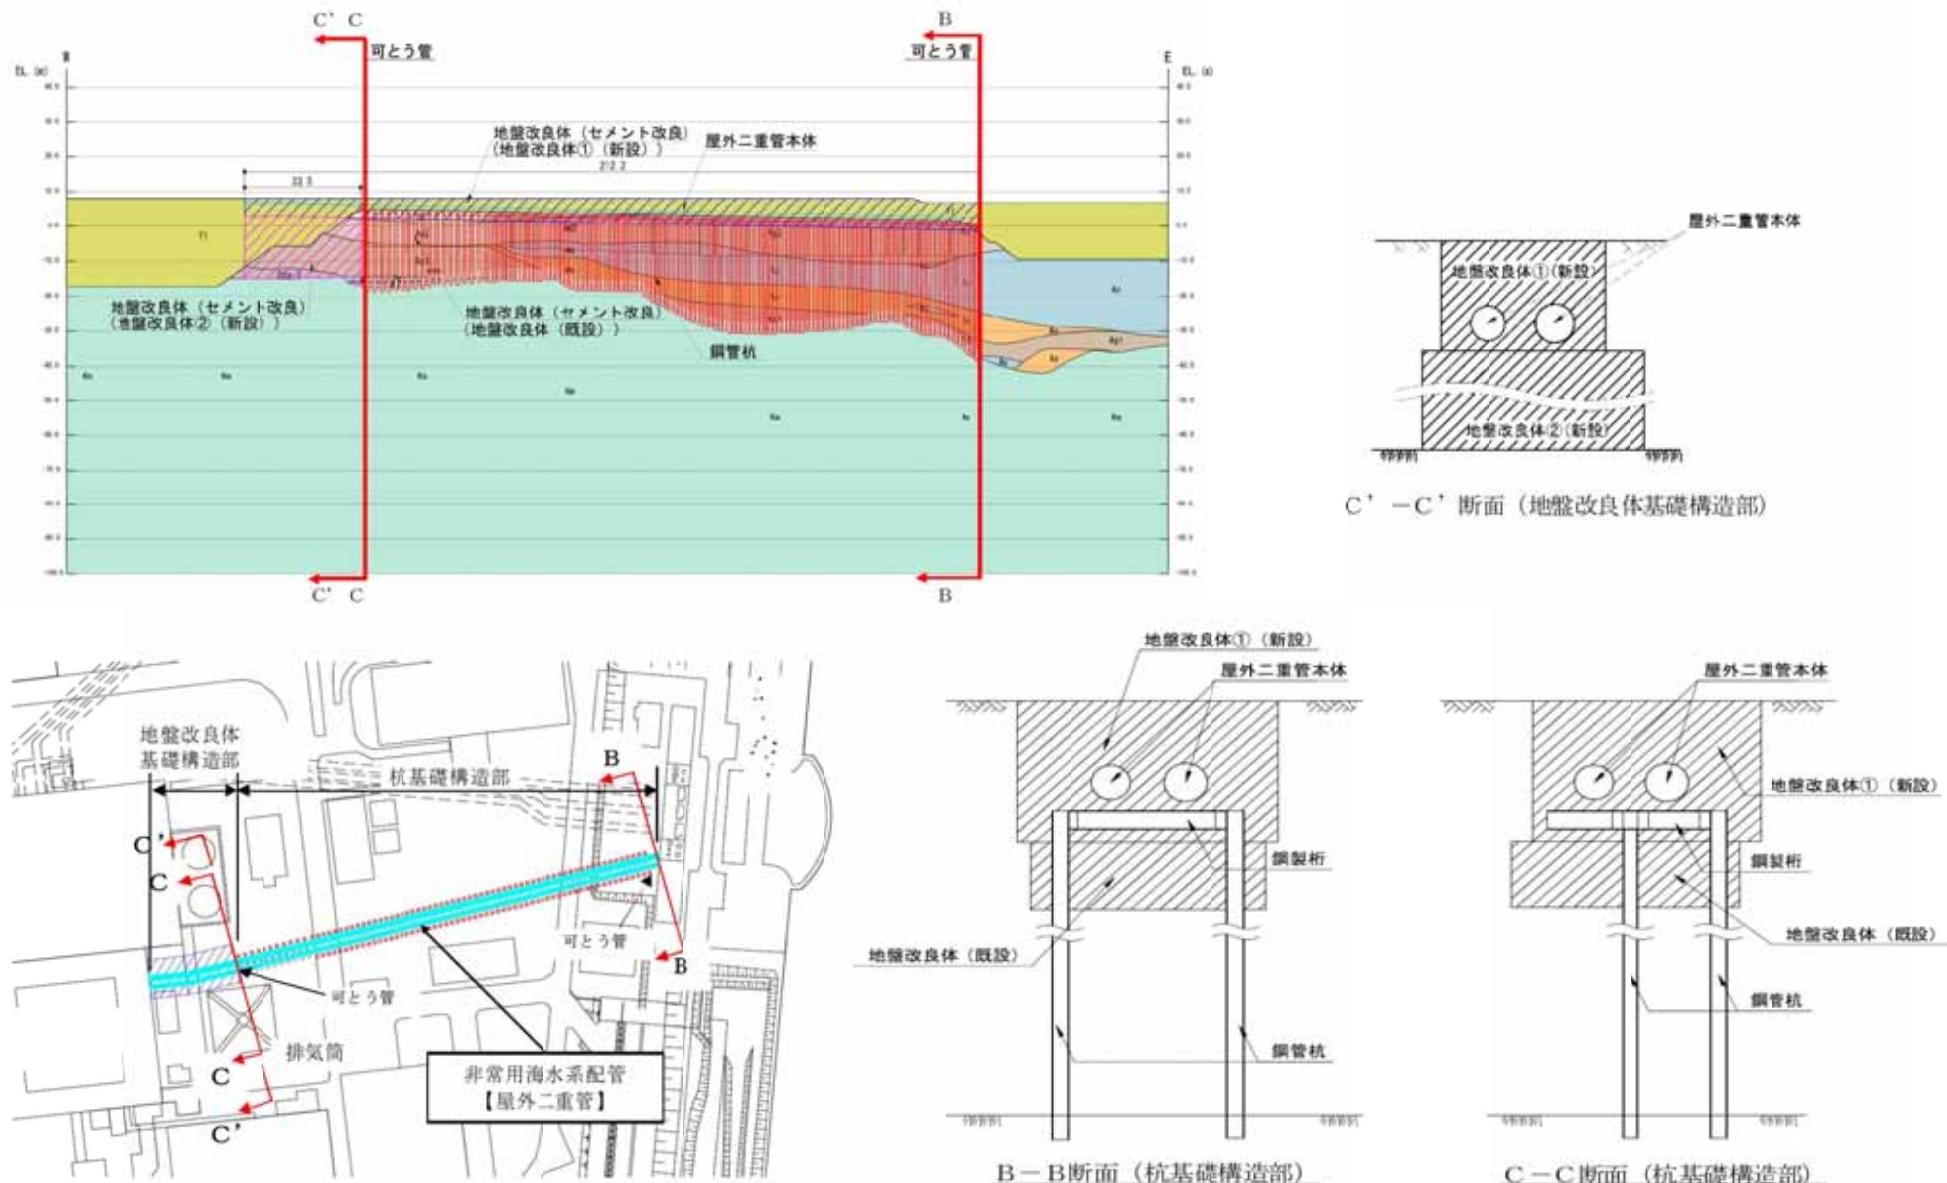

屋外二重管の耐震補強概要図

2. 既設の耐震補強工事 (11/11)

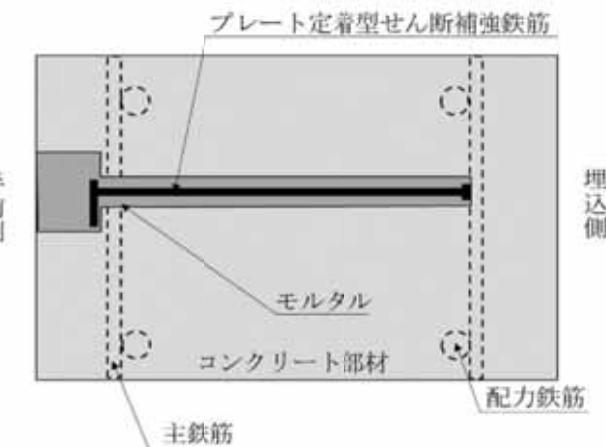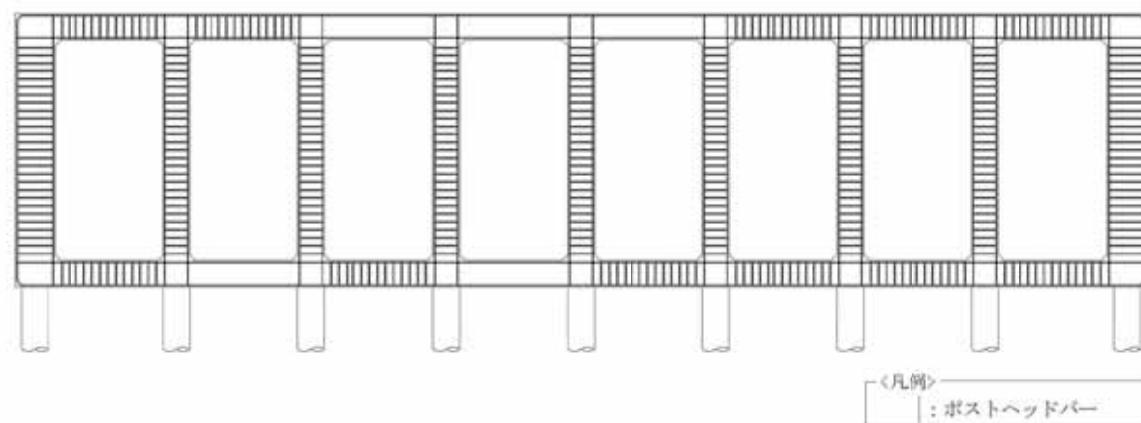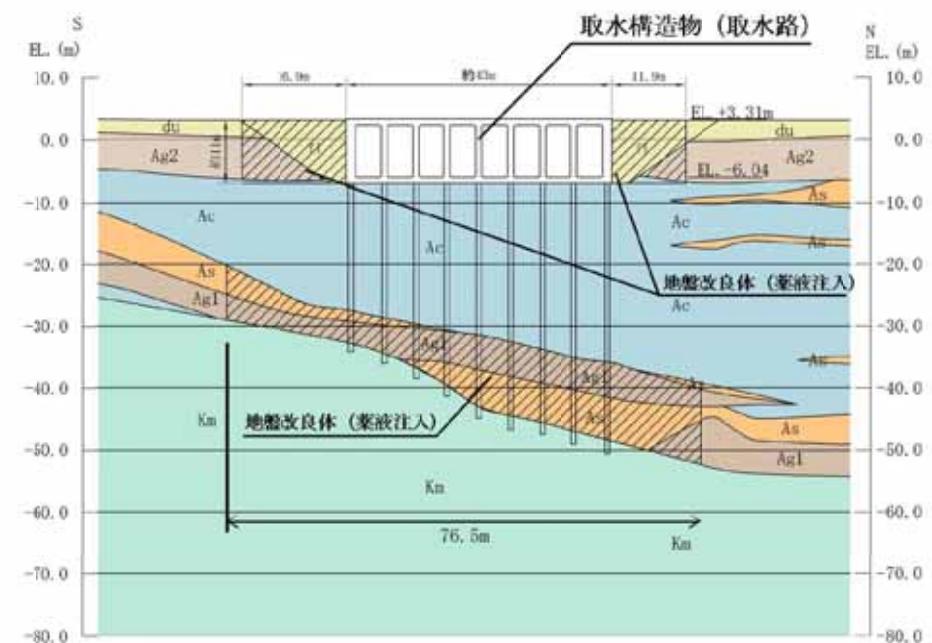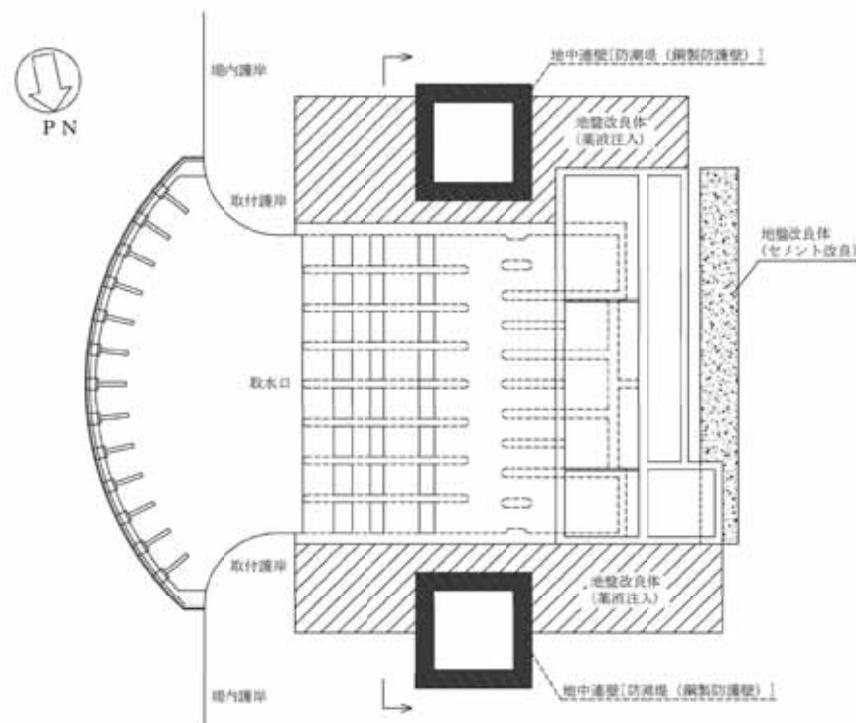

取水構造物の耐震補強概要図

PHb工法の概要

3. 耐震評価手法 ① 機器・配管系 (1/4)

機器・配管系については、基準地震動 S_s に対し、構造強度評価により強度的に問題がないことを確認するとともに、地震時に動的機能が求められる設備について動的機能が維持できることを確認する。

○ 構造強度評価


構造強度に関する評価は、以下に示す解析法により発生値を算定し、許容値と比較する。

- (1) スペクトルモーダル解析法
- (2) 時刻歴応答解析法
- (3) 定式化された評価式を用いた解析法(床置機器等)

機器・配管系の地震応答解析モデルは、その振動特性に応じて、代表的な振動モードが表現でき、応力評価等に用いる地震荷重等を算定できるものを使用する。

また、解析モデルは既往評価で用いられたもののが、有限要素法など実績がある手法によるモデルを使用する。

構造強度評価の手順

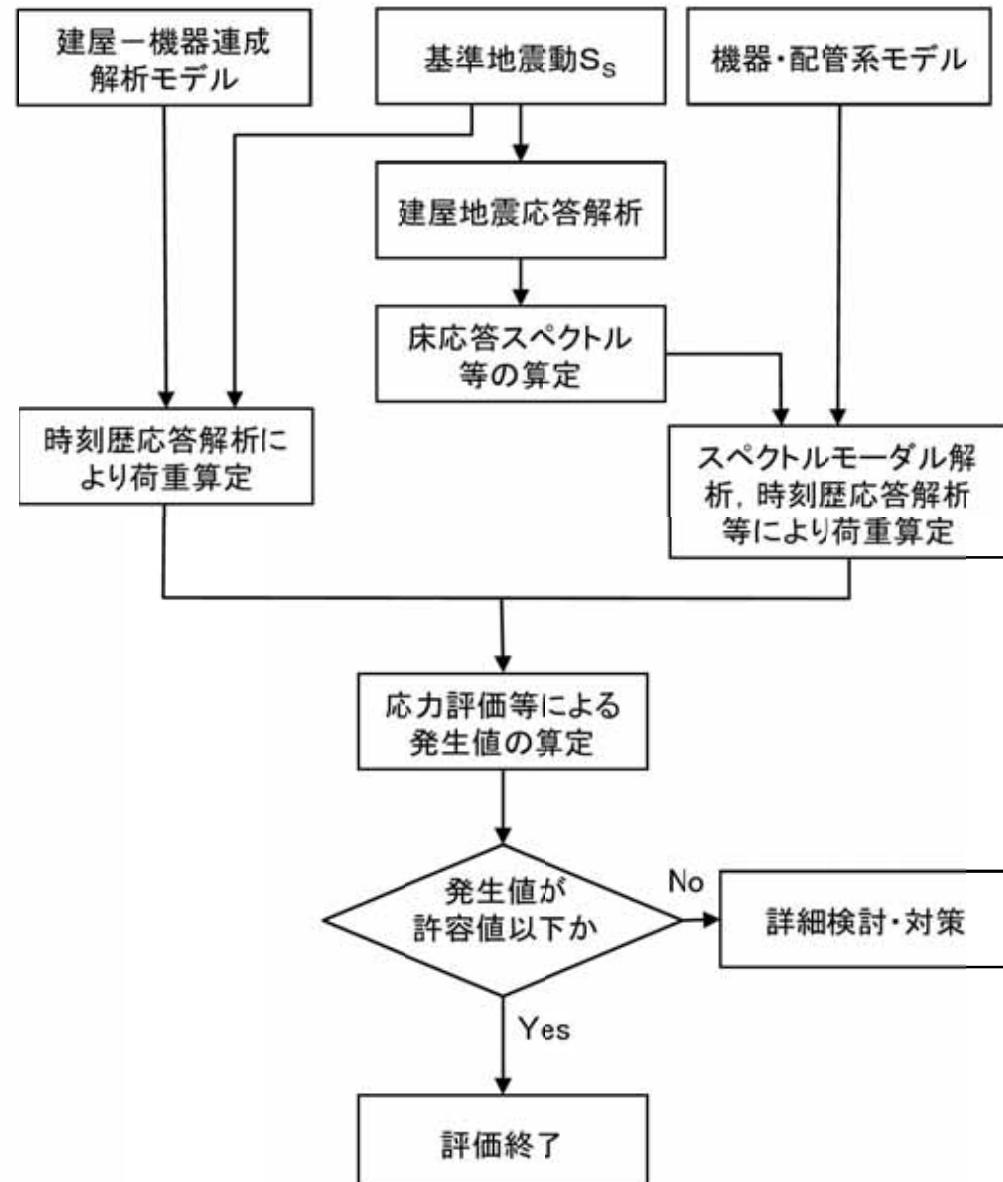

3. 耐震評価手法 ① 機器・配管系 (2/4)

○ 動的機能維持評価

動的機能維持に関する評価は、以下に示す機能確認済加速度との比較等により実施する。

(1) 機能確認済加速度との比較

基準地震動 S_s による評価対象機器の応答加速度を求め、その加速度が機能確認済加速度以下であることを確認する。


機能確認済加速度とは、立形ポンプ、横形ポンプ及びポンプ駆動用タービン等、機種ごとに試験あるいは解析により動的機能維持が確認された加速度である。

(2) 詳細評価

機能確認済加速度の設定されていない機器、基準地震動 S_s による応答加速度が機能確認済加速度を上回る機器については、規格基準をもとに詳細評価を行う。

詳細評価は動的機能維持を確認するうえで評価が必要となる項目を抽出し、対象部位ごとの構造強度評価又は動的機能維持評価を行い、発生値が許容値を満足していることを確認する。

動的機能維持評価の手順

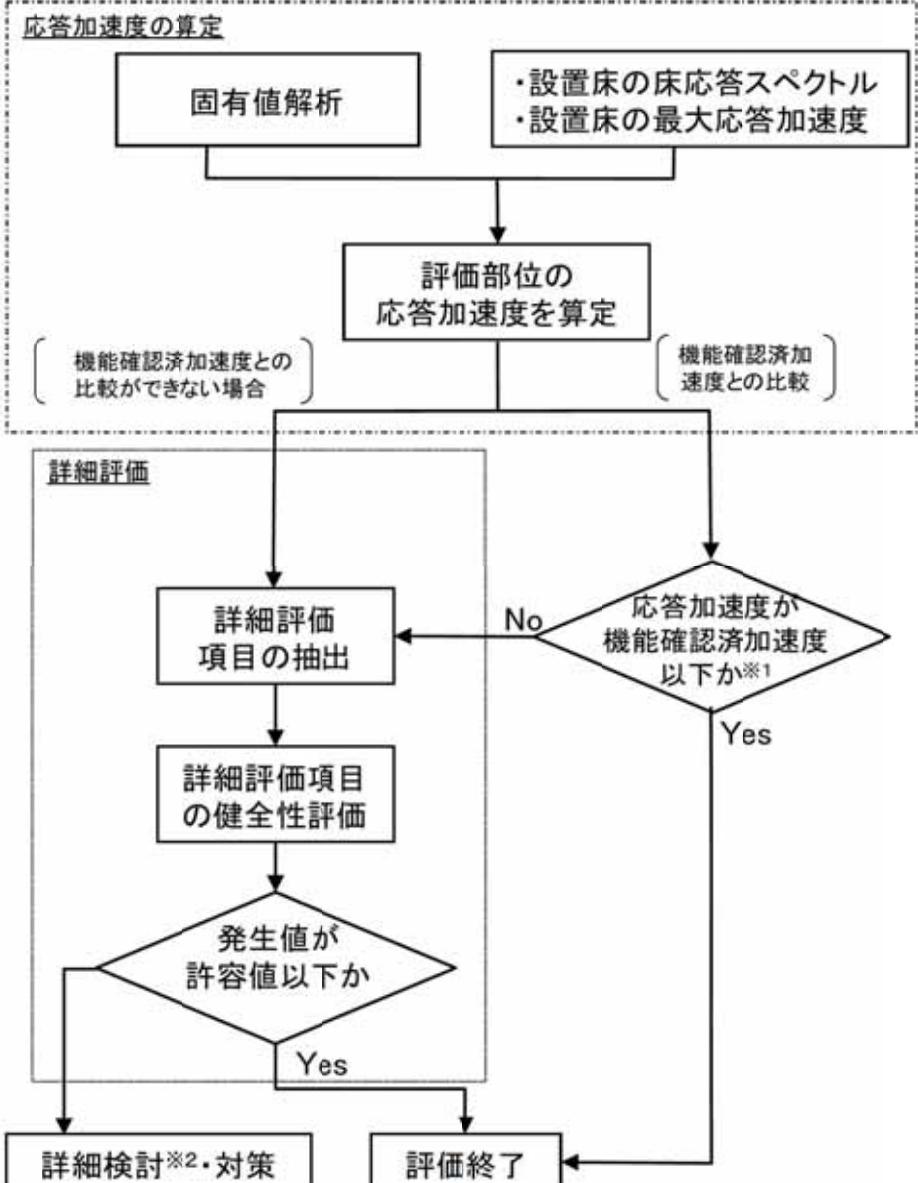

* 1 制御棒の地震時挿入性については、基準地震動 S_s による燃料集合体相対変位を用いて評価する。

3. 耐震評価手法 ① 機器・配管系 (3/4)

○ 代表的な機器・配管系における地震応答解析モデルについて、以下の方針に基づき構築する。

(a) 原子炉格納容器、原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物

原子炉格納容器、原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物は、建物質量に対しその質量が比較的大きく、また支持構造上からも原子炉建屋による影響が無視できないため、原子炉建屋と連成させた解析モデルを用いる。原子炉格納容器、原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物は、多質点系モデルに置換し、各構造物を結合するスタビライザ等は等価なばねに置換する。




(b) 一般機器

容器、熱交換器等の一般の機器は、機器本体及び支持構造物の剛性をそれぞれ考慮し、原則として重心位置に質量を集中させた1質点系モデルに置換する。ただし、振動特性の観点から質量分布、剛性変化等を考慮する方が適切と考えられる構造の場合は、多質点系モデルに置換する。

(c) 配管

配管は、その振動性状を適切に考慮するため、3次元多質点はりモデルに置換する。

機器・配管系の地震応答解析モデルの例を以下に示す。

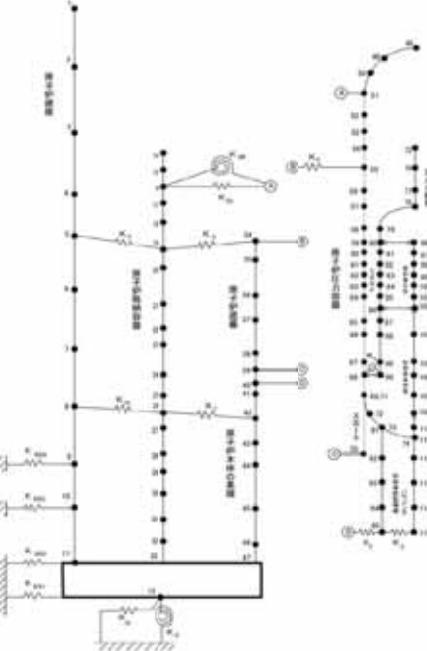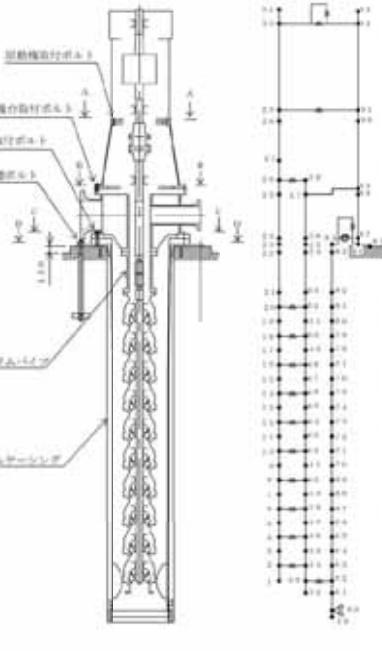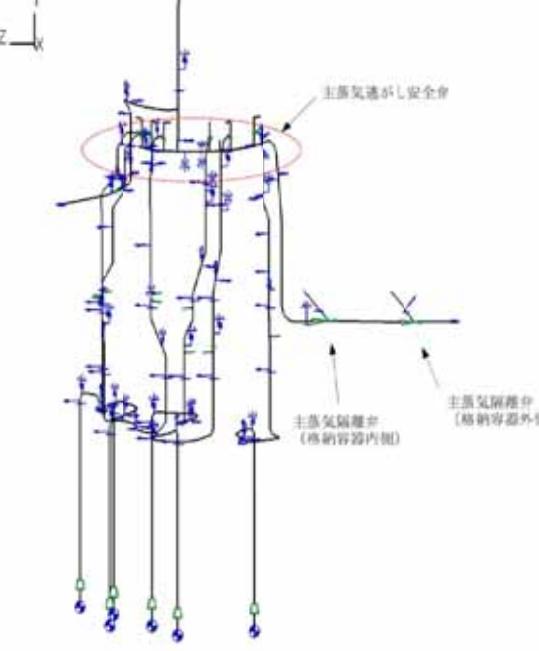	原子炉格納容器、原子炉圧力容器 及び圧力容器内部構造物	一般機器 (立形ポンプの例)	配管
解析モデル*			

*水平方向を代表として記載

3. 耐震評価手法 ① 機器・配管系 (4/4)

○ 動的機能維持評価における健全性確認のため実施した試験の例を示す。

	回転機器 (常設高圧代替注水系ポンプ)	可搬型設備 (可搬型代替低圧電源車)																																					
確認事項	<p>①加振試験後の動作試験として異常がないこと、分解点検にて各部品に損傷がないことを確認する。 ②加振波の最大加速度が機器据え付けフロアの評価用加速度を包絡していることを確認する。</p>	<p>①加振試験時に可搬型代替低圧電源車が転送しないこと及び加振試験後の機能維持に問題ないことを確認する。 ②加振波の床応答スペクトルが保管場所の床応答スペクトルを包絡していることを確認する。</p>																																					
確認結果	<p>①動作試験及び分解点検にて問題ないことを確認した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>確認項目</th><th>結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">動作試験</td><td>・定格流量が設計楊程以内であること</td><td>良</td></tr> <tr> <td>・正常にトリップ機能が動作すること</td><td>良</td></tr> <tr> <td>・漏えいのないこと</td><td>良</td></tr> <tr> <td>分解点検</td><td>・外観目視点検を行い、部品に損傷のないこと</td><td>良</td></tr> </tbody> </table> <p>②最大加速度が評価用加速度を包絡していることを確認した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>方向</th><th>評価用加速度(G)</th><th>最大加速度(G)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td><td>0.72</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>Y</td><td>0.72</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>Z</td><td>0.75</td><td>4.0</td></tr> </tbody> </table>	区分	確認項目	結果	動作試験	・定格流量が設計楊程以内であること	良	・正常にトリップ機能が動作すること	良	・漏えいのないこと	良	分解点検	・外観目視点検を行い、部品に損傷のないこと	良	方向	評価用加速度(G)	最大加速度(G)	X	0.72	3.0	Y	0.72	3.0	Z	0.75	4.0	<p>①転倒しないこと及び機能維持を確認した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>確認項目</th><th>結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">機能維持確認</td><td>・加振試験時に電源車が転倒しないこと</td><td>良</td></tr> <tr> <td>・外観点検を行い、機能に影響する損傷や燃料漏えい等がないこと</td><td>良</td></tr> <tr> <td>・電源車の電気的機能が維持されていること</td><td>良</td></tr> <tr> <td>・電源車の自走機能に問題がないこと</td><td>良</td></tr> </tbody> </table> <p>②加振波の床応答スペクトルが保管場所の床応答スペクトルを包絡していることを確認した。</p> 	区分	確認項目	結果	機能維持確認	・加振試験時に電源車が転倒しないこと	良	・外観点検を行い、機能に影響する損傷や燃料漏えい等がないこと	良	・電源車の電気的機能が維持されていること	良	・電源車の自走機能に問題がないこと	良
区分	確認項目	結果																																					
動作試験	・定格流量が設計楊程以内であること	良																																					
	・正常にトリップ機能が動作すること	良																																					
	・漏えいのないこと	良																																					
分解点検	・外観目視点検を行い、部品に損傷のないこと	良																																					
方向	評価用加速度(G)	最大加速度(G)																																					
X	0.72	3.0																																					
Y	0.72	3.0																																					
Z	0.75	4.0																																					
区分	確認項目	結果																																					
機能維持確認	・加振試験時に電源車が転倒しないこと	良																																					
	・外観点検を行い、機能に影響する損傷や燃料漏えい等がないこと	良																																					
	・電源車の電気的機能が維持されていること	良																																					
	・電源車の自走機能に問題がないこと	良																																					
加振試験状況																																							

3. 耐震評価手法 ② 建物・構築物 (1/3)

建物・構築物は、以下の評価方法に基づき耐震性評価を実施する。


○ 地震応答解析による評価

建物・構築物は、原則として、構造物全体として変形能力を有しているとの観点から、**主たる耐震要素である耐震壁の最大応答せん断ひずみが許容限界を超えないことを確認する。**評価は、各建屋の構造的な特徴を踏まえ、振動性状を適切に考慮した質点系モデルによる地震応答解析を基本とする。

○ 応力解析による評価

構造物全体の挙動に加え、局部の応力評価が必要な部位については、**有限要素解析による発生応力またはひずみを算定し、許容限界との比較を行う。**局部の応力評価が必要な部位は、Sクラス施設の各部位及びSクラス施設の間接支持構造物の基礎並びに鉛直方向の地震力の影響を強く受けるおそれのある**屋根トラス**とする。また、3次元応答性状の影響、水平2方向及び鉛直方向の地震力の組合せに対する影響を踏まえ、必要に応じて他の部位についても実施する。

基準地震動 S_g による評価フロー※1

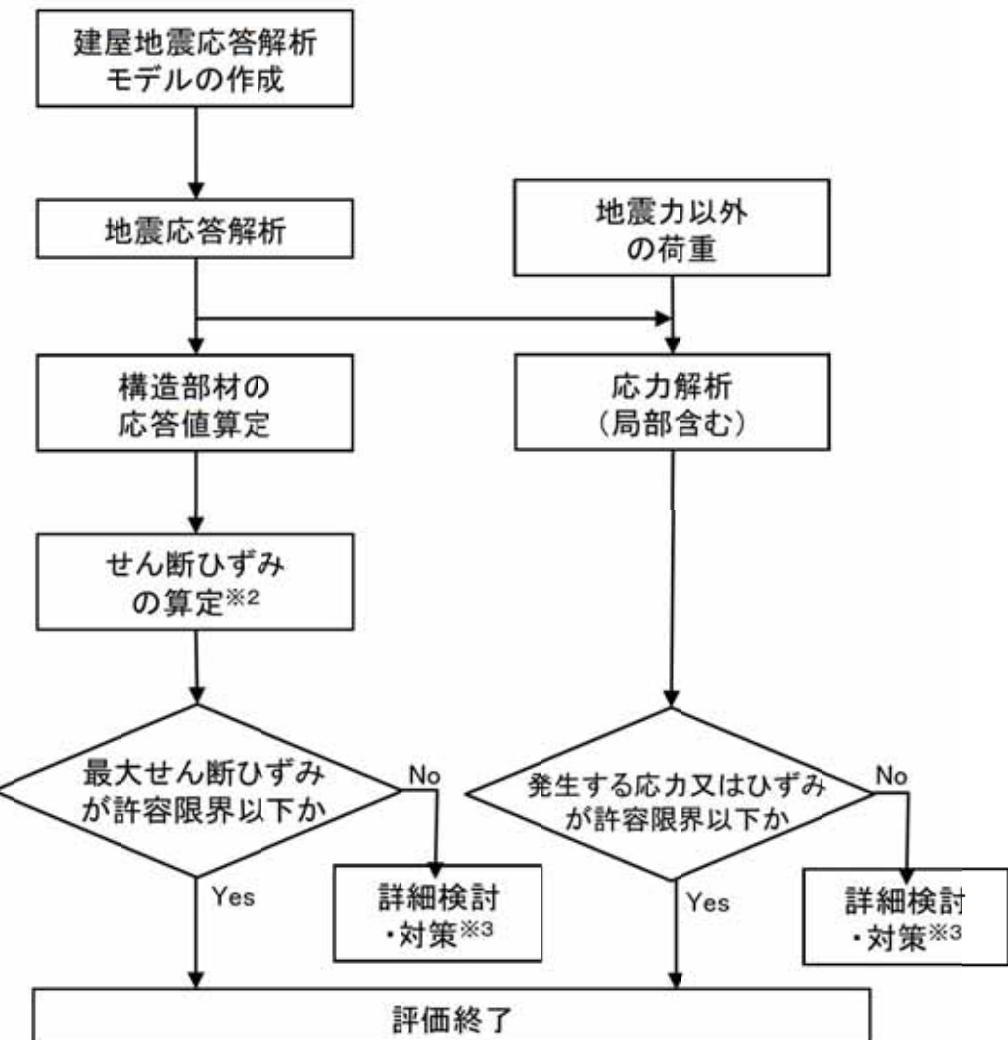






*1 保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることも確認する。

*2 せん断ひずみに加え、接地圧も評価し、接地圧が定める許容限界以下であることも確認する。

*3 検討の内容に応じて必要なプロセスに戻る。

3. 耐震評価手法 ② 建物・構築物 (2/3)

○ 代表的な建物・構築物について、原子炉建屋及び緊急時対策所建屋を例に構造概要を示す。

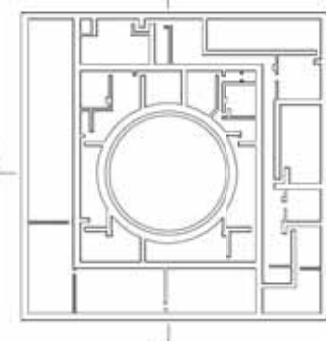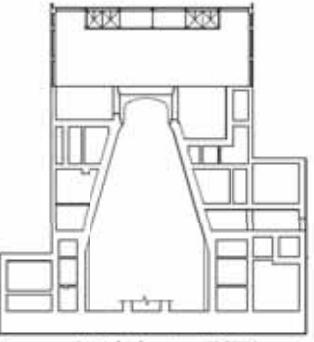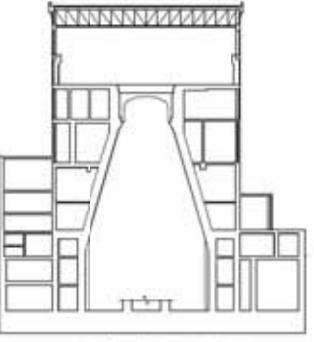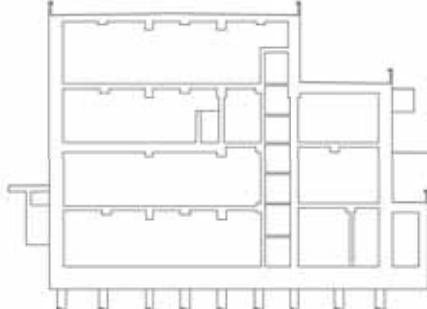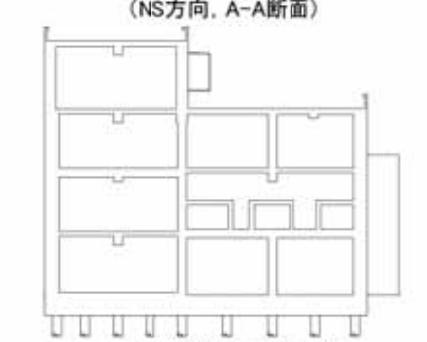	原子炉建屋	緊急時対策所建屋
構造概要	鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)	鉄筋コンクリート造
基礎	厚さ:約5m (人工岩盤を介して、砂質泥岩である久米層に岩着)	厚さ:2.5m(一部2.2m及び5.7m) (場所打ち鋼管コンクリート杭を介して、砂質泥岩である久米層に岩着)
平面形状		約38m(南北方向)×約36m(東西方向)
高さ		基礎版底面から約30m
図面	   平面図 断面図	    平面図 断面図
建屋の特徴	建物中央部には原子炉格納容器を囲む円形の壁があり、その外側に二次格納施設である原子炉棟の外壁及び原子炉建屋付属棟の外壁がある。	緊急時対策所建屋2階に、重大事故等の発生時においても、必要な指示及び対策を行う要員がとどまることができる緊急時対策所を設置している。



3. 耐震評価手法 ② 建物・構築物 (3/3)

地震応答解析モデルは、建屋構造概要を踏まえ、以下の方針に基づき構築する。

○ モデル化の基本方針

- ・構造物の振動性状を適切に表現できる質点系モデルとする。
- ・床等でつながっている構造物は、床の剛性を適切に考慮して連結する。
- ・床、壁の剛性が高く、耐震壁がバランスよく配置された建屋については、床を剛体としてモデル化する。
- ・構造形式、入力レベルを考慮して適切な減衰を設定する。

代表的な建物・構築物について、[] 及び [] を例に地震応答解析モデルを以下に示す。

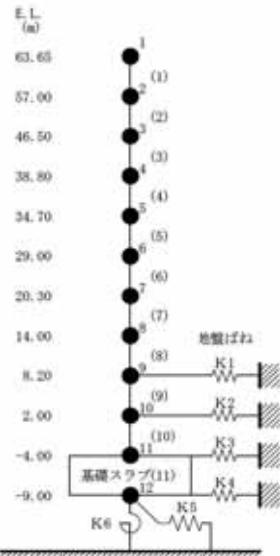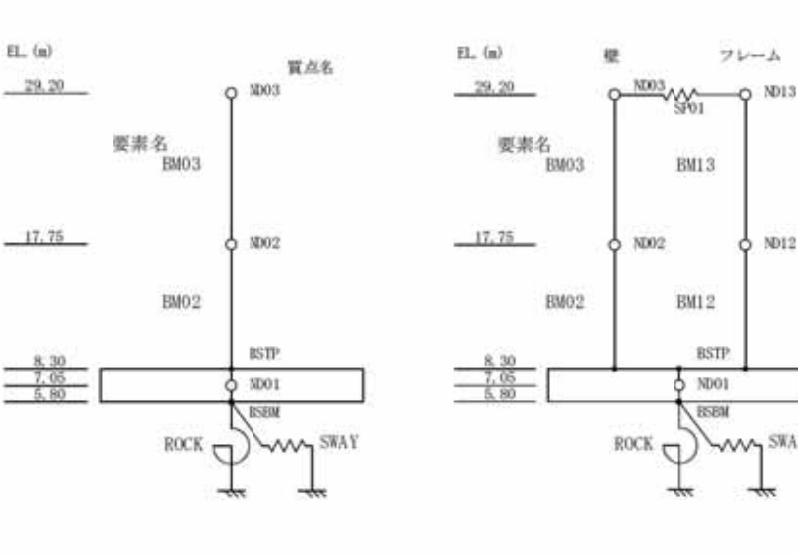建屋名称	[]	[]
解析モデル※	<p>地盤との相互作用を考慮した一軸多質点系の曲げせん断棒モデル</p>  <p>地盤との相互作用はスウェイロッキングモデルによる</p>	<p>地盤との相互作用を考慮した一軸及び多軸多質点系の曲げせん断棒モデル</p>  <p>(NS方向) (EW方向)</p> <p>地盤との相互作用はスウェイロッキングモデルによる</p>

※水平方向を代表として記載

3. 耐震評価手法 ③ 土木構造物 (1/6)



土木構造物は、以下の評価方法に基づき耐震性評価を実施する。

○ 土木構造物の機能要求

土木構造物は、耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能及び非常時における海水の通水機能が求められている。


○ 土木構造物の評価

土木構造物の耐震安全性評価では、**構造物が崩壊しないこと**及び**間接支持する機器・配管系に影響がないことを**目標性能とし、基準地震動 S_S による地震応答解析を行い、**構造部材の応答値が許容限界以下であることを確認する。**

○ 基礎地盤の評価

土木構造物の評価と同様に、地震応答解析から得られる**最大接地圧が基礎地盤の極限支持力に対して妥当な余裕を有することを確認する**ことで基礎地盤が十分な支持性能を有することを確認する。

構造強度評価の手順

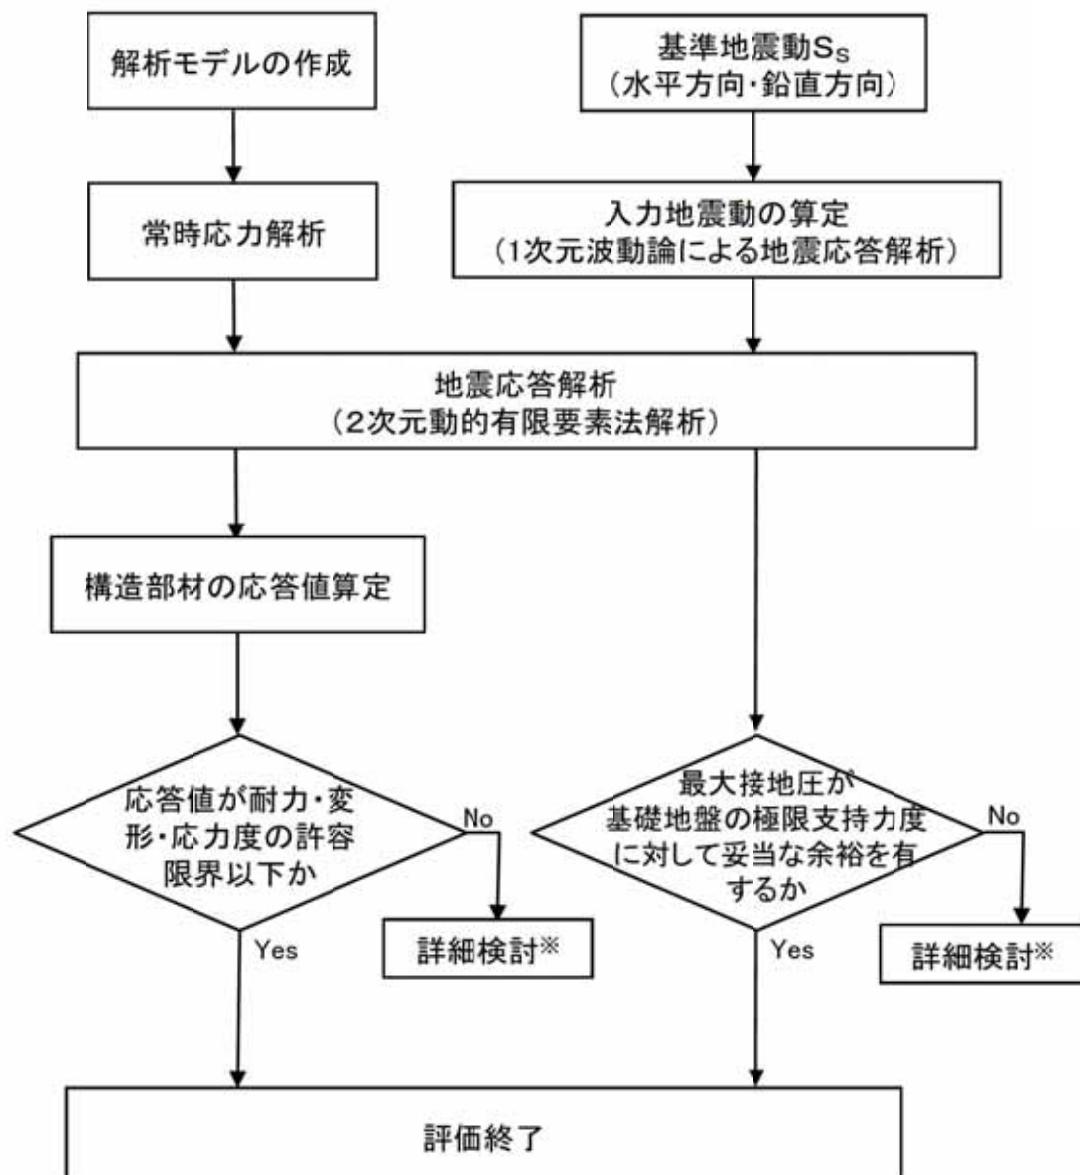

3. 耐震評価手法 ③ 土木構造物 (2/6)

○ 代表的な土木構造物について、取水構造物及び鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁を例に構造概要を示す。

	取水構造物	鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁
構造概要	鉄筋コンクリート造の地中構造であり、杭を介して十分な支持性能を有する岩盤に設置する。	鋼管杭による下部構造と、5本の鋼管杭を束ね止水機能を確保する鉄筋コンクリートの壁による上部構造から構成される。
基礎	鋼管杭を介して、砂質泥岩である久米層に岩着	鋼管杭を介して、砂質泥岩である久米層に岩着
平面形状	延長約57m、幅約43m、鋼管杭 $\phi 1.016\text{m}$	延長約1.5km、厚さ3.5m(鋼管杭 $\phi 2.5\text{m}$)(東側)、 厚さ3.0m(鋼管杭 $\phi 2.0\text{m}$)(北側、南側)
高さ	高さ約12m	T.P.+20.0m(東側)、T.P.+18.0m(北側、南側)
図面	<p>平面図</p> <p>断面図</p>	<p>正面図及び断面図</p> <p>平面図</p>
構造の特徴	取水方向に対して複数の断面形状を示す鉄筋コンクリート造の地中構造物であるが、構造的には多連ボックスカルバート状のラーメン構造である。	隣接する構造物との境界には、止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置する。防潮壁の堤内側には、耐津波に対する受働抵抗を目的とした地盤改良体(セメント改良)による地盤高さの嵩上げを行うとともに、洗掘防止対策やボイリング対策として、堤内及び堤外の表層部の地盤改良(セメント改良)を実施する。

3. 耐震評価手法 ③ 土木構造物 (3/6)



地震応答解析モデルは、以下の方針に基づき構築する。

○ モデル化の基本方針

- ・構造部材は、線形及び非線形はり要素にてモデル化する。
- ・地盤は、マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモデル化し、地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。
- ・地盤は、地震の波動をなめらかに表現するために十分細分化した要素分割とする。また、境界条件の影響が評価対象構造物に及ばないよう、十分に広い範囲をモデル化する。

代表的な土木構造物について、取水構造物及び鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁を例に地震応答解析モデルを以下に示す。

建屋名称	取水構造物	鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁
解析モデル		


3. 耐震評価手法 ③ 土木構造物 (4/6)

○ 入力地震動算定

地震応答解析に用いる入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動 S_s を1次元波動論により地震応答解析モデルの底面位置で評価したものを用いる。

また、入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては、解放基盤表面(EL.-370 m)から解析モデル底面位置の久米層をモデル化する。

(地震応答解析モデル)

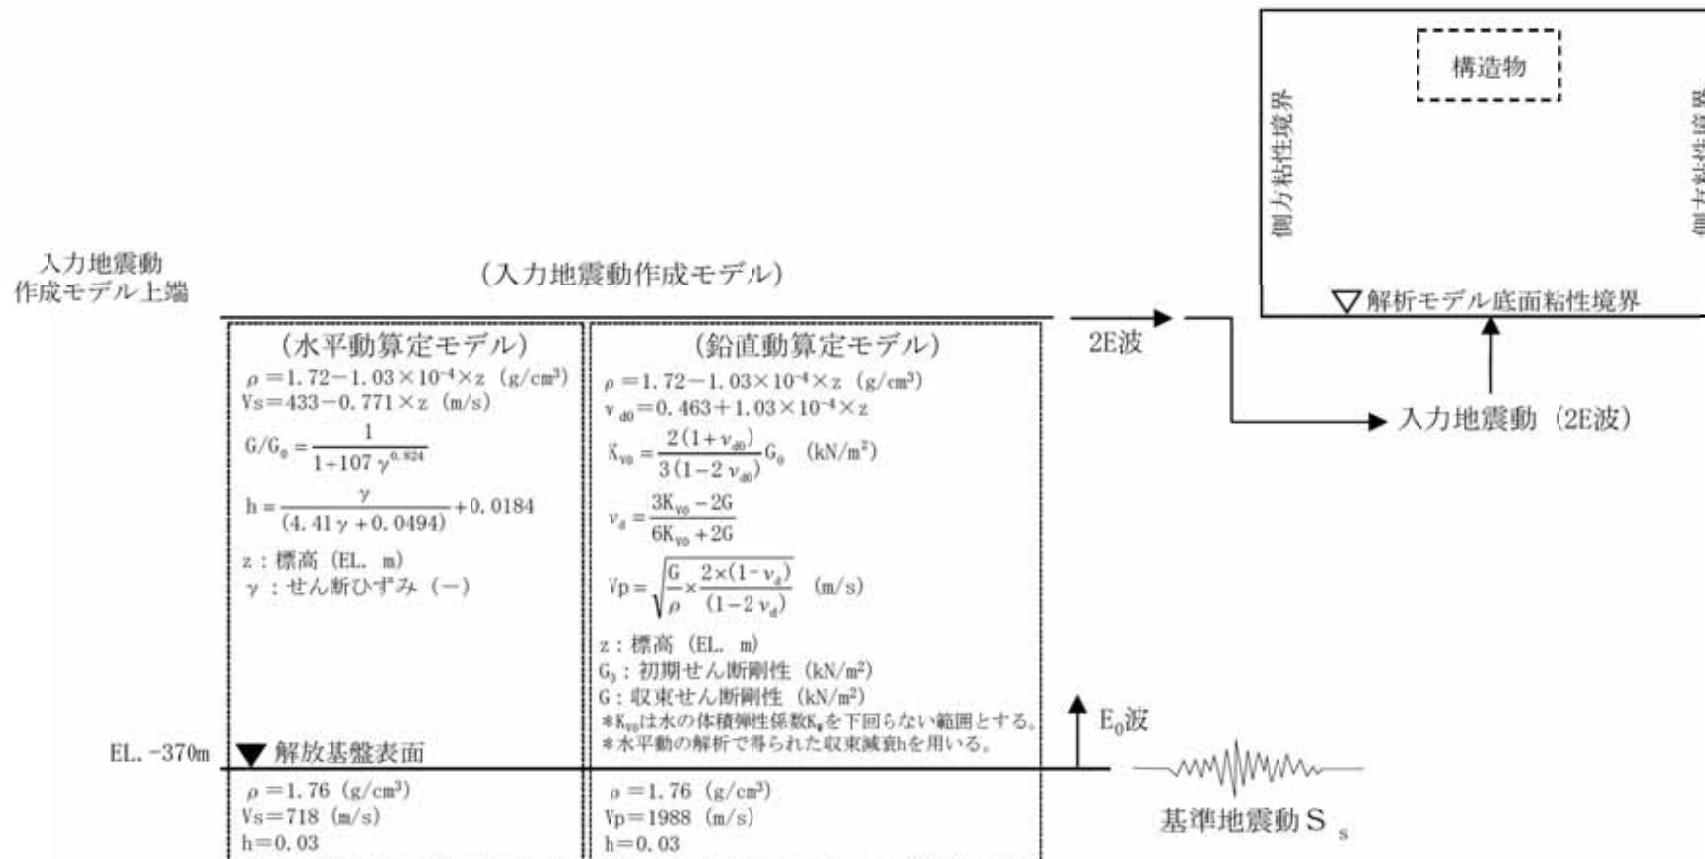

3. 耐震評価手法 ③ 土木構造物 (5/6)

○ 屋外重要土木構造物及び津波防護施設の要求性能と要求性能に対する耐震評価内容

【屋外重要土木構造物の要求性能】

- ① 支持性能: Sクラスの機器・配管系を間接支持する構造物について、機器・配管系の各機能を安全に支持できること。
- ② 通水性能: 非常用取水設備のうち、通水断面を有する構造物について、通水機能を保持できること。
- ③ 貯水性能: 非常用取水設備について、著しい漏水がなく、所要の海水を貯留できること。
- ④ 止水性能: 津波防護施設、浸水防止設備を間接支持する構造物について、止水機能を有すること。


○ 各種要求性能に対する許容限界

【既設屋外重要土木構造物】

- ① 支持性能及び② 通水性能に対しての許容限界は、曲げ及びせん断ともに終局耐力とする。
 - ③ 貯水性能及び④ 止水性能に対しての許容限界は、曲げについては降伏耐力、せん断については終局耐力(せん断耐力)とする。
- これらの許容限界のうち終局耐力に対しては、各種安全係数を考慮することで、妥当な安全余裕を考慮した設計を行う方針とする。

【新設屋外重要土木構造物及び津波防護施設】

短期許容応力度を許容限界として、上記の要求性能全てを満足させる設計方針とする。

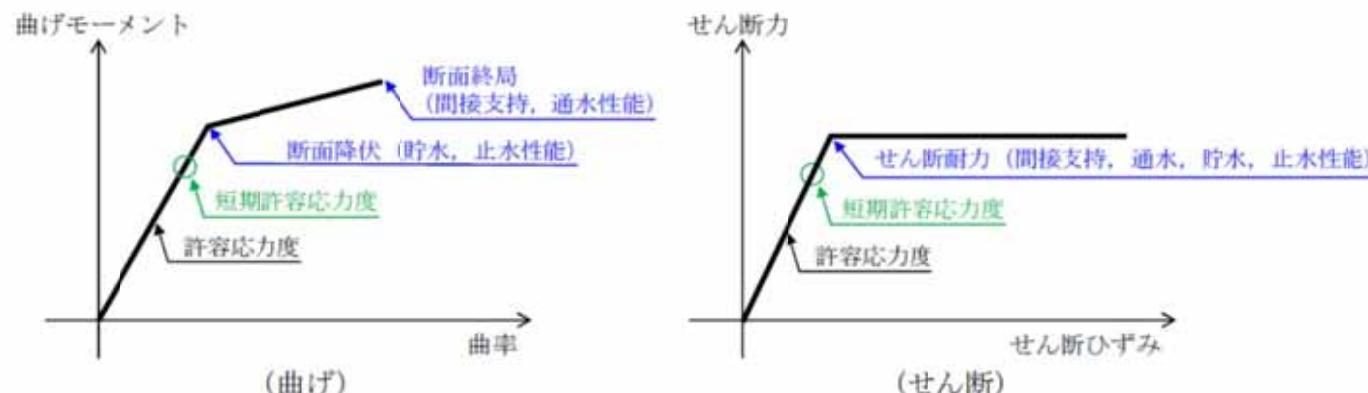


3. 耐震評価手法 ③ 土木構造物 (6/6)

既設 土木構造物の耐震評価結果：取水構造物

○ 貯水機能及び止水機能を有する部材


【貯水機能】

取水構造物における側壁と底板のうち、埋戻土(f1層)に接する側壁に対し、貯水機能を確保する。底板は透水係数の小さい粘性土(Ac層)に接しており、かつ地下水位面(海水面)よりも低い位置に設置されるため対象外とする。

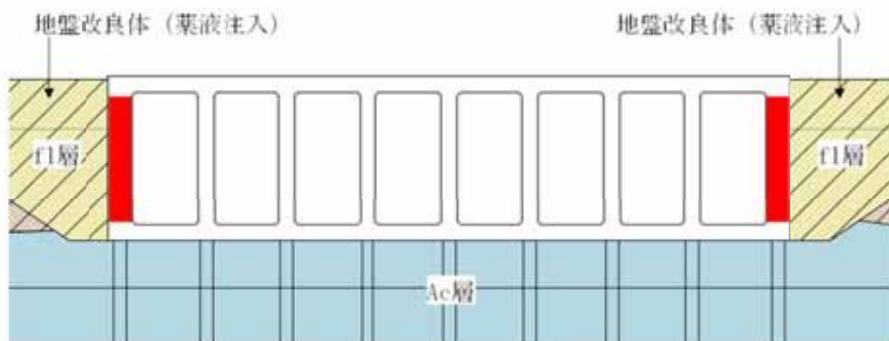


【止水機能】

水防止設備を間接支持する部材に対し、止水機能を確保する。

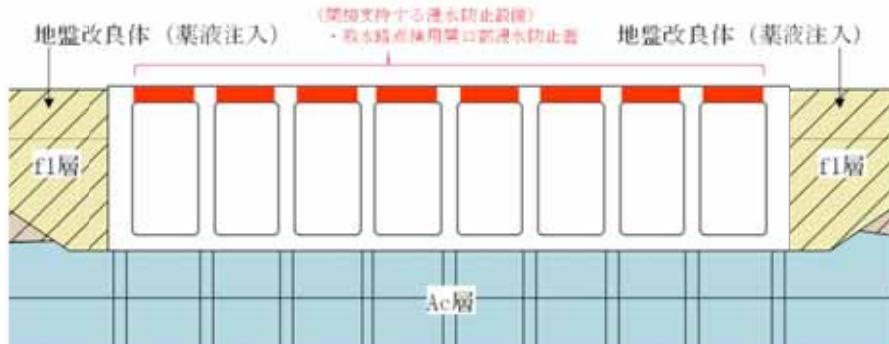


○ 評価結果(貯水機能及び止水機能)

- ・貯水機能及び止水機能を要求する鉄筋コンクリート部材について、鉄筋の降伏(第二折れ点)を許容限界とした評価を行う。
- ・評価結果は第二折れ点未満であり、**許容限界を満足することを確認した。**

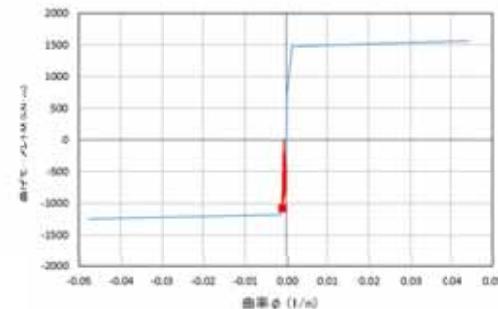

(側壁:貯水機能)

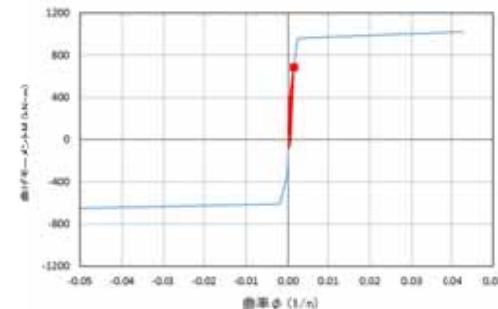

(頂版:止水機能)

M-φ曲線を用いた止水機能の確認結果

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (1/30)



○ 機器・配管系の重要設備について基準地震動Ssにおける発生値が許容値に収まることを確認した。

目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-2-2-2	原子炉建屋地下排水設備排水ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	9	147	16.33
		機能維持	地下排水設備排水ポンプ	応答加速度(鉛直)	G	0.51	2	3.92
V-2-2-2-3	原子炉建屋地下排水設備排水配管の耐震性についての計算書	構造強度	IW-001YD	一次応力	MPa	27	369	13.66
V-2-2-2-4	原子炉建屋地下排水設備集水ピット水位の耐震性についての計算書	構造強度	(集水ピット水位監視盤)	引張応力	MPa	26	168	6.46
		機能維持	集水ピット水位監視盤	応答加速度(鉛直)	G	0.91	1.5	1.64
V-2-2-2-5	原子炉建屋地下排水設備排水ポンプ制御盤の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	33	168	5.09
		機能維持	排水ポンプ制御盤	応答加速度(鉛直)	G	0.91	2	2.19
V-2-3-3-1	燃料集合体の耐震性についての計算書	構造強度	被覆管	設計比	—	0.37	1	2.70
V-2-3-3-2-2	炉心シュラウドの耐震性についての計算書	構造強度	下部胴	座屈応力	—	0.56	1	1.78
V-2-3-3-2-3	シュラウドサポートの耐震性についての計算書	構造強度	レグ	圧縮応力	MPa	193	245	1.26
V-2-3-3-2-4	上部格子板の耐震性についての計算書	構造強度	グリッドプレート	一次一般膜+一次曲げ応力	MPa	136	391	2.87
V-2-3-3-2-5	炉心支持板の耐震性についての計算書	構造強度	支持板	一次一般膜+一次曲げ応力	MPa	108	391	3.62
V-2-3-3-2-6	燃料支持金具の耐震性についての計算書	構造強度	周辺燃料支持金具	一次一般膜応力	MPa	12	104	8.66
V-2-3-3-2-7	制御棒案内管の耐震性についての計算書	構造強度	長手中央部	一次一般膜応力	MPa	20	130	6.5
V-2-3-4-1-2	原子炉圧力容器の耐震性についての計算書(その1)	構造強度	下部鏡板	一次一般膜応力	MPa	172	326	1.89
V-2-3-4-1-3	原子炉圧力容器の耐震性についての計算書(その2)	構造強度	ジェットポンプ計測管貫通部ノズル(ノズルセーフエンド)	一次膜+一次曲げ応力	MPa	237	338	1.42
V-2-3-4-2-1	原子炉圧力容器スタビライザの耐震性についての計算書	構造強度	ロッド	引張応力	MPa	410	440	1.07
V-2-3-4-2-2	原子炉格納容器スタビライザの耐震性についての計算書	構造強度	フランジボルト	引張応力	MPa	509	534	1.04

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (2/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-3-4-2-3	制御棒駆動機構ハウジング支持金具の耐震性についての計算書	構造強度	レストランビーム一般部	曲げ応力	MPa	149	241	1.61
V-2-3-4-2-4	差圧検出・ほう酸水注入管(ティーよりN10ノズルまでの外管)の耐震性についての計算書	構造強度	差圧検出・ほう酸水注入管	一次一般膜応力	MPa	41	232	5.65
V-2-3-4-3-2	蒸気乾燥器の耐震性についての計算書	構造強度	耐震サポート	せん断応力	MPa	63	82	1.3
V-2-3-4-3-3	気水分離器及びスタンドパイプの耐震性についての計算書	構造強度	スタンドパイプ	モーメント	kN·m	43.9	44.7	1.02
V-2-3-4-3-4	シュラウドヘッドの耐震性についての計算書	構造強度	シュラウドヘッドボルト	一次一般膜応力	MPa	131	147	1.12
V-2-3-4-3-5	ジェットポンプの耐震性についての計算書	構造強度	ライザ	一次一般膜+一次曲げ応力	MPa	78	195	2.5
V-2-3-4-3-6	給水スパージャの耐震性についての計算書	構造強度	ヘッダ	一次一般膜+一次曲げ応力	MPa	23	254	11.04
V-2-3-4-3-7	高圧及び低圧炉心スプレイスパージャの耐震性についての計算書	構造強度	ヘッダ	一次一般膜+一次曲げ応力	MPa	43	226	5.25
V-2-3-4-3-8	残留熱除去系配管(原子炉圧力容器内部)の耐震性についての計算書	構造強度	フランジネック	一次一般膜応力	MPa	2	104	52
V-2-3-4-3-9	高圧及び低圧炉心スプレイ配管(原子炉圧力容器内部)の耐震性についての計算書	構造強度	低圧炉心スプレイ配管	一次一般膜+一次曲げ応力	MPa	228	261	1.14
V-2-3-4-3-10	差圧検出・ほう酸水注入管(原子炉圧力容器内部)の耐震性についての計算書	構造強度	ほう酸水注入管	一次一般膜+一次曲げ応力	MPa	47	156	3.31
V-2-3-4-3-11	中性子計測案内管の耐震性についての計算書	構造強度	中性子計測案内管	一次一般膜+一次曲げ応力	MPa	102	156	1.52
V-2-4-2-2	使用済燃料貯蔵ラックの耐震性についての計算書	構造強度	ラック取付ボルト 70体ラック	引張応力	MPa	126	153	1.21
V-2-4-2-3-1	使用済燃料乾式貯蔵容器の耐震性についての計算書(タイプI)	構造強度	トラニオン固定ボルト	引張応力	MPa	375	478	1.27
V-2-4-2-3-2	使用済燃料乾式貯蔵容器の耐震性についての計算書(タイプII)	構造強度	下部トラニオン	組合応力	MPa	441	591	1.34
V-2-4-2-3-3	使用済燃料乾式貯蔵容器の耐震性についての計算書(タイプIII)	構造強度	トラニオン固定金具	曲げ応力	MPa	583	837	1.43
V-2-4-2-4	使用済燃料プール温度(SA)の耐震性についての計算書	構造強度	架構	組合応力	MPa	149	205	1.37
		機能維持	使用済燃料プール温度(SA)	応答加速度(水平)	G	9.75	10	1.02

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (3/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	耐震評価結果		
					単位	発生値	許容値
V-2-4-2-5	使用済燃料プール水位・温度(SA広域)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	49	147
		機能維持	使用済燃料プール水位・温度(SA広域)	応答加速度(水平)	G	5.2	11
V-2-4-3-1-1	管の耐震性についての計算書 (燃料プール冷却浄化系)	構造強度	FPC-11	一次応力	MPa	203	414
V-2-4-3-2-1	管の耐震性についての計算書 (代替燃料プール注水系)	構造強度	ALPI-004R4F	一次応力	MPa	133	366
V-2-4-3-3-1	代替燃料プール冷却系熱交換器の耐震性についての計算書	構造強度	脚	組合応力	MPa	36	241
V-2-4-3-3-2	代替燃料プール冷却系ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	ポンプ取付ボルト	引張応力	MPa	36	398
		機能維持	ポンプ原動機	応答加速度(鉛直)	G	0.98	1
V-2-4-3-3-3	管の耐震性についての計算書 (代替燃料プール冷却系)	構造強度	AFPC-3	一次応力	MPa	77	365
V-2-4-4-1	使用済燃料プール監視カメラの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト (監視カメラ)	引張応力	MPa	153	318
		機能維持	使用済燃料プール監視カメラ(制御盤)	応答加速度(鉛直)	G	0.98	1.5
V-2-4-4-2	使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト (空気圧縮機)	引張応力	MPa	19	168
		機能維持	使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置 (冷却器)	応答加速度(鉛直)	G	1.47	2
V-2-5-2-1-1	管の耐震性についての計算書 (原子炉冷却材再循環系)	構造強度	PLR-PD-1	一次応力	MPa	132	252
V-2-5-3-1-1	アキュムレータの耐震性についての計算書	構造強度	胴板	一次一般膜応力	MPa	54	248
V-2-5-3-1-2	管の耐震性についての計算書 (主蒸気系)	構造強度	MS-B	一次応力	MPa	306	345
		機能維持	主蒸気隔離弁 B22-F022A,F22B	応答加速度(鉛直)	G	5.6	6.2
V-2-5-3-2-1	管の耐震性についての計算書 (復水給水系)	構造強度	FDW-5,6,7,8,11	ねじり応力	MPa	98	100
		機能維持	逆止め弁	応答加速度(水平)	G	4.8	6

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (4/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-5-3-3-1	管の耐震性についての計算書 (主蒸気隔離弁漏えい抑制系)	構造強度	MSIV-10,13,14,16,19	一次応力	MPa	146	363	2.48
V-2-5-4-1-1	残留熱除去系熱交換器の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト(ラグ部) (A号機)	引張り	MPa	405	444	1.09
V-2-5-4-1-2	残留熱除去系ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	バレルケーシング	一次一般膜応力	MPa	59	223	3.77
		機能維持	ポンプ 原動機	応答加速度 (鉛直)	G	0.75	1	1.33
V-2-5-4-1-3	残留熱除去系ストレーナの耐震性についての計算書	構造強度	全ディスクセットの多孔 プレート	一次膜応力+一次曲 げ応力	MPa	119	351	2.94
V-2-5-4-1-4	管の耐震性についての計算書 (残留熱除去系)	構造強度	RHR-70 ELBOW	一次応力	MPa	217	260	1.19
		機能維持	逆止め弁 E12-F050A	応答加速度 (水平)	G	5.9	6	1.01
V-2-5-4-1-5	ストレーナ部ティーの耐震計算書(残留熱除去系)	構造強度	ティー	一次応力	MPa	25	339	13.56
V-2-5-4-2-1	管の耐震性についての計算書 (耐圧強化ペント系)	構造強度	AC-SGTS	一次応力	MPa	91	335	3.68
V-2-5-5-1-1	高圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性についての計算 書	構造強度	コラムパイプ	一次一般膜応力	MPa	204	223	1.09
		機能維持	ポンプ 原動機	応答加速度 (鉛直)	G	0.75	1	1.33
V-2-5-5-1-2	高圧炉心スプレイ系ストレーナの耐震性についての 計算書	構造強度	全ディスクセットの多孔 プレート	一次膜応力+一次曲 げ応力	MPa	119	351	2.94
V-2-5-5-1-3	管の耐震性についての計算書 (高圧炉心スプレイ系)	構造強度	HPCS-1	一次応力	MPa	93	100	1.07
		機能維持	E22-F001	応答加速度 (水平)	G	3.9	6	1.53
V-2-5-5-1-4	ストレーナ部ティーの耐震計算書(高圧炉心スプレイ 系)	構造強度	ティー	一次応力	MPa	25	339	13.56
V-2-5-5-2-1	低圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性についての計算 書	構造強度	原動機台取付ボルト	引張応力	MPa	29	163	5.62
		機能維持	ポンプ 原動機	応答加速度 (鉛直)	G	0.75	1	1.33
V-2-5-5-2-2	低圧炉心スプレイ系ストレーナの耐震性についての 計算書	構造強度	全ディスクセットの多孔 プレート	一次膜応力+一次曲 げ応力	MPa	119	351	2.94

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (5/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-5-5-2-3	管の耐震性についての計算書 (低圧炉心スプレイ系)	構造強度	LPCS-1 ELBOW	ねじり応力	MPa	53	100	1.88
		機能維持	E21-F006	応答加速度 (水平)	G	3.7	6	1.62
V-2-5-5-2-4	ストレーナ部ティーの耐震計算書(低圧炉心スプレイ系)	構造強度	ティー	一次応力	MPa	25	339	13.56
V-2-5-5-3-1	原子炉隔離時冷却系ストレーナの耐震性についての計算書	構造強度	多孔プレートとフランジ の取付部	一次膜+一次曲げ応力	MPa	5	394	78.80
V-2-5-5-4-1	常設高圧代替注水系ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	ポンプ取付ボルト	引張応力	MPa	64	398	6.21
		機能維持	常設高圧代替注水系 ポンプ	応答加速度 (水平)	G	0.72	3	4.16
V-2-5-5-4-2	管の耐震性についての計算書 (高圧代替注水系)	構造強度	AHPI-3	一次応力	MPa	153	363	2.37
		機能維持	一般弁 SA13-MO-F300	応答加速度 (水平)	G	3.5	6	1.71
V-2-5-5-5-1	常設低圧代替注水系ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	38	184	4.84
		機能維持	ポンプ	応答加速度 (水平)	G	1.31	1.4	1.06
V-2-5-5-5-2	管の耐震性についての計算書 (低圧代替注水系)	構造強度	ALPI-013YD	一次応力	MPa	142	366	2.57
V-2-5-5-6-1	代替循環冷却系ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	16	173	10.81
		機能維持	ポンプ 原動機	応答加速度 (鉛直)	G	0.75	1	1.33
V-2-5-5-6-2	管の耐震性についての計算書 (代替循環冷却系)	構造強度	ARC-2	一次応力	MPa	186	365	1.96
V-2-5-6-1-1	原子炉隔離時冷却系ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	27	455	16.85
		機能維持	ポンプ	応答加速度 (鉛直)	G	0.75	1	1.33
V-2-5-6-1-2	原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービンの耐震性についての計算書	構造強度	タービン取付ボルト	引張応力	MPa	89	444	4.98
		機能維持	原子炉隔離時冷却系 タービン	応答加速度 (鉛直)	G	0.75	1	1.33

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (6/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-5-6-1-3	管の耐震性についての計算書 (原子炉隔離時冷却系)	構造強度	RCIC-19.20.29 SUP.PT	一次応力	MPa	161	252	1.56
		機能維持	逆止め弁	応答加速度 (鉛直)	G	4.9	6	1.22
V-2-5-6-1-4	ストレーナ部ティーの耐震計算書(原子炉隔離時冷却系)	構造強度	ティー	一次応力	MPa	9	339	37.66
V-2-5-7-1-1	残留熱除去系海水系ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	ポンプ取付ボルト	引張応力	MPa	148	184	1.24
		機能維持	ポンプ 原動機	応答加速度 (鉛直)	G	0.86	1	1.16
V-2-5-7-1-2	残留熱除去系海水系ストレーナの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	167	207	1.23
V-2-5-7-1-3	管の耐震性についての計算書 (残留熱除去系海水系)	構造強度	RHRS-006R1F	一次応力	MPa	233	336	1.44
V-2-5-7-2-1	緊急用海水ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	原動機取付ボルト	引張応力	MPa	57	184	3.22
		機能維持	ポンプ 原動機	応答加速度 (鉛直)	G	0.87	1	1.14
V-2-5-7-2-2	緊急用海水系ストレーナの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	47	184	3.91
V-2-5-7-2-3	管の耐震性についての計算書 (緊急用海水系)	構造強度	ESW-D	一次応力	MPa	249	369	1.48
V-2-5-8-1-1	管の耐震性についての計算書 (原子炉冷却材浄化系)	構造強度	CU-PD-9	一次応力	MPa	215	260	1.20
		機能維持	G33-F001	応答加速度 (水平)	G	4.8	6	1.25
V-2-6-2-1	制御棒の耐震性についての計算書	機能維持	挿入性	相対変位	mm	11.1	40	3.60
V-2-6-3-1	制御棒駆動機構の耐震性についての計算書	構造強度	管NO.1最小断面 管NO.2最小断面	一次応力	MPa	22	252	11.45
V-2-6-3-2-1	水圧制御ユニットの耐震性についての計算書	構造強度	フレーム	組合応力	MPa	74	270	3.64
		機能維持	CRDスクラム弁 (弁番号:126,127)	応答加速度 (水平)	G	1.29	6	4.65
V-2-6-3-2-2	管の耐震性についての計算書 (制御棒駆動水圧系)	構造強度	CRD-51,52	一次応力	MPa	194	431	2.22

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (7/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-6-4-1-1	ほう酸水注入ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	ポンプ取付ボルト	引張応力	MPa	38	185	4.86
		機能維持	往復動式ポンプ 原動機	応答加速度 (鉛直)	G	1	1	1.00
V-2-6-4-1-2	ほう酸水貯蔵タンクの耐震性についての計算書	構造強度	胴板	一次一般膜応力	MPa	42	287	6.83
V-2-6-4-1-3	管の耐震性についての計算書 (ほう酸水注入系)	構造強度	SLC-3.4.5	一次応力	MPa	144	351	2.43
V-2-6-5-1	起動領域計装の耐震性についての計算書	構造強度	起動領域計装ドライ チューブ	一次一般膜+一次曲 げ応力	MPa	189	391	2.06
V-2-6-5-2	出力領域計装の耐震性についての計算書	構造強度	カバーチューブ	一次一般膜+一次曲 げ応力	MPa	191	226	1.18
V-2-6-5-3	主蒸気流量の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	18	210	11.66
		機能維持	主蒸気流量	応答加速度 (水平)	G	0.95	3	3.15
V-2-6-5-4	原子炉圧力容器温度の耐震性についての計算書	機能維持	原子炉圧力容器 (TE-B22-N030C)	応答加速度 (水平)	G	1.56	10	6.41
V-2-6-5-5	高圧代替注水系系統流量の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	4	162	40.50
		機能維持	高圧代替注水系系統 流量	応答加速度 (鉛直)	G	0.77	2	2.59
V-2-6-5-6	低圧代替注水系原子炉注水流量(常設ライン用)の 耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト (造へい体)	引張応力	MPa	31	156	5.03
		機能維持	低圧代替注水系原子 炉注水流量(常設ライ ン用)	応答加速度 (鉛直)	G	0.98	2	2.04
V-2-6-5-7	低圧代替注水系原子炉注水流量(常設ライン狭帯域 用)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト (造へい体)	引張応力	MPa	31	156	5.03
		機能維持	低圧代替注水系原子 炉注水流量(常設ライ ン狭帯域用)	応答加速度 (鉛直)	G	0.98	2	2.04
V-2-6-5-8	低圧代替注水系原子炉注水流量(可搬ライン用)の 耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト (造へい体)	引張応力	MPa	28	162	5.78
		機能維持	低圧代替注水系原子 炉注水流量(可搬ライ ン用)	応答加速度 (鉛直)	G	0.94	2	2.38

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (8/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-6-5-9	低圧代替注水系原子炉注水流量(可搬ライン狭帯域用)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト (遮へい体)	引張応力	MPa	28	162	5.78
		機能維持	低圧代替注水系原子炉注水流量(可搬ライン狭帯域用)	応答加速度 (鉛直)	G	0.84	2	2.38
V-2-6-5-10	代替循環冷却系原子炉注水流量の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト (遮へい体)	引張応力	MPa	38	156	4.10
		機能維持	代替循環冷却系原子炉注水流量	応答加速度 (鉛直)	G	0.84	2	2.38
V-2-6-5-11	代替循環冷却系ポンプ入口温度の耐震性についての計算書	機能維持	代替循環冷却系ポンプ入口温度	応答加速度 (水平)	G	0.96	10	10.41
V-2-6-5-12	残留熱除去系熱交換器入口温度の耐震性についての計算書	機能維持	残留熱除去系熱交換器入口温度	応答加速度 (水平)	G	1.13	10	8.84
V-2-6-5-13	残留熱除去系熱交換器出口温度の耐震性についての計算書	機能維持	残留熱除去系熱交換器出口温度	応答加速度 (水平)	G	1.1	10	9.09
V-2-6-5-14	原子炉隔離時冷却系系統流量の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	6	162	27.00
		機能維持	原子炉隔離時冷却系系統流量	応答加速度 (鉛直)	G	0.77	2	2.59
V-2-6-5-15	高圧炉心スプレイ系系統流量の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	14	202	14.42
		機能維持	高圧炉心スプレイ系系統流量	応答加速度 (鉛直)	G	0.77	2	2.59
V-2-6-5-16	低圧炉心スプレイ系系統流量の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	14	202	14.42
		機能維持	低圧炉心スプレイ系系統流量	応答加速度 (鉛直)	MPa	0.77	2	2.59
V-2-6-5-17	残留熱除去系系統流量の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	14	202	14.42
		機能維持	残留熱除去系系統流量	応答加速度 (鉛直)	G	0.77	2	2.59
V-2-6-5-18	原子炉圧力の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	16	190	11.87
		機能維持	原子炉圧力	応答加速度 (鉛直)	G	0.84	2	2.38

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (9/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-6-5-19	原子炉圧力(SA)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	19	156	8.21
		機能維持	原子炉圧力(SA)	応答加速度(鉛直)	G	0.98	2	2.04
V-2-6-5-20	原子炉水位の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	17	210	12.35
		機能維持	原子炉水位	応答加速度(鉛直)	G	0.84	2	2.38
V-2-6-5-21	原子炉水位(広帯域)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	16	156	9.75
		機能維持	原子炉水位(広帯域)	応答加速度(鉛直)	G	0.84	2	2.38
V-2-6-5-22	原子炉水位(燃料域)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	15	156	10.40
		機能維持	原子炉水位(燃料域)	応答加速度(鉛直)	G	0.83	2	2.40
V-2-6-5-23	原子炉水位(SA広帯域)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	36	156	4.33
		機能維持	原子炉水位(SA広帯域)	応答加速度(鉛直)	G	0.84	2	2.38
V-2-6-5-24	原子炉水位(SA燃料域)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	15	162	10.80
		機能維持	原子炉水位(SA燃料域)	応答加速度(鉛直)	G	0.83	2	2.40
V-2-6-5-25	ドライウェル圧力の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	42	156	3.71
		機能維持	ドライウェル圧力	応答加速度(鉛直)	G	0.98	2	2.04
V-2-6-5-26	サブレッショング・チェンバ圧力の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト(遮へい体)	引張応力	MPa	47	156	3.31
		機能維持	サブレッショング・チェンバ圧力	応答加速度(鉛直)	G	0.83	2	2.40
V-2-6-5-27	サブレッショング・プール水温度の耐震性についての計算書	機能維持	サブレッショング・プール水温度	応答加速度(水平)	G	1	10	10.00
V-2-6-5-28	ドライウェル雰囲気温度の耐震性についての計算書	機能維持	ドライウェル雰囲気温度	応答加速度(水平)	G	1.77	10	5.64

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (10/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-6-5-29	サブレッショング・チャンバ昇圧気温度の耐震性についての計算書	機能維持	サブレッショング・チャンバ昇圧気温度	応答加速度(水平)	G	1	10	10.00
V-2-6-5-30	格納容器内水素濃度の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	40	168	4.20
		機能維持	格納容器内水素濃度 格納容器内酸素濃度	応答加速度(鉛直)	G	0.98	1	1.02
V-2-6-5-31	格納容器内水素濃度(SA)の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	30	202	6.73
		機能維持	格納容器内昇圧気ガスサンプリング装置	応答加速度(水平)	G	1.11	3.5	3.15
V-2-6-5-34	格納容器下部水温の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	33	116	3.51
		機能維持	格納容器下部水温	応答加速度(水平)	G	1.17	10	8.54
V-2-6-5-35	代替淡水貯槽水位の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	3	162	54.00
		機能維持	代替淡水貯槽水位	応答加速度(鉛直)	G	0.56	2	3.57
V-2-6-5-36	西側淡水貯水設備水位の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	1	113	113.00
		機能維持	西側淡水貯水設備水位	応答加速度(水平)	G	0.68	2	2.94
V-2-6-5-37	低圧代替注水系格納容器スプレイ流量(常設ライン用)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	4	156	39.00
		機能維持	低圧代替注水系格納容器スプレイ流量(常設ライン用)	応答加速度(鉛直)	G	0.8	2	2.50
V-2-6-5-38	低圧代替注水系格納容器スプレイ流量(可搬ライン用)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト(遮へい体)	引張応力	MPa	31	162	5.22
		機能維持	低圧代替注水系格納容器スプレイ流量(可搬ライン用)	応答加速度(鉛直)	G	0.98	2	2.04
V-2-6-5-39	低圧代替注水系格納容器下部注水流量の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト(遮へい体)	引張応力	MPa	31	156	5.03
		機能維持	低圧代替注水系格納容器下部注水流量	応答加速度(鉛直)	G	0.98	2	2.04

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (11/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-6-5-40	代替循環冷却系格納容器スプレイ流量の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト(達へい体)	引張応力	MPa	23	156	6.78
		機能維持	代替循環冷却系格納容器スプレイ流量	応答加速度(鉛直)	G	0.77	2	2.59
V-2-6-5-41	サブレッション・プール水位の耐震性についての計算書	構造強度	溶接部	組合応力	MPa	35	143	4.08
		機能維持	サブレッション・プール水位	応答加速度(鉛直)	G	0.77	2	2.59
V-2-6-5-42	格納容器下部水位の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	33	116	3.51
		機能維持	格納容器下部水位	応答加速度(水平)	G	1.17	10	8.54
V-2-6-5-43	原子炉建屋水素濃度の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	10	156	15.60
		機能維持	原子炉建屋水素濃度	応答加速度(鉛直)	G	0.84	2	2.38
V-2-6-6-1-1	管の耐震性についての計算書(窒素供給系)	構造強度	IA-28	一次応力	MPa	127	431	3.39
V-2-6-6-2-1	管の耐震性についての計算書(非常用窒素供給系)	構造強度	IA-28	一次応力	MPa	144	371	2.57
V-2-6-6-3-1	管の耐震性についての計算書(非常用遮がし安全弁駆動系)	構造強度	EDS-I	一次応力	MPa	207	431	2.08
V-2-6-7-1	計測制御設備の盤の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト(格納容器雰囲気監視系操作盤)	引張応力	MPa	82	210	2.56
		機能維持	格納容器雰囲気監視系操作盤	応答加速度(鉛直)	G	0.94	1	1.06
V-2-6-7-2-1	衛星電話設備(固定型)(中央制御室)の耐震性についての計算書	機能維持	衛星電話設備(固定型)(中央制御室)	応答加速度(水平)	G	0.81	1.79	2.20
V-2-6-7-2-2	屋外アンテナ(中央制御室)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	5	113	18.83
		機能維持	屋外アンテナ(中央制御室)	応答加速度(水平)	G	2.04	8.24	4.03
V-2-6-7-2-3	衛星電話設備用通信機器収納ラック(中央制御室)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	20	147	7.35
		機能維持	衛星電話設備用通信機器収納ラック(中央制御室)	応答加速度(水平)	G	0.81	1.84	2.27

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (12/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-6-7-2-4	衛星電話設備(固定型)(緊急時対策所)の耐震性についての計算書	機能維持	衛星電話設備(固定型)(緊急時対策所)	応答加速度(水平)	G	0.67	1.79	2.67
V-2-6-7-2-5	屋外アンテナ(緊急時対策所)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	5	113	22.60
		機能維持	屋外アンテナ(緊急時対策所)	応答加速度(水平)	G	1.61	8.24	5.11
V-2-6-7-2-6	衛星電話設備用通信機器収納ラック(緊急時対策所)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	39	147	3.76
		機能維持	衛星電話設備用通信機器収納ラック(緊急時対策所)	応答加速度(鉛直)	G	0.61	1.67	2.73
V-2-6-7-3	安全パラメータ表示システム(SPDS)SPDSデータ表示装置の耐震性についての計算書	機能維持	SPDSデータ表示装置	応答加速度(水平)	G	0.67	1.8	2.68
V-2-6-7-4	安全パラメータ表示システム(SPDS)無線通信用アンテナの耐震性についての計算書	構造強度	(無線通信用アンテナ 緊急時対策所建屋 内側)	引張応力	MPa	27	123	4.55
		機能維持	無線通信用アンテナ (原子炉建屋側)	応答加速度(鉛直)	G	1.56	3	1.92
V-2-6-7-5	統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の耐震性についての計算書	機能維持	IP電話(衛星系)	応答加速度(水平)	G	1.28	1.69	1.32
V-2-6-7-6	統合原子力防災ネットワーク設備衛星アンテナの耐震性についての計算書	構造強度	衛星アンテナ支持架台 の基礎ボルト(1)	引張応力	MPa	67	184	2.74
		機能維持	ODU電源部	応答加速度(鉛直)	G	1.21	2	1.65
V-2-6-7-7	LAN収容架(SA)の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	21	184	8.76
		機能維持	ルータ等	応答加速度(鉛直)	G	1.14	2	1.75
V-2-6-7-8	再循環系ポンプ遮断器の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	49	210	4.28
		機能維持	再循環系ポンプ遮断器(B)	応答加速度(水平)	G	0.92	2.3	2.50
V-2-6-7-9	再循環系ポンプ低速度用電源装置遮断器の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	63	202	3.20
		機能維持	再循環系ポンプ低速度用電源装置遮断器	応答加速度(水平)	G	1.29	2.3	1.78

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (13/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-6-7-10	格納容器内雰囲気ガスサンプリング装置の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	30	202	6.73
		機能維持	格納容器内雰囲気ガスサンプリング装置	応答加速度(水平)	G	1.11	3.5	3.15
V-2-6-7-11	フィルタ装置入口水素濃度の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	20	163	8.15
V-2-6-7-11	フィルタ装置入口水素濃度の耐震性についての計算書	機能維持	フィルタ装置入口水素濃度	応答加速度(鉛直)	G	0.98	2.5	2.55
V-2-6-7-12	静的触媒式水素再結合器動作監視装置の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	8	156	19.50
		機能維持	静的触媒式水素再結合器動作監視装置(入り口温度)	応答加速度(水平)	G	1.74	10	5.74
V-2-6-7-13	フィルタ装置水位の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	23	162	7.04
		機能維持	フィルタ装置水位	応答加速度(水平)	G	1.79	3	1.67
V-2-6-7-14	フィルタ装置圧力の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	16	162	10.12
		機能維持	フィルタ装置圧力	応答加速度(水平)	G	1.79	3	1.67
V-2-6-7-15	フィルタ装置スクラビング水温度の耐震性についての計算書	機能維持	フィルタ装置スクラビング水温度	応答加速度(水平)	G	1.79	10	5.58
V-2-6-7-16	残留熱除去系海水系系統流量の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	6	162	27.00
		機能維持	残留熱除去系海水系系統流量	応答加速度(水平)	G	0.92	3	3.26
V-2-6-7-17	緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	3	161	53.66
		機能維持	緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器)	応答加速度(鉛直)	G	0.8	2	2.50
V-2-6-7-18	緊急用海水系流量(残留熱除去系補機)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	3	160	53.33
		機能維持	緊急用海水系流量(残留熱除去系補機)	応答加速度(鉛直)	G	0.8	2	2.50

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (14/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-6-7-19	常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	9	202	22.44
		機能維持	緊急用海水系流量(残留熱除去系補機)	応答加速度(鉛直)	G	0.77	2	2.59
V-2-6-7-20	常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	3	162	54.00
		機能維持	常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力	応答加速度(鉛直)	G	0.57	2	3.50
V-2-6-7-21	代替循環冷却系ポンプ吐出圧力の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	2	124	62.00
		機能維持	代替循環冷却系ポンプ吐出圧力	応答加速度(鉛直)	G	0.77	2	2.59
V-2-6-7-22	原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	9	202	22.44
		機能維持	原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力	応答加速度(鉛直)	G	0.77	2	2.59
V-2-6-7-23	高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	14	202	14.42
		機能維持	高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力	応答加速度(鉛直)	G	0.77	2	2.59
V-2-6-7-24	低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	14	202	14.42
		機能維持	低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力	応答加速度(鉛直)	G	0.77	2	2.59
V-2-6-7-25	残留熱除去系ポンプ吐出圧力の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	14	202	14.42
		機能維持	残留熱除去系ポンプ吐出圧力	応答加速度(鉛直)	G	0.77	2	2.59
V-2-6-7-26	非常用窒素供給系供給圧力の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	10	156	15.60
		機能維持	非常用窒素供給系供給圧力	応答加速度(鉛直)	G	0.84	2	2.38
V-2-6-7-27	非常用窒素供給系高圧窒素ポンベ圧力の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	10	156	15.60
		機能維持	非常用窒素供給系高圧窒素ポンベ圧力	応答加速度(鉛直)	G	0.84	2	2.38

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (15/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-6-7-28	非常用遮がし安全弁駆動系供給圧力の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	10	156	15.60
		機能維持	非常用遮がし安全弁駆動系供給圧力	応答加速度(鉛直)	G	0.84	2	2.38
V-2-6-7-29	非常用遮がし安全弁駆動系高圧窒素ポンベ圧力の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	3	156	19.50
		機能維持	非常用遮がし安全弁駆動系高圧窒素ポンベ圧力	応答加速度(鉛直)	G	0.8	2	2.50
V-2-7-2-1-1	管の耐震性についての計算書 (液体廃棄物処理系)	構造強度	ML-228-I	一次応力	MPa	124	361	2.91
V-2-8-2-1	主蒸気管放射線モニタの耐震性についての計算書	構造強度	溶接部	組合応力	MPa	39	117	3.00
		機能維持	主蒸気管放射線モニタ	応答加速度(水平)	G	1.11	20	18.01
V-2-8-2-2	格納容器雰囲気放射線モニタ(D/W)の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	4	173	43.25
		機能維持	格納容器雰囲気放射線モニタ(D/W) (D23-N003A)	応答加速度(鉛直)	G	4.42	6	1.35
V-2-8-2-3	格納容器雰囲気放射線モニタ(S/C)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	3	149	49.66
		機能維持	格納容器雰囲気放射線モニタ(S/C)	応答加速度(水平)	G	0.84	3	3.57
V-2-8-2-4	原子炉建屋換気系(ダクト)放射線モニタの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト (RE-D17-300A,B,C,D)	引張応力	MPa	3	147	49.00
		機能維持	原子炉建屋換気系(ダクト) 放射線モニタ (RE-D17-N009A,B,C,D)	応答加速度(水平)	G	1.74	3	1.72
V-2-8-2-5	フィルタ装置出口放射線モニタ(低レンジ)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	2	168	84.00
		機能維持	フィルタ装置出口放射線モニタ(低レンジ)	応答加速度(水平)	G	0.95	3	3.15
V-2-8-2-6	フィルタ装置出口放射線モニタ(高レンジ)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	2	168	84.00
		機能維持	フィルタ装置出口放射線モニタ(高レンジ)	応答加速度(水平)	G	1.29	3	2.32

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (16/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-8-2-7	耐圧強化ペント系放射線モニタの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	14	147	10.50
		機能維持	耐圧強化ペント系放射線モニタ	応答加速度(水平)	G	1.4	3	2.14
V-2-8-2-8	使用済燃料プールエリア放射線モニタ(低レンジ)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	3	156	52.00
		機能維持	使用済燃料プールエリア放射線モニタ(低レンジ)	応答加速度(水平)	G	1.74	3	1.72
V-2-8-2-9	使用済燃料プールエリア放射線モニタ(高レンジ)の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	3	156	52.00
		機能維持	使用済燃料プールエリア放射線モニタ(高レンジ)	応答加速度(水平)	G	1.74	3	1.72
V-2-8-3-1-1	中央制御室換気系ダクトの耐震性について計算書	構造強度	支持架構	組合応力	MPa	141	280	1.98
V-2-8-3-1-2	中央制御室換気系空気調和機ファン、中央制御室換気系フィルタ系ファンの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	64	184	2.87
		機能維持	ファン原動機	応答加速度(鉛直)	G	0.98	1	1.02
V-2-8-3-1-3	中央制御室換気系フィルタユニットの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	43	190	4.41
V-2-8-3-2-1	管の耐震性についての計算書 (中央制御室待避室)	構造強度	MCRS-1	一次応力	MPa	244	468	1.91
V-2-8-3-2-2	中央制御室待避室差圧の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	4	168	42.00
		機能維持	中央制御室待避室差圧	応答加速度(水平)	G	1.34	3	2.23
V-2-8-3-3-1	緊急時対策所換気系ダクトの耐震性についての計算書	構造強度	溶接部	組合応力	MPa	125	141	1.12
V-2-8-3-3-2	管の耐震性についての計算書 (緊急時対策所換気系)	構造強度	HAPS-001	一次応力	MPa	216	431	1.99
V-2-8-3-3-3	緊急時対策所非常用送風機の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	73	153	2.09
		機能維持	ファン原動機	応答加速度(鉛直)	G	1	1	1.00
V-2-8-3-3-4	緊急時対策所非常用フィルタ装置の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	33	118	3.57

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (17/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-8-3-3-5	緊急時対策所用差圧の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	8	168	21.00
		機能維持	緊急時対策所用差圧	応答加速度(水平)	G	1.35	3	2.22
V-2-8-3-4-1	管の耐震性についての計算書 (第二弁操作室)	構造強度	PCVVCC-1	一次応力	MPa	213	468	2.19
V-2-8-3-4-2	第二弁操作室差圧の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	5	168	33.60
		機能維持	第二弁操作室差圧	応答加速度(水平)	G	1.55	3	1.93
V-2-9-2-1	原子炉格納容器の耐震性についての計算書	構造強度	P6:底部のフランジブレートとの接合部	座屈	-	0.98	1	1.02
V-2-9-2-3	上部シアラグ及びスタビライザの耐震性についての計算書	構造強度	シアプレート	組合応力	MPa	259	275	1.06
V-2-9-2-4	下部シアラグ及びダイヤフラムブラケットの耐震性についての計算書	構造強度	シアプレート	組合応力	MPa	219	275	1.25
V-2-9-2-5	原子炉格納容器胴アンカ部の耐震性についての計算書	構造強度	ベースプレート	曲げ応力(引張側)	MPa	256	317	1.23
V-2-9-2-6	機器搬入用ハッチの耐震性についての計算書	構造強度	ドライウェル円錐胴と補強板との結合部	疲労評価	-	0.57	1	1.75
V-2-9-2-7	所員用エアロックの耐震性についての計算書	構造強度	ドライウェル円錐胴と補強板との結合部	疲労評価	-	0.056	1	17.85
V-2-9-2-8	サブレッショング・チェンバアクセスハッチの耐震性についての計算書	構造強度	サブレッショング・チェンバ円筒胴と補強板との結合部	疲労評価	-	0.428	1	2.33
V-2-9-2-9	配管貫通部の耐震性についての計算書	構造強度	X-31(P1原子炉格納容器胴とスリーブとの結合部)	一次膜+一次曲げ応力	MPa	267	348	1.30
V-2-9-2-10	電気配線貫通部の耐震性についての計算書	構造強度	格納容器胴とスリーブとの結合部	疲労評価	-	0.378	1	2.64
V-2-9-2-11	サブレッショング・チェンバ底部ライナ部の耐震性についての計算書	構造強度	底部ライナ部P2周辺部	膜ひずみ	-	0.00044	0.003	6.81
V-2-9-3-2	原子炉建屋大物搬入口の耐震性についての計算書	構造強度	押し込みローラ部ペアリング	支圧	MPa	648	663	1.02
V-2-9-3-3	原子炉建屋エアロックの耐震性についての計算書	構造強度	ヒンジピン	組合応力	MPa	189	530	2.80
V-2-9-4-1	ダイヤフラム・フロアの耐震性についての計算書	構造強度	柱	圧縮応力	N/mm ²	117.2	144	1.22

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (18/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-9-4-2	bent管の耐震性についての計算書	構造強度	プレーリング部	一次応力	MPa	291	380	1.30
V-2-9-4-3-1	格納容器スプレイヘッダの耐震性についての計算書	構造強度	スプレイヘッダ(サブレッションチャンバ側)	一次応力	MPa	41	339	8.26
V-2-9-4-3-2-1	管の耐震性についての計算書 (代替格納容器スプレイ冷却系)	構造強度	RHR-34,37,38,39,50	一次応力	MPa	128	363	2.83
V-2-9-4-3-3-1	管の耐震性についての計算書 (代替循環冷却系)	構造強度	ARC-2	一次応力	MPa	186	365	1.96
V-2-9-4-3-4-1	管の耐震性についての計算書 (格納容器下部冷却系)	構造強度	FR-R-1	一次応力	MPa	183	366	2.00
V-2-9-4-3-5-1	管の耐震性についての計算書 (ペデスタル排水系)	構造強度	ML-228-1	一次応力	MPa	83	396	4.77
V-2-9-4-3-5-2	付属設備の耐震性の計算書	構造強度	導入管カバー	組合応力	MPa	76	117	1.53
V-2-9-5-1-1	管の耐震性についての計算書 (非常用ガス再循環系)	構造強度	FRVS-7	一次応力	MPa	198	343	1.73
		機能維持	SB2-5B	応答加速度 (鉛直)	G	6	6	1.00
V-2-9-5-1-2	非常用ガス再循環系排風機の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	107	202	1.88
		機能維持	ファン 原動機	応答加速度 (鉛直)	G	1	1	1.00
V-2-9-5-1-3	非常用ガス再循環系フィルタトレインの耐震性についての計算書	構造強度	据付ボルト	引張応力	MPa	82	179	2.18
V-2-9-5-2-1	管の耐震性についての計算書 (非常用ガス処理系)	構造強度	AC-SGTS	一次応力	MPa	140	335	2.39
		機能維持	SB2-11A	応答加速度 (水平)	G	2	6	3.00
V-2-9-5-2-2	非常用ガス処理系排風機の耐震性についての計算書	構造強度	排風機取付ボルト	引張応力	MPa	96	195	2.03
		機能維持	ファン 原動機	応答加速度 (鉛直)	G	1	1	1.00
V-2-9-5-2-3	非常用ガス処理系フィルタトレインの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	103	202	1.96
V-2-9-5-2-4	プローアウトパネル閉止装置の耐震性についての計算書	構造強度	チェーン	引張荷重	N	43800	43830	1.00

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (19/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-9-5-3-1	管の耐震性についての計算書 (可燃性ガス濃度制御系)	構造強度	FC-2	一次応力	MPa	133	339	2.54
V-2-9-5-3-2	可燃性ガス濃度制御系再結合装置プロワの耐震性についての計算書	構造強度	ベース取付溶接部	せん断応力	MPa	32	62	1.93
		機能維持	プロワ 原動機	応答加速度 (鉛直)	G	0.84	1	1.19
V-2-9-5-3-3	可燃性ガス濃度制御系再結合装置の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	せん断応力	MPa	38	134	3.52
V-2-9-5-4-1	低圧マニホールドの耐震性についての計算書	構造強度	脚	組合応力	MPa	19	276	14.52
V-2-9-5-4-2	管の耐震性についての計算書 (主蒸気隔離弁漏えい抑制系)	構造強度	MSIV-10,13,14,16,19	一次応力	MPa	146	363	2.48
V-2-9-5-4-3	主蒸気隔離弁漏えい抑制系プロワの耐震性についての計算書	構造強度	共通ベースボルト	引張応力	MPa	37	444	12.00
V-2-9-5-5-1	静的触媒式水素再結合器の耐震性についての計算書	構造強度	本体	組合応力	MPa	121	171	1.41
V-2-9-5-6-1	管の耐震性についての計算書 (窒素ガス代替注入系)	構造強度	ANI-7	一次応力	MPa	244	367	1.50
V-2-9-6-1-1	管の耐震性についての計算書 (不活性ガス系)	構造強度	AC-11	一次応力	MPa	193	363	1.88
		機能維持	2-26B-12	応答加速度 (水平)	G	5.4	6	1.11
V-2-9-7-1-1	管の耐震性についての計算書 (格納容器圧力逃がし装置)	構造強度	RCIC-32	一次応力	MPa	197	363	1.84
V-2-9-7-1-2	フィルタ装置の耐震性についての計算書	構造強度	スカート	組合応力	MPa	50	194	3.88
V-2-9-7-1-3	移送ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	7	184	26.28
		機能維持	ポンプ	応答加速度 (鉛直)	G	0.5	1	2.00
V-2-10-1-2-1	非常用ディーゼル発電装置の耐震性についての計算書	構造強度	反直結側軸受台部 基礎ボルト	引張応力	MPa	82	182	2.21
		機能維持	発電機 機関 ガバナ	応答加速度 (鉛直)	G	0.75	1	1.33
V-2-10-1-2-2	非常用ディーゼル発電機空気だめの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	61	159	2.60

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (20/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-10-1-2-3	非常用ディーゼル発電機燃料油ディタンクの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	72	159	2.20
V-2-10-1-2-4	非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	4	142	35.50
		機能維持	逃し弁	応答加速度(水平)	G	0.81	1	1.23
V-2-10-1-2-5	軽油貯蔵タンクの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	78	153	1.96
V-2-10-1-2-6	非常用ディーゼル発電機制御盤の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	49	210	4.28
		機能維持	制御盤	応答加速度(鉛直)	G	0.77	1	1.29
V-2-10-1-2-7	非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	サポート	曲げ応力	MPa	63	210	3.33
		機能維持	ポンプ 原動機	応答加速度(鉛直)	G	0.96	1	1.16
V-2-10-1-2-8	非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	77	207	2.68
V-2-10-1-2-9	管の耐震性についての計算書	構造強度	DGSW-038R1F	一次応力	MPa	120	366	3.05
V-2-10-1-3-1	高压炉心スプレイ系ディーゼル発電装置の耐震性についての計算書	構造強度	反直結側受台部基礎ボルト	引張応力	MPa	98	182	1.85
		機能維持	発電機 機関 ガバナ	応答加速度(鉛直)	G	0.75	1	1.33
V-2-10-1-3-2	高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	61	159	2.60
V-2-10-1-3-3	高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油ディタンクの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	45	159	3.53
V-2-10-1-3-4	高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	4	142	35.50
		機能維持	逃し弁 原動機	応答加速度(鉛直)	G	0.71	1	1.40
V-2-10-1-3-5	高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機制御盤の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	49	210	4.28
		機能維持	制御盤	応答加速度(鉛直)	G	0.77	1	1.29

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (21/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-10-1-3-6	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	サポート	曲げ応力	MPa	32	210	6.56
		機能維持	ポンプ原動機	応答加速度(鉛直)	G	0.86	1	1.16
V-2-10-1-3-7	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	77	207	2.68
V-2-10-1-3-8	管の耐震性についての計算書	構造強度	DGSW-019R1F	一次応力	MPa	81	368	4.54
V-2-10-1-4-1-1	常設代替高圧電源装置内燃機関(No.1～No.5)の耐震性についての計算書	構造強度	フレーム	組合応力	MPa	310	342	1.10
		機能維持	車両内燃機関	応答加速度(水平)	G	0.46	1.37	2.97
V-2-10-1-4-1-2	常設代替高圧電源装置内燃機関(No.6)の耐震性についての計算書	構造強度	フレーム	組合応力	MPa	367	399	1.08
		機能維持	車両ディーゼル機関	応答加速度(鉛直)	G	0.42	1.14	2.71
V-2-10-1-4-2-1	常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク(No.1～No.5)の耐震性についての計算書	構造強度	胴板	組合応力	MPa	137	236	1.72
V-2-10-1-4-2-2	常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク(No.6)の耐震性についての計算書	構造強度	胴板	組合応力	MPa	177	236	1.33
V-2-10-1-4-3	常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	4	142	35.50
V-2-10-1-4-4-1	常設代替高圧電源装置発電機(No.1～No.5)の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	組合応力	MPa	276	499	1.80
		機能維持	発電機	応答加速度(水平)	G	0.46	1.37	2.97
V-2-10-1-4-4-2	常設代替高圧電源装置発電機(No.6)の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	237	525	2.21
		機能維持	発電機	応答加速度(鉛直)	G	0.42	1.14	2.71
V-2-10-1-4-5-1	常設代替高圧電源装置制御盤(No.1～No.5)の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	42	525	12.50
		機能維持	制御盤	応答加速度(水平)	G	0.46	1.37	2.97

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (22/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-10-1-4-5-2	常設代替高圧電源装置制御盤(No.6)の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	64	525	8.20
		機能維持	発電機	応答加速度(鉛直)	G	0.42	1.14	2.71
V-2-10-1-4-6	管の耐震性についての計算書 (常設代替高圧電源装置)	構造強度	C-01-1360-107	一次応力	MPa	66	446	6.75
V-2-10-1-5-1	緊急時対策所用発電機内燃機関の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	122	210	1.72
V-2-10-1-5-2	緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	18	210	11.66
V-2-10-1-5-3	緊急時対策所用発電機給油ポンプの耐震性についての計算書	構造強度	ポンプ取付ボルト	引張応力	MPa	12	207	17.25
		機能維持	逃し弁	応答加速度(水平)	G	0.65	1	1.53
V-2-10-1-5-4	緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクの耐震性についての計算書	構造強度	ポンプ取付ボルト	引張応力	MPa	264	487	1.84
V-2-10-1-5-5	緊急時対策所用発電機の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	81	210	2.59
		機能維持	緊急時対策所用発電機	応答加速度(鉛直)	G	0.55	1	1.81
V-2-10-1-5-6	緊急時対策所用発電機制御盤の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	147	385	2.61
		機能維持	緊急時対策所用発電機制御盤	応答加速度(水平)	G	0.65	1.3	2.00
V-2-10-1-6-1	非常用無停電電源装置の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	67	168	2.50
		機能維持	非常用無停電電源装置	応答加速度(鉛直)	G	0.8	3	3.75
V-2-10-1-6-2	緊急用無停電電源装置の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	67	168	2.50
		機能維持	緊急用無停電電源装置	応答加速度(鉛直)	G	0.8	3	3.75
V-2-10-1-6-3	125V系蓄電池A系/B系の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	42	165	3.92
V-2-10-1-6-4	125V系蓄電池 HPCS系の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	66	165	2.50

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (23/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-10-1-6-5	中性子モニタ用蓄電池の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	23	165	7.17
V-2-10-1-6-6	緊急用125V系蓄電池の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	42	165	3.92
V-2-10-1-6-7	緊急時対策所用125V系蓄電池の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	37	210	5.67
V-2-10-1-7-1	メタルクラッド開閉装置の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	25	210	8.40
		機能維持	メタルクラッド開閉装置 2D	応答加速度(鉛直)	G	0.8	1	1.25
V-2-10-1-7-2	パワーセンタの耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	43	210	4.88
		機能維持	パワーセンタ2D	応答加速度(鉛直)	G	0.8	1	1.25
V-2-10-1-7-3	モータコントロールセンタの耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	37	190	5.13
		機能維持	MCC 2C-9	応答加速度(鉛直)	G	0.98	1	1.02
V-2-10-1-7-4	動力変圧器の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	92	210	2.28
V-2-10-1-7-5	緊急用断路器の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	27	210	7.77
V-2-10-1-7-6	緊急用メタルクラッド開閉装置の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	22	210	9.54
		機能維持	緊急用メタルクラッド開閉装置	応答加速度(鉛直)	G	0.59	2	3.38
V-2-10-1-7-7	緊急用動力変圧器の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	16	210	13.12
V-2-10-1-7-8	緊急用パワーセンタの耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	29	210	7.24
		機能維持	緊急用パワーセンタ	応答加速度(鉛直)	G	0.59	2	3.38
V-2-10-1-7-9	緊急用モータコントロールセンタの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	63	168	2.66
		機能維持	緊急用モータコントロールセンタ1, 2	応答加速度(鉛直)	G	0.8	2	2.50

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (24/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-10-1-7-10	緊急用計装交流主母線盤の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	71	168	2.36
		機能維持	緊急用計装交流主母線盤	応答加速度(鉛直)	G	0.8	2	2.50
V-2-10-1-7-11	緊急用電源切替盤の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	90	156	1.73
		機能維持	緊急用交流電源切替盤B	応答加速度(鉛直)	G	1	2	2.00
V-2-10-1-7-12	緊急用無停電計装分電盤の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	23	113	4.91
		機能維持	緊急用無停電計装分電盤	応答加速度(鉛直)	G	0.83	3	3.61
V-2-10-1-7-13	緊急用直流125V充電器の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	61	168	2.75
		機能維持	緊急用直流125V充電器	応答加速度(鉛直)	G	0.8	1	1.25
V-2-10-1-7-14	緊急用直流125V主母線盤の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	32	168	5.25
		機能維持	緊急用直流125V主母線盤	応答加速度(鉛直)	G	0.8	2	2.50
V-2-10-1-7-15	緊急用直流125Vモータコントロールセンタの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	62	168	2.70
		機能維持	緊急用直流125Vモータコントロールセンタ	応答加速度(鉛直)	G	0.83	2	2.40
V-2-10-1-7-16	緊急用直流125V計装分電盤の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	53	138	2.60
		機能維持	緊急用直流125V計装分電盤	応答加速度(鉛直)	G	0.83	3	3.61
V-2-10-1-7-17	常設代替高圧電源装置遠隔操作盤の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	37	210	5.67
		機能維持	常設代替高圧電源装置遠隔操作盤	応答加速度(鉛直)	G	0.84	5	5.95
V-2-10-1-7-18	緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	46	210	4.56
		機能維持	緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置	応答加速度(鉛直)	G	1.17	2	1.70

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (25/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-10-1-7-19	緊急時対策所用動力変圧器の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	90	210	2.33
V-2-10-1-7-20	緊急時対策所用パワーセンタの耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	40	210	5.25
		機能維持	緊急時対策所用パワーセンタ	応答加速度(鉛直)	G	1.17	1.64	1.40
V-2-10-1-7-21	緊急時対策所用モータコントロールセンタの耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	31	210	6.77
		機能維持	緊急時対策所用モータコントロールセンタ	応答加速度(鉛直)	G	1.17	2	1.70
V-2-10-1-7-22	緊急時対策所用100V分電盤の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	10	210	21.00
		機能維持	緊急時対策所用100V分電盤2-2	応答加速度(鉛直)	G	1.17	2	1.70
V-2-10-1-7-23	緊急時対策所用直流125V主母線盤の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	32	210	6.56
		機能維持	緊急時対策所用直流125V主母線盤	応答加速度(鉛直)	G	1.17	1.64	1.40
V-2-10-1-7-24	緊急時対策所用直流125V分電盤の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	31	210	6.77
		機能維持	緊急時対策所用直流125V分電盤	応答加速度(鉛直)	G	1.17	2	1.70
V-2-10-1-7-25	緊急時対策所用災害対策本部操作盤の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	14	210	15.00
		機能維持	緊急時対策所用災害対策本部操作盤	応答加速度(鉛直)	G	1.14	2	1.75
V-2-10-1-7-26	緊急時対策所用非常用換気空調設備操作盤の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	28	210	7.50
		機能維持	制御盤他	応答加速度(鉛直)	G	1.14	2	1.75
V-2-10-1-7-27	可搬型代替低圧電源車接続盤の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	56	168	3.00
V-2-10-1-7-28	可搬型代替直流電源設備用電源切替盤の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	28	168	6.00
		機能維持	可搬型代替直流電源設備用電源切替盤	応答加速度(鉛直)	G	0.8	2	2.50

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (26/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-10-1-7-29	可搬型整流器用変圧器の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	75	168	2.24
		機能維持	可搬型整流器用変圧器(東側)	応答加速度(鉛直)	G	0.8	2	2.50
V-2-10-1-7-30	直流125V主母線盤の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	44	210	4.77
		機能維持	直流125V主母線盤2A, 2B	応答加速度(鉛直)	G	0.8	2	2.50
V-2-10-1-7-31	直流125Vモータコントロールセンタの耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	42	190	4.52
		機能維持	直流125Vモータコントロールセンタ2A-2	応答加速度(鉛直)	G	0.98	2	2.04
V-2-10-1-7-32	非常用無停電計装分電盤の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	25	147	5.88
		機能維持	非常用無停電計装分電盤	応答加速度(鉛直)	G	0.93	3	3.61
V-2-10-1-7-33	直流125V主母線盤HPCSの耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	35	210	6.00
		機能維持	直流125V主母線盤HPCS	応答加速度(鉛直)	G	0.8	2	2.50
V-2-10-1-7-34	直流±24V中性子モニタ用分電盤の耐震性についての計算書	構造強度	取付ボルト	せん断応力	MPa	3	148	49.33
		機能維持	直流±24V中性子モニタ用分電盤	応答加速度(鉛直)	G	0.83	1	1.20
V-2-10-2-4	横内排水路逆流防止設備の耐震性についての計算書	構造強度	扉体部(ヒンジ)	曲げ応力	MPa	96	135	1.40
V-2-10-2-5-1	取水路点検用開口部浸水防止蓋の耐震性についての計算書	構造強度	蓋	組合応力	MPa	8	204	25.50
V-2-10-2-5-2	放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋の耐震性についての計算書	構造強度	主桁(中間桁)	組合応力	MPa	5	237	47.40
V-2-10-2-5-3	SA用海水ピット開口部浸水防止蓋の耐震性についての計算書	構造強度	固定ボルト	組合応力	MPa	6	148	24.66
V-2-10-2-5-4	緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋の耐震性についての計算書	構造強度	主桁(中間桁)	組合応力	MPa	4	137	34.25
V-2-10-2-5-5	緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の耐震性についての計算書	構造強度	固定ボルト	せん断応力	MPa	7	90	12.85

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (27/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-10-2-5-6	緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の耐震性についての計算書	構造強度	主桁(中間桁)	組合応力	MPa	5	165	33.00
V-2-10-2-5-7	格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチの耐震性についての計算書	構造強度	上蓋	組合応力	MPa	13	204	15.69
V-2-10-2-5-8	常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチの耐震性についての計算書	構造強度	上蓋	組合応力	MPa	18	204	11.33
V-2-10-2-5-9	常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチの耐震性についての計算書	構造強度	上蓋	組合応力	MPa	11	204	18.54
V-2-10-2-5-10	海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	4	117	29.25
V-2-10-2-6-1	海水ポンプグランドレン排出口逆止弁の耐震性についての計算書	構造強度	フローガイド	組合応力	MPa	3	132	44.00
		機能維持	逆止弁	応答加速度(水平)	G	0.91	6	6.59
V-2-10-2-6-2	取水ピット空気抜き配管逆止弁の耐震性についての計算書	構造強度	弁蓋ボルト	引張応力	MPa	4	130	32.50
		機能維持	逆止弁	応答加速度(水平)	G	0.91	6	6.59
V-2-10-2-6-3	緊急用海水ポンプグランドレン排出口逆止弁の耐震性についての計算書	構造強度	フローガイド	組合応力	MPa	4	129	32.25
		機能維持	逆止弁	応答加速度(水平)	G	1.25	6	4.80
V-2-10-2-6-4	緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の耐震性についての計算書	構造強度	フローガイド	組合応力	MPa	4	129	32.25
		機能維持	逆止弁	応答加速度(水平)	G	1.25	6	4.80
V-2-10-2-8-1	水密扉(浸水防止設備)の耐震性についての計算書	構造強度	ヒンジ部(板)	せん断応力	MPa	127	205	1.61
V-2-10-2-8-2	水密扉(溢水防護設備)の耐震性についての計算書	構造強度	ヒンジアーム	組合応力	MPa	56	215	3.83
V-2-10-2-9-1	津波・構内監視カメラの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	78	123	1.57
		機能維持	津波・構内監視カメラ 緊急時対策所監視モニタ	応答加速度(鉛直)	G	1.14	1.5	1.31

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (28/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	裕度
V-2-10-2-9-2	潮位計の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト (潮位計(検出器))	引張	MPa	16	105	6.56
		機能維持	潮位計 (潮位監視盤)	応答加速度 (鉛直)	G	0.98	1.5	1.53
V-2-10-2-9-3	取水ピット水位計の耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	せん断応力	MPa	1	135	135.00
		機能維持	取水ピット水位計 検出器	応答加速度 (水平)	G	0.92	2	2.17
V-2-10-2-10	溢水拡大防止堰及び止水板の耐震性についての計算書	構造強度	アンカーボルト	引張荷重	N	2900	7654	2.64
V-2-10-2-11	管理区域外伝播防止堰の耐震性についての計算書	構造強度	鉄筋	せん断荷重	N／本	0.266	4.18	15.71
V-2-10-3-2	可搬型設備用軽油タンクの耐震性についての計算書	構造強度	基礎ボルト	引張応力	MPa	105	488	4.64
V-2-別添3-3	可搬型重大事故等対処設備のうち車両型設備の耐震性について計算書 (可搬型代替注水大型ポンプ)	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	115	451	3.92
	機能維持	可搬型代替注水大型 ポンプ	応答加速度 (水平)	G	1.08	1.52	1.40	
	可搬型重大事故等対処設備のうち車両型設備の耐震性について計算書 (可搬型代替注水中型ポンプ)	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	141	178	1.26
		機能維持	可搬型代替注水中型 ポンプ	応答加速度 (鉛直)	G	0.58	0.89	1.53

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (29/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果			
						発生値	許容値	裕度	
V-2-別添3-3	可搬型重大事故等対処設備のうち車両型設備の耐震性について計算書 (可搬型代替低圧電源車)	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	146	210	1.43	
		機能維持	可搬型代替低圧電源車	応答加速度(水平)	G	1.08	1.52	1.40	
	可搬型重大事故等対処設備のうち車両型設備の耐震性について計算書 (窒素供給装置用電源車)	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	146	210	1.43	
		機能維持	窒素供給装置用電源車	応答加速度(水平)	G	1.08	1.52	1.40	
	可搬型重大事故等対処設備のうち車両型設備の耐震性について計算書 (窒素供給装置)	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	180	350	1.94	
		機能維持	窒素供給装置	応答加速度(鉛直)	G	0.58	0.9	1.55	
	可搬型重大事故等対処設備のうち車両型設備の耐震性について計算書 (タンクローリー)	構造強度	取付ボルト	引張応力	MPa	27	210	7.77	
		機能維持	タンクローリー	応答加速度(水平)	G	1.08	1.5	1.38	
V-2-別添3-4	可搬型重大事故等対処設備のうちポンベ設備の耐震性について計算書 (非常用窒素供給系高圧窒素ポンペユニット)	構造強度	溶接部	せん断応力	MPa	13	70	5.38	
	可搬型重大事故等対処設備のうちポンベ設備の耐震性について計算書 (中央制御室退避室空気ポンペユニット)	構造強度	溶接部	せん断応力	MPa	15	70	4.66	
	可搬型重大事故等対処設備のうちポンベ設備の耐震性について計算書 (第二弁操作室空気ポンペユニット)	構造強度	溶接部	せん断応力	MPa	9	71	7.88	
	可搬型重大事故等対処設備のうちポンベ設備の耐震性について計算書 (緊急時対策所加圧設備)	構造強度	ポンベカーボルフレーム	組合応力	MPa	99	276	2.78	
	可搬型重大事故等対処設備のうちその他設備の耐震性について計算書	機能維持	緊急時対策所エリアモニタ	応答加速度(水平)	G	0.55	1.93	2.96	
V-2-別添3-5		機能維持	可搬型モニタリング・ポスト	応答加速度(鉛直)	G	0.55	1.61	2.92	
		機能維持	可搬型モニタリング・ポスト端末	応答加速度(鉛直)	G	0.55	1.61	2.92	
V-2-別添3-5	可搬型重大事故等対処設備のうちその他設備の耐震性について計算書	機能維持	可搬型ダスト・よう素サンプラ	応答加速度(鉛直)	G	0.55	1.61	2.92	
		機能維持	β線サーベイ・メータ	応答加速度(水平)	G	0.55	1.93	2.96	
		機能維持	NaIシンチレーションサーベイ・メータ	応答加速度(水平)	G	0.55	1.93	2.96	

4. 耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 (30/30)



目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	耐震評価結果			
					単位	発生値	許容値	
V-2-別添3-5 可搬型重大事故等対処設備のうちその他設備の耐震性について計算書		機能維持	ZnSシンチレーションサーベイ・メータ	応答加速度(水平)	G	0.55	1.93	2.96
		機能維持	電離箱サーベイ・メータ	応答加速度(水平)	G	0.55	1.93	2.96
		機能維持	可搬型気象観測設備	応答加速度(鉛直)	G	0.55	1.61	2.92
		機能維持	可搬型気象観測設備端末	応答加速度(鉛直)	G	0.55	1.61	2.92
		機能維持	可搬型計測器(温度、圧力、水位及び流量)計測用	応答加速度(水平)	G	0.81	1.84	2.27
		機能維持	可搬型計測器(圧力、水位及び流量計測用)	応答加速度(水平)	G	0.81	1.84	2.27
		機能維持	酸素濃度計	応答加速度(水平)	G	0.81	1.84	2.27
		機能維持	二酸化炭素濃度計	応答加速度(水平)	G	0.81	1.84	2.27
		機能維持	データ表示装置(退避室)	応答加速度(水平)	G	0.81	1.84	2.27
		機能維持	逃がし安全弁用可搬型蓄電池	応答加速度(水平)	G	0.81	1.84	2.27
		機能維持	衛星電話設備(携帯型)	応答加速度(水平)	G	0.67	1.77	2.64
		機能維持	無線連絡設備(携帯型)	応答加速度(水平)	G	0.67	1.77	2.64
		機能維持	携行型有線通話装置	応答加速度(水平)	G	0.81	1.77	2.18
		機能維持	衛星電話設備(可搬型)(退避室)	応答加速度(水平)	G	0.81	1.79	2.20
		機能維持	可搬型照明(SA)	応答加速度(鉛直)	G	0.91	1.77	1.94
		機能維持	可搬型整流器	応答加速度(水平)	G	1.08	1.97	1.82
		機能維持	小型船舶	応答加速度(水平)	G	1.08	2.13	1.97

4. 耐震評価結果一覧 ② 建物・構築物



○ 建物・構築物について基準地震動Ssにおける発生値が許容値に収まることを確認した。

目録番号	目録名称	評価項目	評価部位	応力分類	単位	耐震評価結果		
						発生値	許容値	検定比
V-2-2-2	原子炉建屋の耐震性についての計算書	構造強度	耐震壁	せん断ひずみ	$\times 10^{-3}$	0.6	2.00	0.300
V-2-2-5	使用済燃料乾式貯蔵建屋の耐震性についての計算書	構造強度	杭	曲げモーメント	kN·m/本	2200	2210	0.996
V-2-2-11	緊急時対策所建屋の耐震性についての計算書	構造強度	杭	鉛直支持力	kN/本	10819	17224	0.629
V-2-2-15-1	主排気筒の耐震性についての計算書	構造強度	鉄塔(主柱材)	軸力+曲げ	— *1	0.915	1.000	0.915
V-2-2-15-2	主排気筒の基礎の耐震性についての計算書	構造強度	杭	鉛直支持力	kN	8641	13193	0.655
V-2-2-17	非常用ガス処理系配管支持架構の耐震性についての計算書	構造強度	上部構造(柱)	軸力+曲げモーメント+せん断力*	— *1	0.497	1.000	0.497
V-2-2-19	格納容器圧力逃がし装置格納槽の耐震性についての計算書	構造強度	耐震壁(地下外壁)	軸力+曲げモーメント+面内せん断力	— *2	0.557	1.000	0.557
V-2-4-2-1	使用済燃料プールの耐震性についての計算書	構造強度	使用済燃料プール躯体(底版)	面外せん断力	N/mm ²	2.15	3.01	0.715
V-2-7-2-5	非常用ガス処理系排気筒の耐震性についての計算書	構造強度	排気筒サポート	圧縮応力	N/mm ²	131.9	163.2	0.809
V-2-8-4-2	中央制御室遮蔽の耐震性についての計算書	構造強度	天井スラブ	曲げモーメント	kN·m	142.6	173	0.825
V-2-9-2-2	原子炉格納容器底部コンクリートマットの耐震性についての計算書	構造強度	底部	軸力+曲げモーメント	N/mm ²	1.01	1.06	0.953
V-2-9-3-1	原子炉建屋原子炉棟の耐震性についての計算書	構造強度	屋根トラス	圧縮応力	N/mm ²	200	208	0.962
V-2-9-3-4	原子炉建屋基礎盤の耐震性についての計算書	構造強度	付属棟基礎	軸力+曲げモーメント	$\times 10^3$ kN·m/m	10.9	12.2	0.894

*1 : 鉄骨部材における組合せ応力による評価とし、許容値を1とする。

*2 : 配筋量に対する必要鉄筋量の比を発生値及び許容値として示す。

4. 耐震評価結果一覧 ③ 土木構造物 (1/4)



○ 土木構造物について基準地震動Ssにおける発生値が許容限界以下であることを確認した。

目録番号	目録名称	耐震評価結果					
		評価項目	評価部位	応力分類	発生値	許容限界	照査値
V-2-2-7	取水構造物の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	せん断力	293 kN	422 kN	0.695
			鋼管杭	せん断力	1965 kN	2904 kN	0.677
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	768 kN/m ²	6581 kN/m ²	—
V-2-2-9	屋外二重管の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	管体	合成応力	97 N/mm ²	235 N/mm ²	—
			鋼製折	曲げ軸力	22 N/mm ²	210 N/mm ²	0.11
			鋼管杭	曲げ軸力	275 N/mm ²	382.5 N/mm ²	0.72
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1563 kN/m ²	4515 kN/m ²	—
V-2-2-13	緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	せん断力	702 kN	1367 kN	0.52
			鋼管杭	曲げ軸力	307 N/mm ²	442.5 N/mm ²	0.70
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1044 kN/m ²	5383 kN/m ²	—
V-2-2-21	格納容器圧力逃がし装置用配管カルバートの耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	曲げ軸力(鉄筋)	363 N/mm ²	435 N/mm ²	0.84
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	2190 kN/m ²	4461 kN/m ²	—
V-2-2-23-1	常設代替高圧電源装置置場及び西側淡水貯水設備の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	曲げ軸力(鉄筋)	316 N/mm ²	435 N/mm ²	0.73
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1809 kN/m ²	5723 kN/m ²	—
V-2-2-23-2	常設代替高圧電源装置用カルバート(カルバート部)の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	曲げ軸力(鉄筋)	299 N/mm ²	435 N/mm ²	0.69
			鋼管杭	曲げ軸力	131 N/mm ²	367.5 N/mm ²	0.36
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1385 kN/m ²	5364 kN/m ²	—

4. 耐震評価結果一覧 ③ 土木構造物 (2/4)



目録番号	目録名称	耐震評価結果					
		評価項目	評価部位	応力分類	発生値	許容限界	照査値
V-2-2-23-3	常設代替高圧電源装置用カルバート(トンネル部)の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	せん断力	969 kN	1496 kN	0.65
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	734 kN/m ²	4596 kN/m ²	—
V-2-2-23-4	常設代替高圧電源装置用カルバート(立坑部)の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	せん断力	1848 kN	2672 kN	0.70
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1240 kN/m ²	6139 kN/m ²	—
V-2-2-25	可搬型設備用軽油タンク基礎の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	曲げ軸力 (鉄筋)	328 N/mm ²	435 N/mm ²	0.76
			鋼管杭	曲げ軸力	205.2 N/mm ²	382.5 N/mm ²	0.54
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	2366 kN/m ²	5352 kN/m ²	—
V-2-2-27	常設低圧代替注水系ポンプ室の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	せん断力	4057 kN	5538 kN	0.74
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1885 kN/m ²	5921 kN/m ²	—
V-2-2-29	代替淡水貯槽の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	曲げ軸力 (鉄筋)	360 N/mm ²	435 N/mm ²	0.83
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1082 kN/m ²	5921 kN/m ²	—
V-2-2-31	常設低圧代替注水系配管カルバートの耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	曲げ軸力 (鉄筋)	234 N/mm ²	309 N/mm ²	0.76
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1925 kN/m ²	4465 kN/m ²	—
V-2-2-33	SA用海水ピットの耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	曲げ軸力 (コンクリート)	205 N/mm ²	21 N/mm ²	0.98
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1953 kN/m ²	6025 kN/m ²	—
V-2-2-35	緊急用海水ポンプピットの耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	曲げ軸力 (鉄筋)	404 N/mm ²	435 N/mm ²	0.93
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1407 kN/m ²	6000 kN/m ²	—

4. 耐震評価結果一覧 ③ 土木構造物 (3/4)




目録番号	目録名称	耐震評価結果					
		評価項目	評価部位	応力分類	発生値	許容限界	照査値
V-2-2-37	防潮堤(鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁)の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鋼管杭	曲げ軸力	253 N/mm ²	382.5 N/mm ²	0.67
			鉄筋コンクリート	曲げ軸力 (コンクリート)	5 N/mm ²	21 N/mm ²	0.24
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1589 kN/m ²	4767 kN/m ²	—
		構造物の変形性	止水ジョイント部材	相対変位量	1.162 m	1.5 m	—
V-2-2-39-1	防潮堤(鉄筋コンクリート防潮壁)の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート 防潮壁	曲げ軸力 (鉄筋)	240 N/mm ²	435 N/mm ²	0.56
			フーチング	曲げ軸力 (鉄筋)	53 N/mm ²	435 N/mm ²	0.13
			地中連続壁基礎	曲げ軸力 (コンクリート)	17.2 N/mm ²	21 N/mm ²	0.82
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	3474 kN/m ²	6201 kN/m ²	—
		構造物の変形性	止水ジョイント部材	相対変位量	1.887 m	2 m	—
V-2-2-39-2	防潮堤(鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア))の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート 防潮壁	せん断力	2443 kN	3245 kN	0.76
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	3821 kN/m ²	6371 kN/m ²	—
		構造物の変形性	止水ジョイント部材	相対変位量	1.256 m	1.5 m	—
V-2-10-2-2-1	防潮堤(鋼製防護壁)の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	地中連続壁基礎	せん断力	203333 kN	226924 kN	0.90
			鋼製防護壁	合成応力度	1.16 (無次元)	1.2 (無次元)	0.97
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	3861 kN/m ²	6116 kN/m ²	—
		構造物の変形性	止水ジョイント部材	相対変位量	1.486 m	2 m	—

4. 耐震評価結果一覧 ③ 土木構造物 (4/4)



目録番号	目録名称	耐震評価結果					
		評価項目	評価部位	応力分類	発生値	許容限界	照査値
V-2-10-4-2	SA用海水ピット取水塔の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鉄筋コンクリート部材	せん断力	751 kN	935 kN	0.81
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1349 kN/m ²	5962 kN/m ²	—
V-2-10-4-3	海水引込み管の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鋼材	合成応力	55 N/mm ²	382.5 N/mm ²	0.15
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	962 kN/m ²	2151 kN/m ²	—
V-2-10-4-4-1	貯留堰の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鋼管矢板	曲げ軸力	294 N/mm ²	382.5 N/mm ²	0.77
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	1232 kN/m ²	4899 kN/m ²	—
		構造物の変形性	止水ゴム	相対変位量	71 cm	105 cm	—
V-2-10-4-5	緊急用海水取水管の耐震性についての計算書	構造部材の健全性	鋼材	曲げ軸力	50 N/mm ²	382.5 N/mm ²	0.14
		基礎地盤の支持性能	基礎地盤	極限支持力	959 kN/m ²	2123 kN/m ²	—

常設高圧代替注水系ポンプ

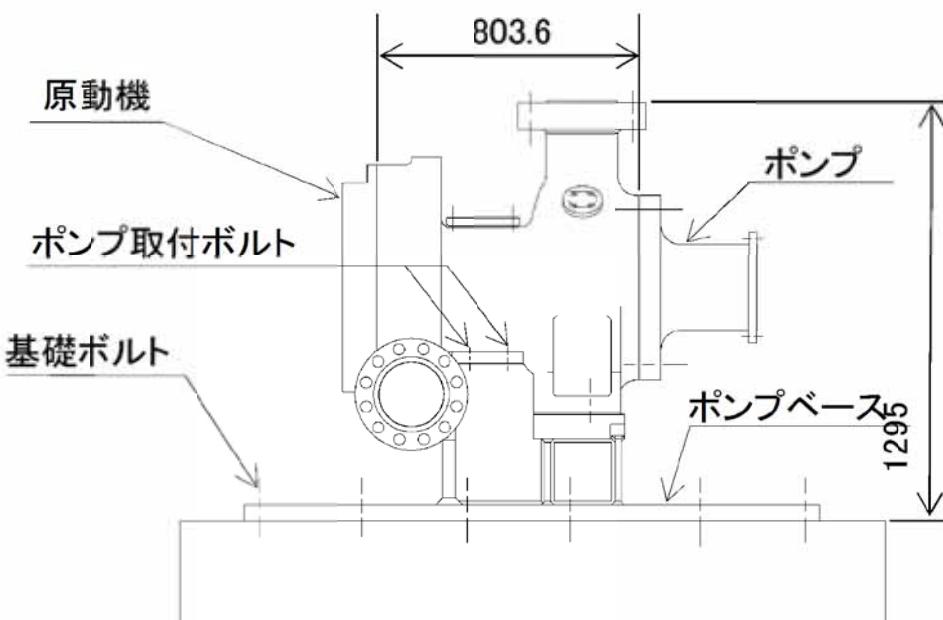構造概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
ポンプはポンプベースに固定され、ポンプベースは基礎ボルトで基礎に据え付けられる。	ターボ形横軸ポンプ	 <p>(単位:mm)</p>

緊急用直流125V蓄電池

計画の概要		概略構造図												
基礎・支持構造	主体構造													
<p>緊急用 125V 系蓄電池は、取付ボルトにてチャンネルベースに固定する。チャンネルベースは基礎ボルトにて基礎に固定する。</p>	<p>直立形 (鋼製架台に固定された制御弁式据置鉛蓄電池)</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>4 個並び 2 段 1 列</td> <td>3 個並び 2 段 1 列</td> </tr> <tr> <td>たて</td> <td>約 960 mm</td> <td>約 960 mm</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>約 1580 mm</td> <td>約 1240 mm</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>約 1230 mm</td> <td>約 1230 mm</td> </tr> </table>		4 個並び 2 段 1 列	3 個並び 2 段 1 列	たて	約 960 mm	約 960 mm	横	約 1580 mm	約 1240 mm	高さ	約 1230 mm	約 1230 mm
	4 個並び 2 段 1 列	3 個並び 2 段 1 列												
たて	約 960 mm	約 960 mm												
横	約 1580 mm	約 1240 mm												
高さ	約 1230 mm	約 1230 mm												

5. 機器・配管系構造概要 (3/9)



可搬型代替低圧電源車

構造概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
サスペンションを有し、自走にて移動できる構造とし、車両、発電機、内燃機関により構成する。	発電機、内燃機関は、コンテナに直接支持構造物である取付ボルトにて固定する。発電機、内燃機関を取り納したコンテナは、間接支持構造物であるトラックに積載し取付ボルトにより固定し、保管場所に固定せずに保管する。	

常設低圧代替注水系ポンプ

構造概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
ポンプはポンプベースに固定され、ポンプベースは基礎ボルトで基礎に据え付けられる。	ターボ形横軸ポンプ	<p>3895</p> <p>1520</p> <p>ポンプ取付ボルト</p> <p>原動機取付ボルト</p> <p>ポンプ</p> <p>ポンプベース</p> <p>基礎ボルト</p> <p>原動機</p>

(単位: mm)

常設代替電源装置

構造概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
車載式のディーゼル発電装置で、発電機は内燃機関と共に通台板に取付ボルトにて固定する。	防滴保護、空気冷却自己自由通風型三相交流発電機	<p>コンテナ(発電装置本体)</p> <p>コンテナ(遮断器盤)</p> <p>フレーム</p>

可搬型代替注水大型ポンプ

構造概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
サスペンションを有し、自走にて移動できる構造とし、車両、ポンプ、内燃機関により構成する。	ポンプ、内燃機関は、コンテナに直接支持構造物である取付ボルトにて固定する。ポンプ、内燃機関を収納したコンテナは、間接支持構造物であるトラックに積載し取付ボルトにより固定し、保管場所に固定せずに保管する。	

可搬型代替注水中型ポンプ

構造概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
サスペンションを有し、自走にて移動できる構造とし、車両、内燃機関により構成する。	内燃機関は、コンテナに直接支持構造物である取付ボルトにて固定する。内燃機関を収納したコンテナは、間接支持構造物であるトラックに積載し取付ボルトにより固定し、保管場所に固定せずに保管する。	<p>3490mm</p> <p>8260mm</p>

残留熱除去系熱交換器

構造概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
胴を4個のラグで支持し、ラグをそれぞれ架台に取付ボルトで取り付ける。	水室、管板、胴を有するラグ支持たて置円筒形容器	

水圧制御ユニット

構造概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
水圧制御ユニットのフレームは、十分剛な支持架構に取付ボルトにより固定されている。	配管ユニット、スクラム弁、セレクタ弁、スクラムパイロット弁、端子箱、アクチュエータ、窒素容器、計装ユニット等の水圧制御ユニット構成部品がフレームに固定された構造。	