

資料提供

令和8年1月16日（金）  
防災・危機管理部原子力安全対策課  
担当； 宮崎  
内線； 2911  
外線直通； 029-301-2916

## 日本原子力発電株式会社 東海・東海第二発電所 原子力館（PR館）における火災について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

### 1 発災日時

2026年1月16日（金） 10時20分頃  
県への第一報 10時38分

### 2 発災場所

日本原子力発電株式会社 東海・東海第二発電所（所在地：東海村）  
原子力館（PR館）【非管理区域】

### 3 状況

#### （1）事象の概要

- 1／16（金）10時20分に日本原子力発電株式会社東海・東海第二発電所 原子力館（非管理区域）において、空調用電源盤から発煙を確認した。
- 事業者は10時24分に公設消防へ通報し、10時40分、公設消防により本件は「火災」であると認定され、10時45分に「鎮火」が確認された。
- 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。

（2）放射性物質の漏えい； なし


（3）環境への影響； なし

（4）人の汚染・被ばく； なし


#### 【添付資料】

- 東海・東海第二発電所 施設配置図
- 状況写真

## 東海・東海第二発電所 施設配置図

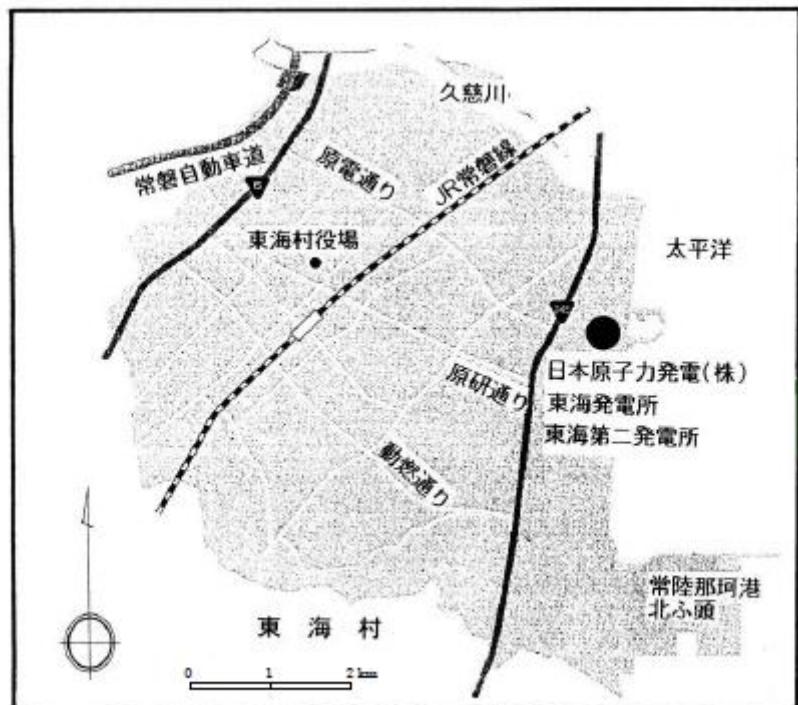

## 発生場所位置図

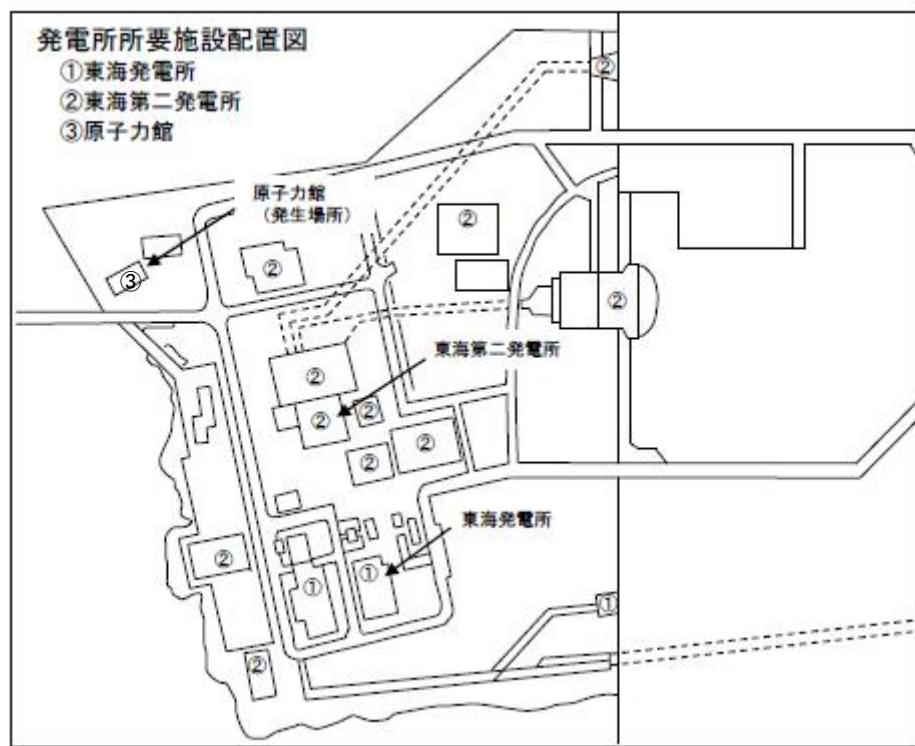

# 状況写真

※日本原子力発電株式会社 提供

