

令和元年7月10日
防災・危機管理部原子力安全対策課

量子科学技術研究開発機構那珂核融合研究所における 火災について（速報）

1 発災日時

令和元年7月10日（水） 13時25分頃
県への第一報 13時45分

2 発災場所

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
那珂核融合研究所 JT-60 制御棟駐車場付近（非管理区域）

3 状況

- (1) 本日（7/10）、量研機構は、JT-60 制御棟駐車場付近において除草作業中に火災が発生したため、消火活動を行うとともに、13時34分、公設消防へ通報し、13時54分、公設消防により鎮火が確認されました。焼損面積約8m×14mでした。
- 原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当するため、情報提供します。

- (2) 放射性物質の漏えい； なし
(3) 環境への影響； なし
(4) 人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

図1 那珂核融合研究所 敷地概要図

問合せ先； 原子力安全対策課
担当； 市村，宮崎
内線； 2915
外線直通； 301-2916

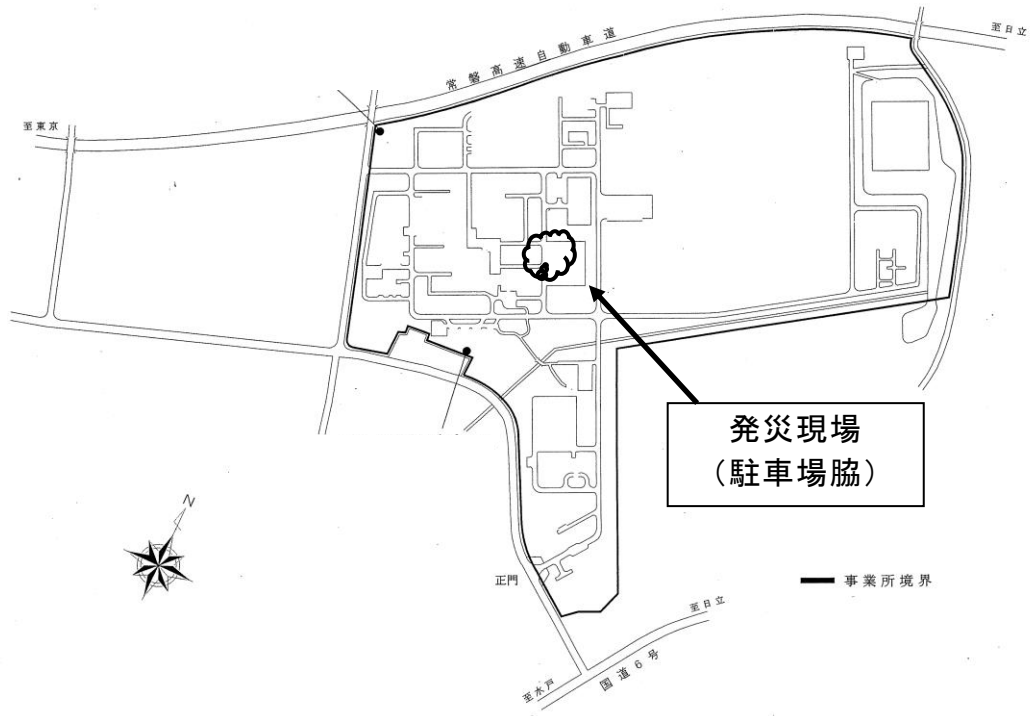


図1 那珂核融合研究所 敷地概要図