

資料提供

令和8年6月15日（月）
防災・危機管理部原子力安全対策課
担 当； 木村
内 線； 2915
外線直通； 029-301-2916

原子力機構 原子力科学研究所 大型非定常ループ実験棟倉庫における火災について

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時

2026年6月15日（月） 9時00分頃
県への第一報 9時22分

2 発災場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）
原子力科学研究所（所在地：東海村）
大型非定常ループ実験棟倉庫【非管理区域】

3 状 況

（1） 事象の概要

- 6／15（月）9時頃、原子力機構 原子力科学研究所 大型非定常ループ実験棟倉庫（非管理区域）において、作業員が入室した際に焦げた臭いを感じ、照明スイッチが切れないことから、同スイッチのカバーを取り外して確認したところ、当該箇所の焦げ跡を発見した。
- 原子力機構は9時7分に公設消防へ通報し、10時9分、公設消防により「火災」であると判断されるとともに、鎮火が確認された。
- 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。

（2） 放射性物質の漏えい； なし

（3） 環境への影響； なし

（4） 人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

- 原子力科学研究所 施設配置図
- 状況写真



発災場所


(大型非定常ループ実験棟倉庫)

原子力科学研究所
施設の位置

原子力科学研究所 施設配置図

火災状況写真

※原子力機構 提供

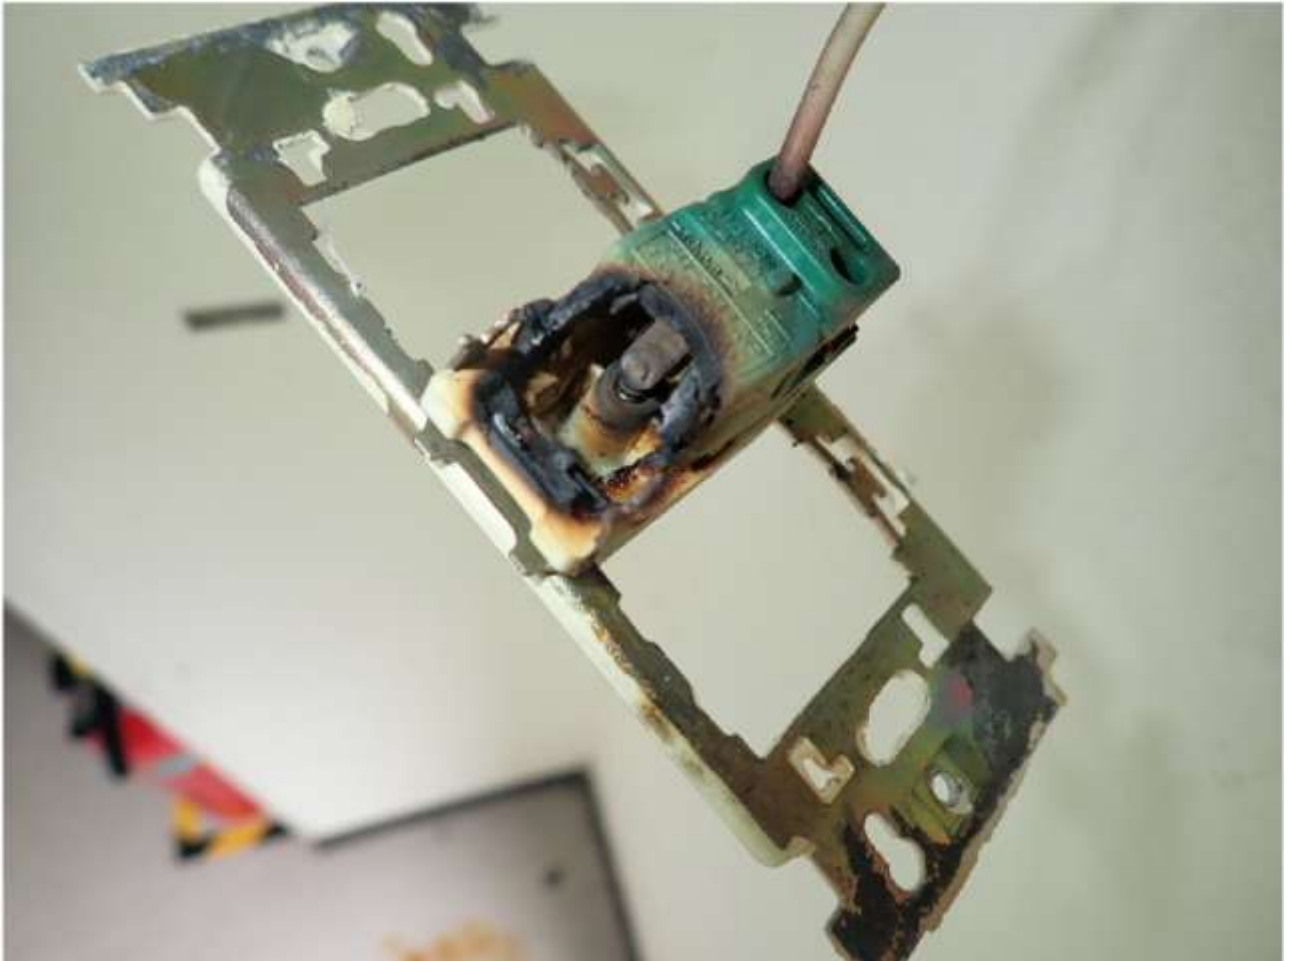

火災が起きたスイッチ