

2026年4月21日
茨城県土木部都市局下水道課

下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所以外）の結果について

2025年1月に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けて、国から要請のあった「全国特別重点調査」について、国が2026年4月21日に優先実施箇所以外の調査結果を公表しましたので、本県の調査結果について、公表します。

なお、本調査結果をもって、本県の全国特別重点調査については、調査完了となります。

記

1 調査対象（優先実施箇所以外）

内径2m以上かつ、設置・改築後に30年以上経過している県管理下水道管路のうち、優先実施箇所以外の管路（約7.2km）

2 調査手法

テレビカメラ等による調査

調査の結果により、合わせて路面下空洞調査を実施

3 調査結果について

別紙のとおり

※なお、路面下空洞調査の結果、空洞が確認された箇所はなし

4 今後の対応について

- ・既に進めている優先実施箇所の対策と並行し、今回判明した優先実施箇所以外の対策については、管内の汚水量を低下させる措置を含む、施工方法の検討を実施
- ・対策工事完了までの間、異状の早期発見、陥没事故を未然に防ぐため、定期的に「路面下空洞調査」及び「路面巡視」を実施
- ・調査結果や道路に異状を発見した際の間合せ先として、下水道課内に「全国特別重点調査に関する相談窓口（間合せ先：029-301-4684、4690）」を設置中


【参考】優先実施箇所の調査結果

2025年9月17日付「下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所）の結果について」及び2025年11月28日付「下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所）の要対策延長について」にて、資料提供済み

お問い合わせ先
茨城県土木部都市局下水道課 住谷
TEL 029-301-4684

流域名	緊急度Ⅰ 要対策延長	緊急度Ⅱ 要対策延長	合計
霞ヶ浦湖北	6 m	71 m	77 m
霞ヶ浦常南	0 m	0 m	0 m
那珂久慈	18 m	0 m	18 m
鹿島臨海特定公共	0 m	2 m	2 m
合計	24 m	73 m	97 m

調査対象外

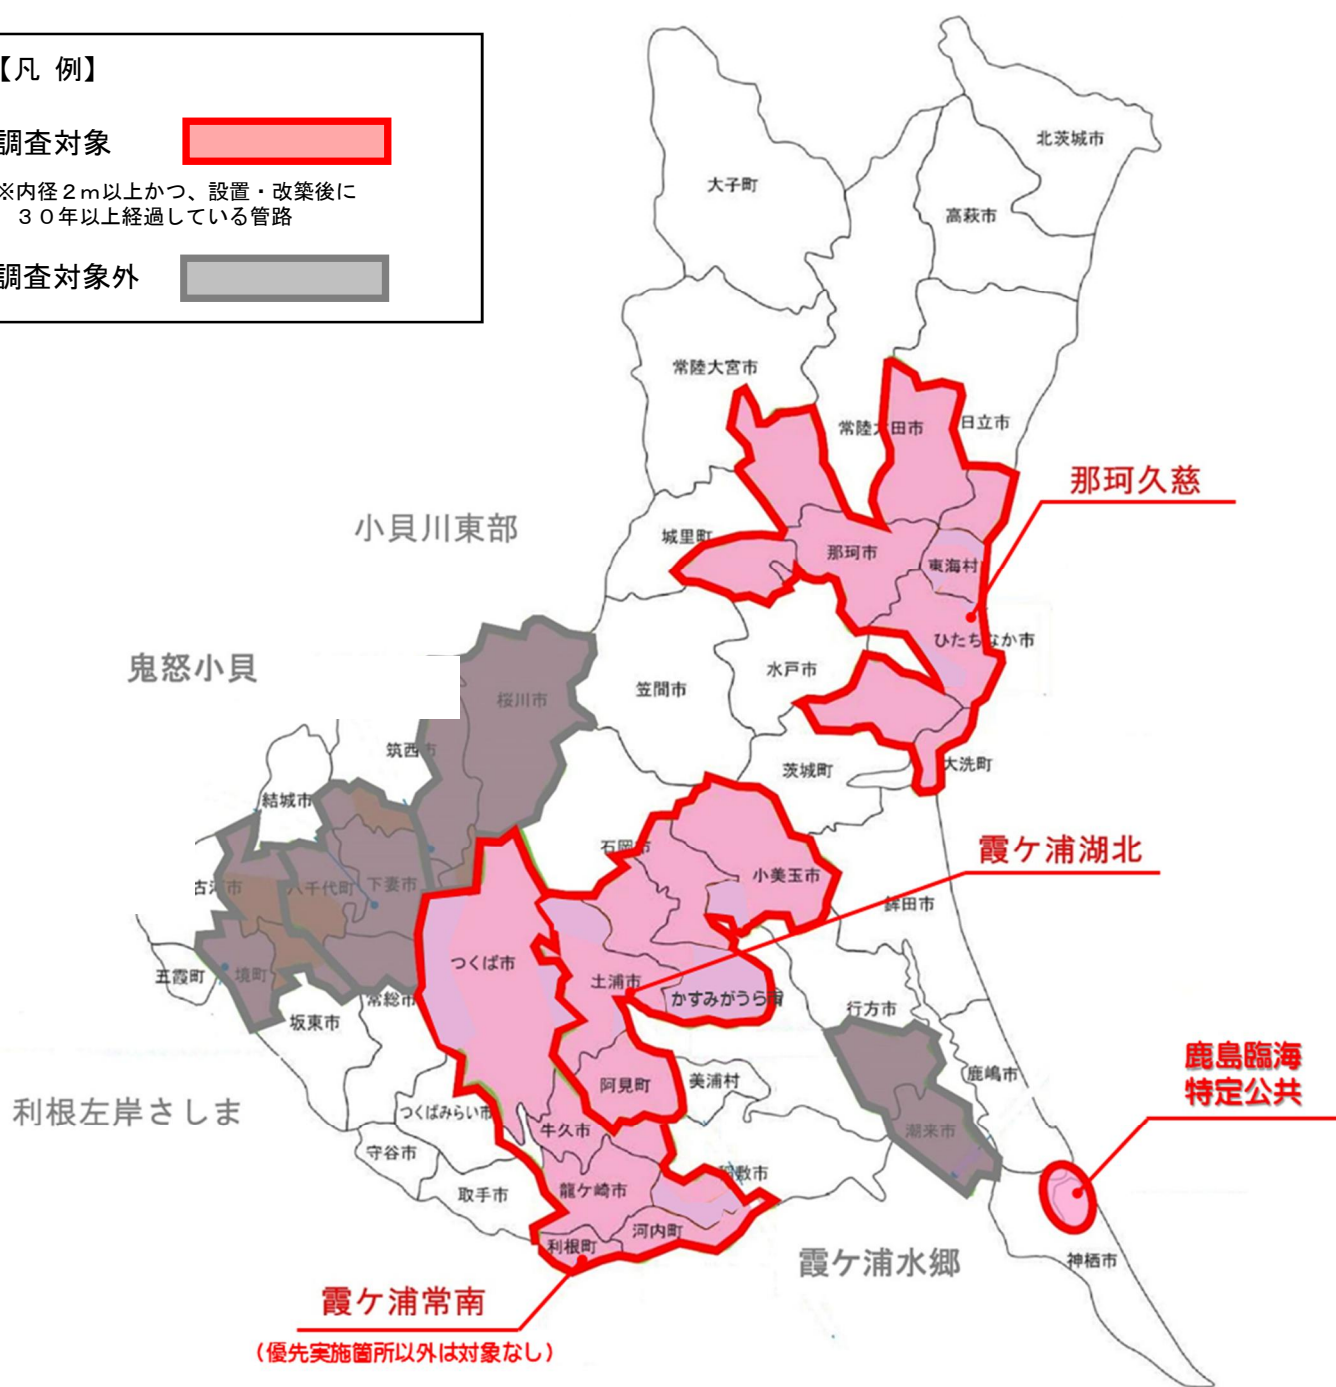


[illegible]

判定	要対策延長	凡例 (要対策箇所を含む下水道管路)	備考
緊急度Ⅰ	18m	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	優先的に対策を実施
緊急度Ⅱ	0m	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	応急措置を実施したうえで、 5年以内に対策を実施
異状なしまたは軽度の異状	0m	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	—
合計	18m		

「全国特別重点調査結果に関する問合せ先」
茨城県土木部都市局下水道課
＜受付時間＞9:00～17:00（※土日・祝日除く）
＜連絡先＞029-301-4684、4690

下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所以外）の結果について
【鹿島臨海特定公共下水道】

判定	要対策延長	凡例 (要対策箇所を含む下水道管路)	備考
緊急度Ⅰ	0 m	■■■■■■■■■■■■■■■	優先的に対策を実施
緊急度Ⅱ	2 m	■■■■■■■■■■■■■■■	応急措置を実施した上で、 5年以内に対策を実施
異状なしまたは軽度の異状	0 m	■■■■■■■■■■■■■■■	—
合計	2 m		

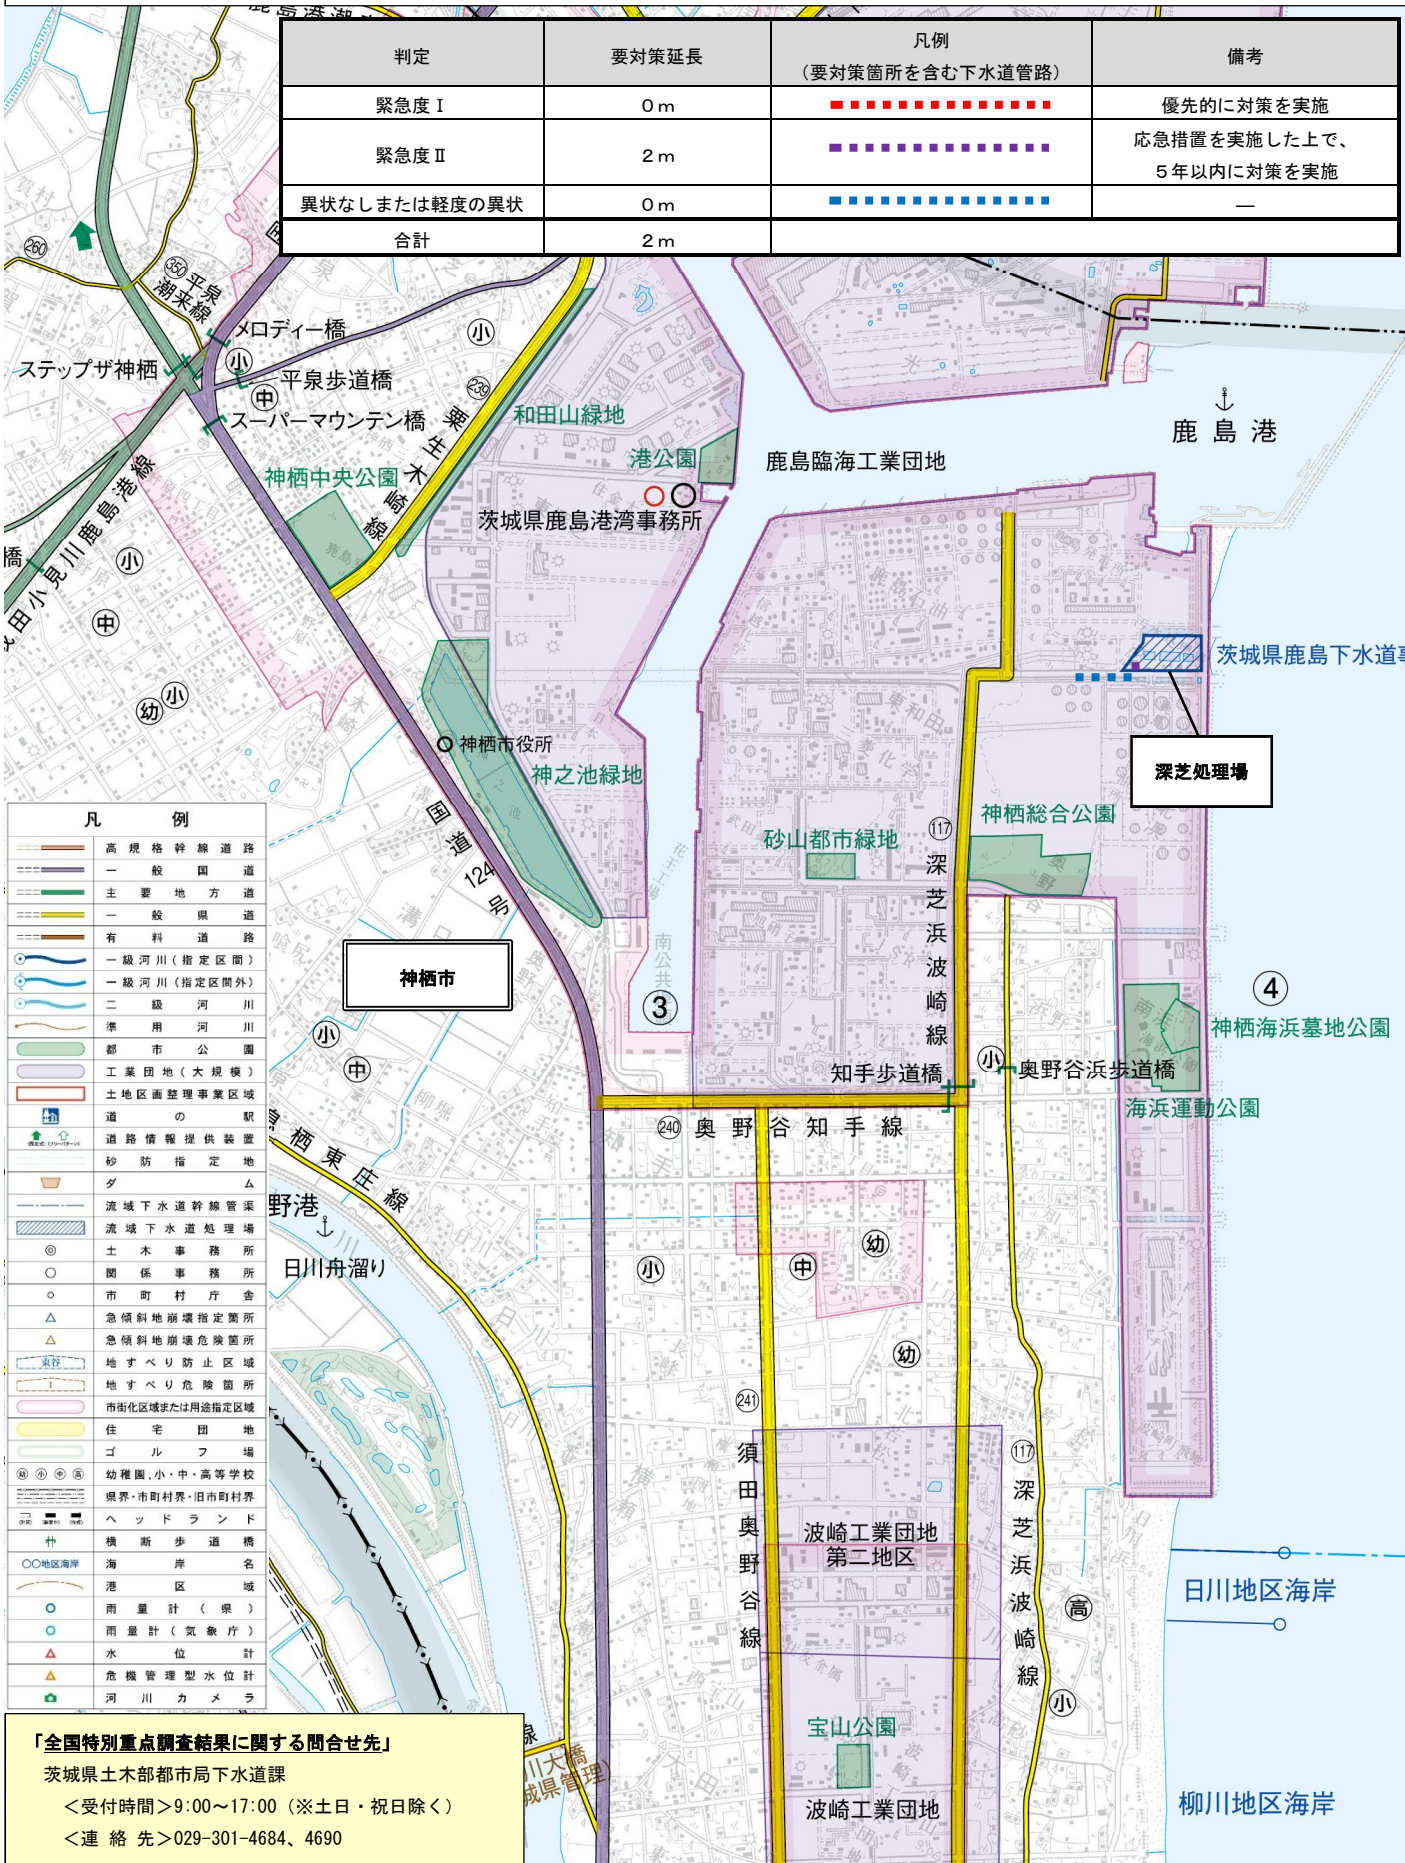

2026年2月末時点