

【神栖市の地下水における有機ヒ素化合物の令和4年度検査結果について】

令和5年9月
茨城県潮来保健所


神栖市内においては、地下水から有機ヒ素化合物が検出されている地点があり、下記の地図の太実線内では、井戸水の飲用自粛をお願いしております。

下記の地図は、環境省の令和4年度年4回のモニタリングデータ(下記※)をもとに潮来保健所が作成しております。

有機ヒ素化合物の検出地点は「○印」で、「○印」の中の数値($\mu\text{g-As/L}$)は、有機ヒ素化合物濃度の最大値です。4回とも検出されなかった地点は「●印」としてます。

なお、「○印」、「●印」付近の数字等は、地点番号です。

地下水の流動により有機ヒ素化合物の濃度数値は変動があり、数値が検出されていない地点「●印」においても将来は検出される可能性があります。

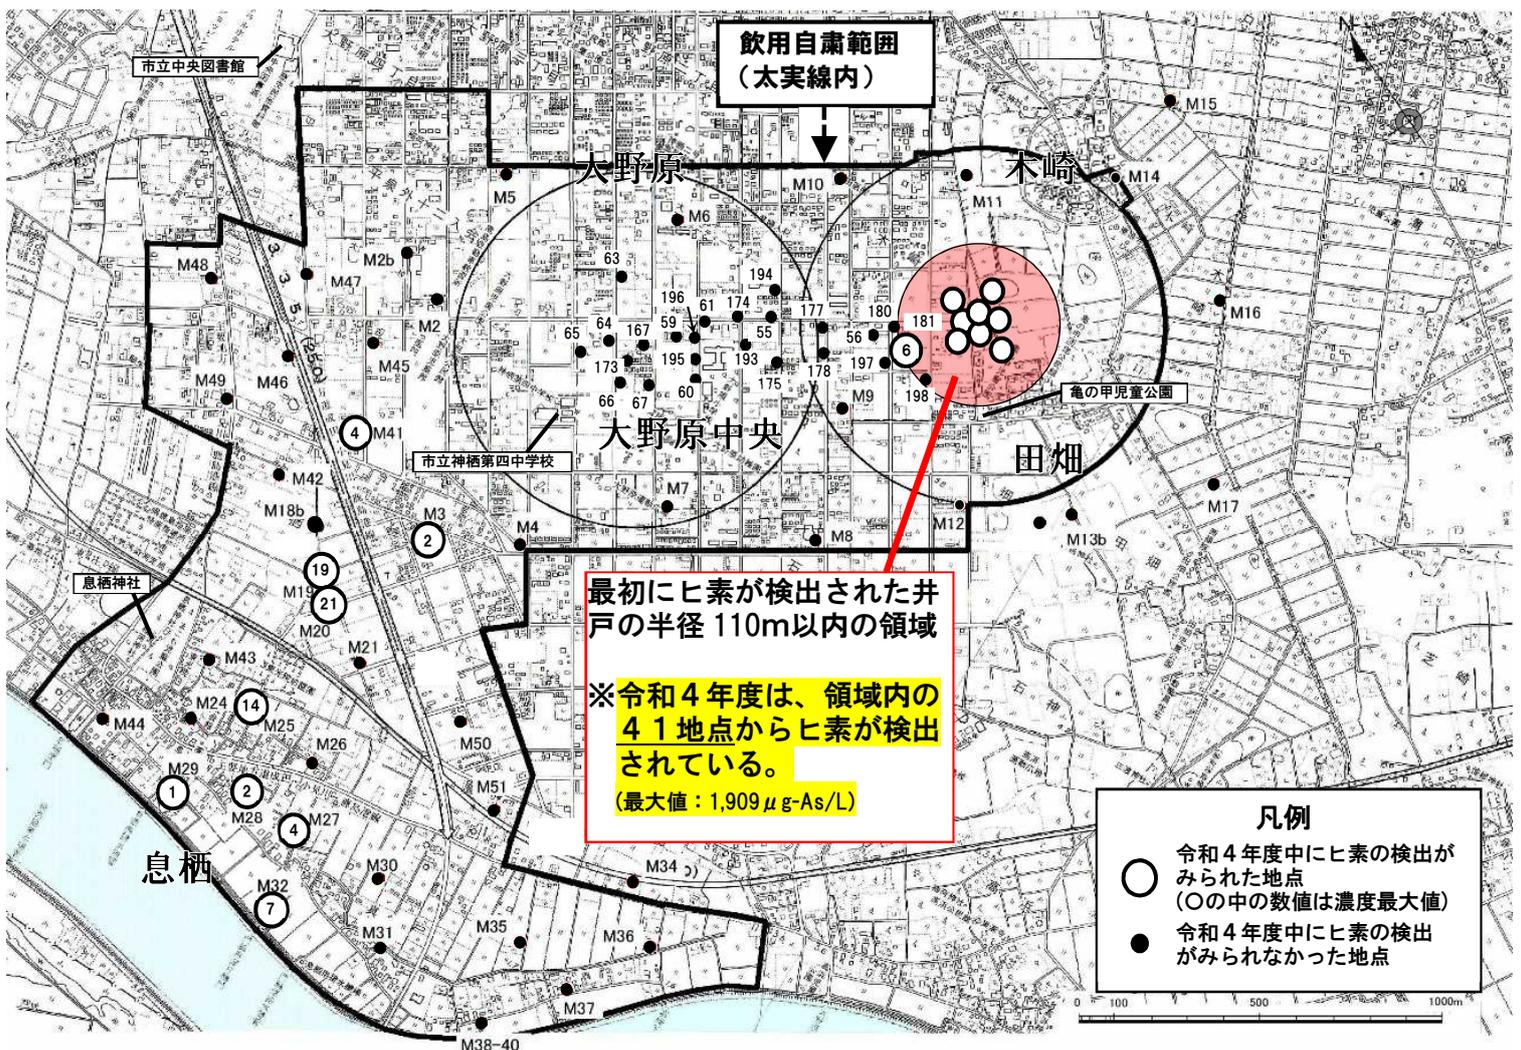

※詳しい結果は環境省ホームページ「国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会資料」をご覧ください。

http://www.env.go.jp/chemi/gas_inform/sonota_singi/sonota01.html