

資料提供

令和5年4月10日（月）
防災・危機管理部原子力安全対策課
担 当； 榎本
内 線； 2915
外線直通； 029-301-2916

原子力機構 核燃料サイクル工学研究所 駐車場における 自家用車両火災について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時（確認時刻）

令和5年4月10日（月） 6時35分頃
県への第一報 7時30分

2 発災場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）
核燃料サイクル工学研究所（東海村）
地層処分基盤研究施設 東側駐車場（非管理区域、屋外）

3 状 況

（1）

- ・ 本日（4/10）6時35分頃、核燃料サイクル工学研究所 駐車場（非管理区域、屋外）において、従業員が自家用車両から火、煙が生じていること発見し、消火器を用いて初期消火を実施した。
- ・ その後、原子力機構は6時51分に公設消防へ通報し、8時15分、公設消防により「火災」であると判断された。
- ・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しませんが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当します。


（2） 放射性物質の漏えい； なし

（3） 環境への影響； なし

（4） 人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

- ・ 核燃料サイクル工学研究所 施設配置図

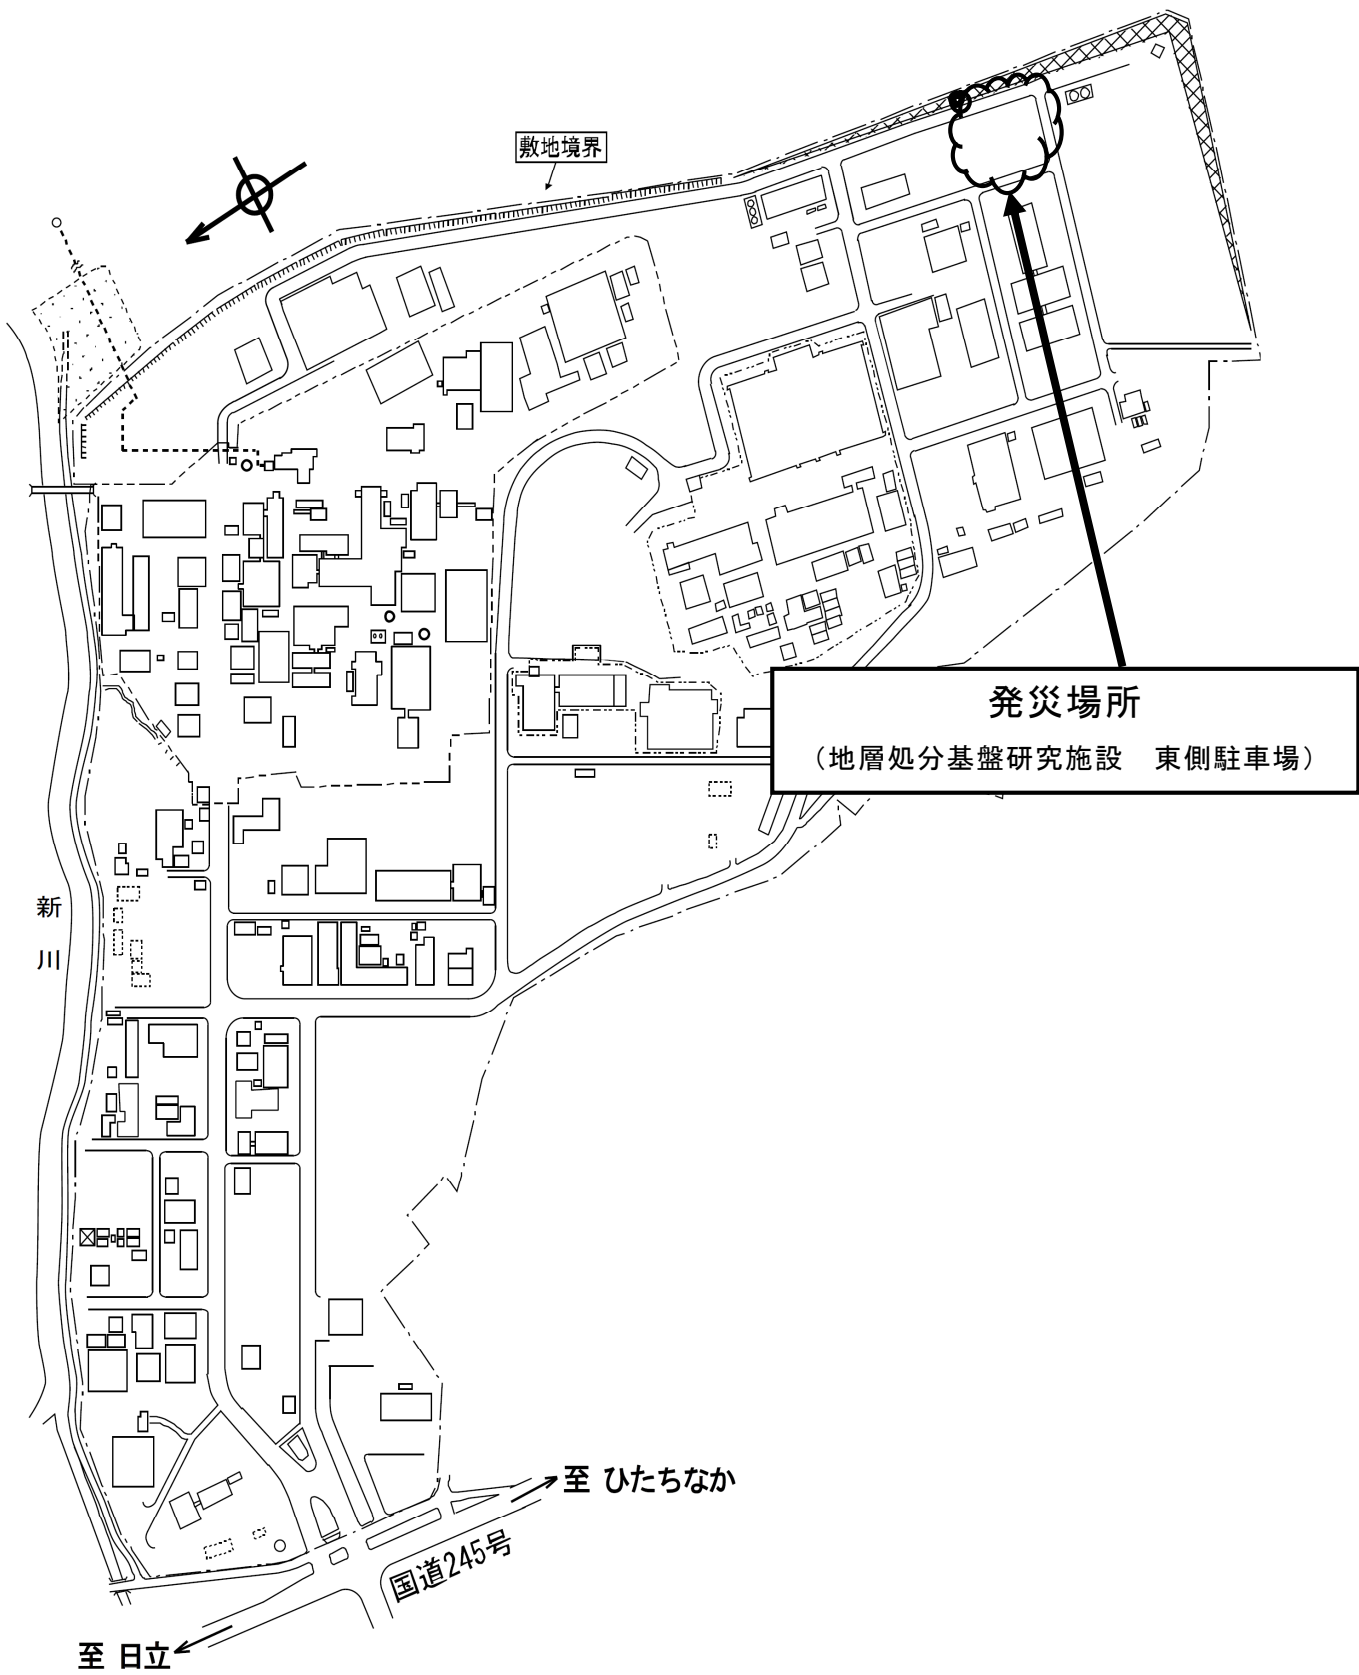

核燃料サイクル工学研究所 施設配置図