

令和2年9月10日
防災・危機管理部原子力安全対策課

原子力機構大洗研究所ナトリウム分析室における 火災について（速報）

1 発災日時

令和2年9月10日（木） 11時40分頃
県への第一報 （FAX）12時03分，（電話）12時25分

2 発災場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究所ナトリウム分析室放射性物質取扱室B（管理区域）

3 状況

（1） 本日（9/10），ナトリウム分析室放射性物質取扱室Bにおいて，原子力機構作業員が，装置の電源系の点検・確認をしていたところ，11時40分頃，同室内の分電盤から発火したことから，直ちに消火しました。

原子力機構は，11時46分，公設消防へ通報し，13時10分，公設消防により鎮火が確認されました。

原子力事業所敷地内における火災は，原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当するため，情報提供します。

- （2） 放射性物質の漏えい； なし
- （3） 環境への影響； なし
- （4） 人の汚染・被ばく； なし


4 原因

調査中

【添付資料】

大洗研究所 施設配置図

問合せ先； 原子力安全対策課
担当； 市村，山口
内線； 2915
外線直通； 301-2916

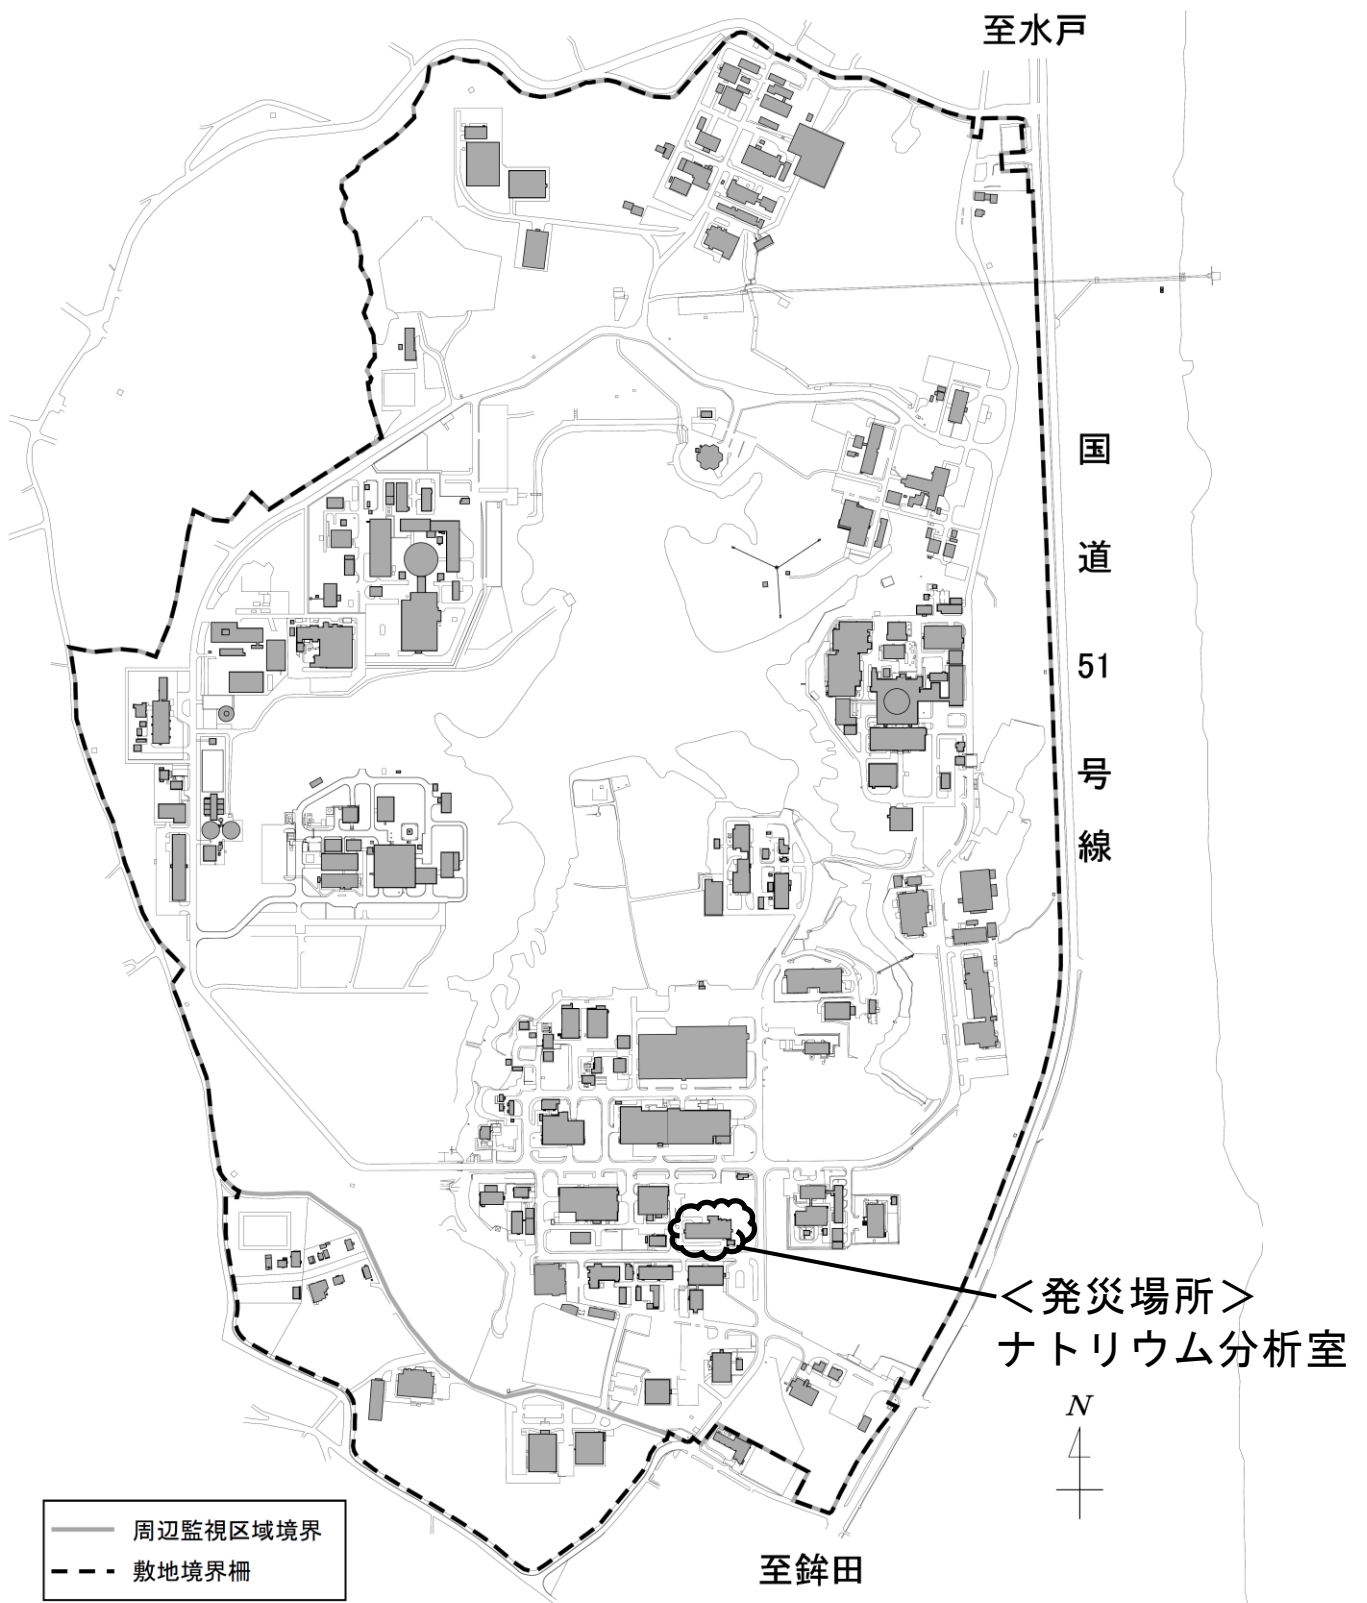

大洗研究所 施設配置図